

Sinopsis

Los transmisores de presión SITRANS P DS III son transmisores de presión digitales que ofrecen un confort muy extenso y alta precisión. La parametrización se realiza con teclas integradas, vía HART o interfaz PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus.

La extensa funcionalidad permite adaptar el transmisor de presión con precisión a los requisitos de la instalación. Pese a multitud de posibilidades de ajuste, el manejo se realiza con gran facilidad.

Los transmisores con modo de protección de "Seguridad intrínseca" y "Envolvente antideflagrante" pueden montarse dentro de zonas con riesgo de explosión (zona 1) o en la zona 0. Los transmisores disponen de certificado de homologación CE y cumplen las correspondientes normas europeas armonizadas (ATEX).

Para aplicaciones especiales como por ejemplo la medida de fluidos de alta viscosidad, los transmisores de presión están disponibles con diferentes tipos de sellos separadores.

El transmisor de presión DS III está disponible en diversas variantes para la medida de:

- Presión relativa
- Presión absoluta
- Presión diferencial
- Nivel
- Nivel de masa
- Nivel volumétrico
- Caudal volumétrico
- Caudal másico

Beneficios

- Alta calidad y longevidad
- Gran fiabilidad, incluso en aplicaciones con solicitaciones químicas y mecánicas extremadas
- Para gases, vapores y líquidos corrosivos y no corrosivos
- Extensas funciones de diagnóstico y simulación
- La célula de medida y la electrónica pueden descambiarse por separado sin posterior calibración
- Desviación de la característica mínima

- Buena estabilidad a largo plazo
- Los elementos que entran en contacto con el fluido son de materiales de alta calidad (por ejemplo; acero inoxidable, Hastelloy, oro, Monel, tantaló)
- Alcances de medida ajustables sin escalones en el margen de 0,01 a 700 bar (0.15 a 10153 psi) para DS III con interfaz HART
- Rangos nominales de medida de 1 a 700 bar (14.5 a 10153 psi) para DS III con interfaz PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus
- Alta precisión de medida
- "Parametrización mediante teclas y vía HART o interfaz PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus.

Gama de aplicación

Los transmisores de presión de la serie DS III son aptos para la aplicación en sectores industriales con altas solicitaciones mecánicas y químicas. Gracias a la compatibilidad electromagnética en el margen de 10 kHz a 1 GHz, los tipos DS III pueden utilizarse en aplicaciones donde los aparatos están expuestos a altas influencias electromagnéticas.

Los transmisores de presión con el modo de protección "Envolvente antideflagrante" pueden montarse dentro de las zonas con riesgo de explosión (zona 1) o junto a la zona 0. El transmisor de presión dispone de certificado de homologación CE y cumple las correspondientes normas europeas armonizadas (ATEX).

Los transmisores de presión con modo de protección de "Seguridad intrínseca" para la aplicación en la zona 0 pueden operar con equipos de alimentación de las categorías "ia" e "ib".

Para aplicaciones especiales, tales como la medida de fluidos de alta viscosidad, los transmisores de presión son suministrables con diferentes tipos de sellos separadores.

El transmisor de presión puede programarse localmente con las 3 teclas de manejo o externamente vía HART o a través de la interfaz PROFIBUS PA o Fieldbus FOUNDATION.

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)
SITRANS P DS III

Descripción técnica

Transmisores de presión relativa

Magnitud de medida: Presión relativa de gases, vapores y líquidos corrosivos y no corrosivos.

Alcance de medida (ajustable gradualmente)

para DS III con HART: 0,01 a 700 bar (0.15 a 10153 psi)

Rango nominal de medida

para DS III con PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus: 1 a 700 bar (14.5 a 10153 psi)

Transmisores de presión absoluta

Magnitud de medida: Presión absoluta de gases, vapores y líquidos corrosivos y no corrosivos.

Alcance de medida (ajustable gradualmente)

para DS III con HART: 8,3 mbar a ... 100 bar a (0.12 ... 1450 psi a)

Rango nominal de medida

para DS III con PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus: 250 mbar a ... 100 bar a (3.6 ... 1450 psi a)

Existen 2 series:

- Serie Presión relativa
- Serie Presión diferencial

Transmisores de presión diferencial y caudal

Magnitudes de medida:

- Presión diferencial
- Pequeña presión relativa positiva o negativa
- Caudal $q \sim \sqrt{\Delta p}$ (en conjunto con un deprímógeno (ver capítulo "Caudalímetros"))

Alcance de medida (ajustable gradualmente)

para DS III con HART: 1 mbar... 30 bar (0.0145 ... 435 psi)

Rango nominal de medida

para DS III con PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus: 20 mbar... 30 bar (0.29 ... 435 psi)

Transmisores de presión para nivel

Magnitud de medida: Niveles de líquidos corrosivos y no corrosivos en depósitos abiertos y cerrados.

Alcance de medida (ajustable gradualmente)

para DS III con HART: 25 mbar... 5 bar (0.363... 72.5 psi)

Rango nominal de medida

para DS III con PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus: 250 mbar... 5 bar (3.63 ... 72.5 psi)

Diámetro nominal de la brida de montaje

- DN 80 o DN 100
- 3 pulgadas o 4 pulgadas

Cuando se mide el nivel en un recipiente abierto, la conexión "-" de la célula de medida permanece sin conectar (medida "contra la presión atmosférica").

Para las dimensiones en depósitos cerrados, la conexión "-" ha de conectarse con el recipiente para compensar la presión estática.

Las piezas en contacto con el fluido son - de acuerdo a la resistencia a la corrosión exigida - de diferentes materiales.

Diseño



Vista frontal del aparato

El transmisor está compuesto de diferentes componentes según las especificaciones del cliente. Las posibilidades de composición se pueden consultar en las instrucciones de pedido. Los componentes especificados a continuación son los mismos en todos los instrumentos.

En la parte lateral del transmisor se encuentra, entre otras cosas, la placa de características (7, figura "Vista frontal") con la referencia indicada y lo especificado en las instrucciones de pedido es posible definir tanto los detalles de diseño opcionales como el posible rango de medida (propiedades físicas del elemento sensor incorporado).

En el lado contrario se encuentra la placa de homologación.

La carcasa es de fundición de aluminio o de fundición fina de acero inoxidable. En cada una de las partes frontal y posterior de la caja se encuentra una tapa redonda destornillable. La tapa delantera (2) puede estar dotada de una mirilla que permite la lectura directa de los valores medidos en el display. Lateralmente, a elección a la izquierda o a la derecha, se encuentra la entrada de cable (8) para la conexión eléctrica. La abertura no utilizada está cerrada con un tapón ciego en el lado opuesto. En la parte posterior de la carcasa se encuentra el terminal de conexión del conductor de protección.

Destornillando la tapa posterior se obtiene acceso a las conexiones eléctricas para la alimentación auxiliar y la pantalla. En la parte inferior de la carcasa se encuentra la célula de medida con la conexión al proceso (5). La célula de medida está protegida contra giro mediante un tornillo de retención (4). La estructura modular permite el cambio independiente de la célula de medida y de la electrónica. Al hacerlo se mantienen los datos de parametrización ajustados.

En el lado superior de la carcasa está la tapa de plástico (1), bajo la cual se encuentran las teclas integradas.

Ejemplo de una placa para el punto de medida adjunta

Y01 o Y02 = máx. 27 dígitos hasta ... mbar
Y15 = máx. 16 dígitos	⊗ Número del punto de medida (TAG) ⊗
Y99 = máx. 10 dígitos	1234
Y16 = máx. 27 dígitos	Comentario

Funciones

Modo de operación de la electrónica con comunicación HART

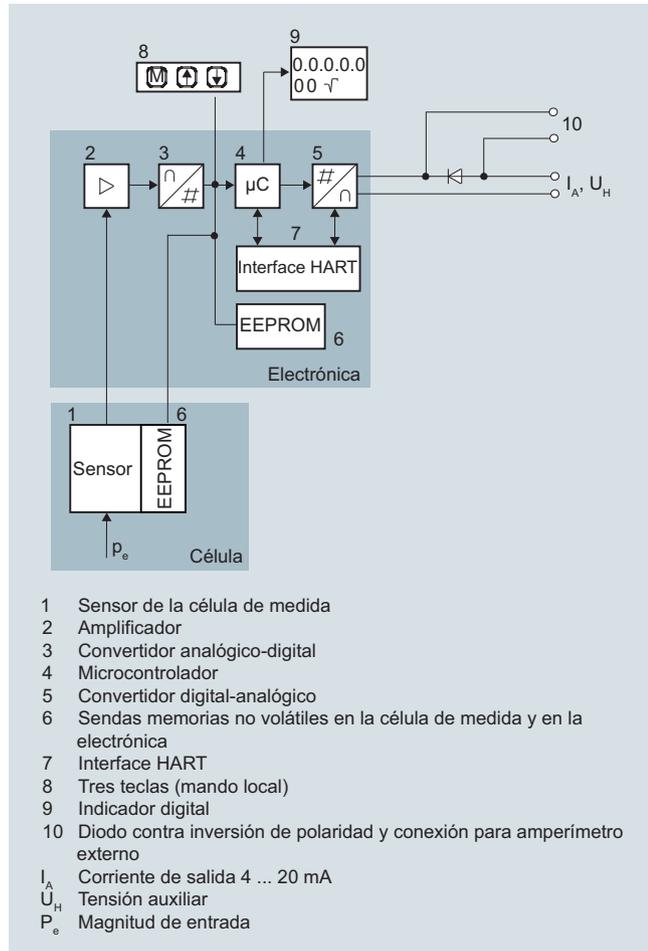


Diagrama de función de electrónica

La tensión de salida del puente generada por el sensor (1, figura "Diagrama de función de electrónica") es amplificada por el amplificador (2) y digitalizada en el convertidor analógico-digital (3). La información digital es evaluada en el microcontrolador, corregida con respecto a linealidad y comportamiento de temperatura y transformada en el convertidor digital-analógico (5) en una corriente de salida de 4 a 20 mA.

El diodo (10) en el circuito de entrada ofrece protección contra la inversión de la polaridad.

Los datos específicos de la célula de medida, los datos de la electrónica y los de la parametrización quedan guardados en las dos memorias (6) de tipo no volátil. La primera memoria está conectada a la célula de medida; la segunda a la electrónica. Esta estructura modular permite reemplazar por separado la electrónica y la célula de medida.

Por medio de las 3 teclas de manejo (8) tiene usted la posibilidad de parametrizar el transmisor de presión directamente en el punto de medida. Aparte de esto, dichas teclas permiten controlar en el display (9) la visualización de los resultados de medida, de los mensajes de errores y de los modos de operación

El módem HART (7) facilita la parametrización usando un protocolo conforme a las especificaciones HART.

Los transmisores con alcances de medida ≤ 63 bar miden la presión de entrada frente a la presión atmosférica; los transmisores con alcances ≥ 160 bar, frente al vacío.

Modo de operación de la electrónica con comunicación PROFIBUS PA

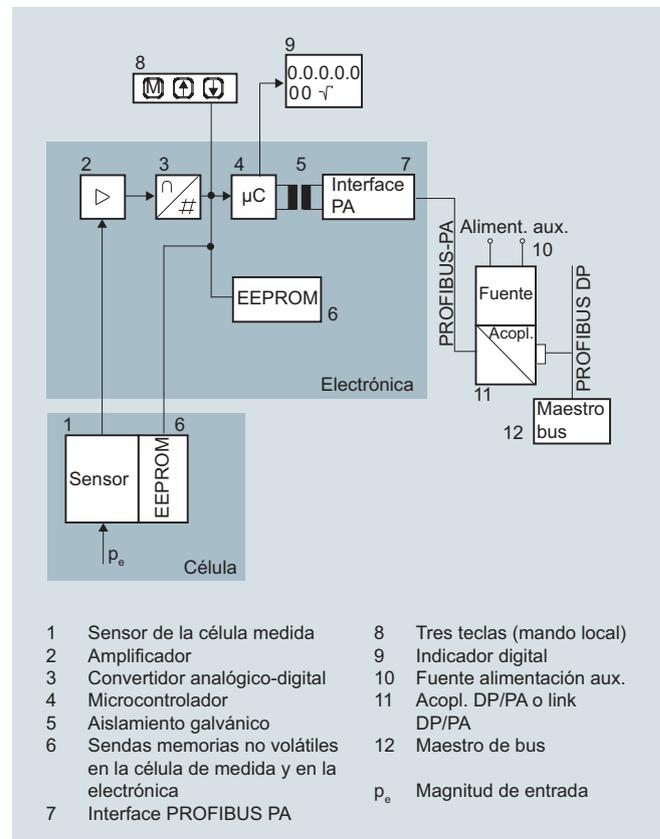


Diagrama de función de electrónica

La tensión de salida del puente generada por el sensor (1, figura "Diagrama de función de electrónica") es amplificada por el amplificador (2) y digitalizada en el convertidor analógico-digital (3). La información digital es evaluada en un microcontrolador, corregida con respecto a linealidad y comportamiento de temperatura, y puesta a la disposición de PROFIBUS PA a través de una interfaz PA (7) con aislamiento galvánico.

Los datos específicos de la célula de medida, los datos de la electrónica y los de la parametrización quedan guardados en las dos memorias (6) de tipo no volátil. La primera memoria está conectada a la célula de medida; la segunda a la electrónica. Esta estructura modular permite reemplazar por separado la electrónica y la célula de medida.

Las tres teclas de manejo (8) permiten además parametrizar el transmisor de presión directamente en el punto de medida. Aparte de esto, dichas teclas permiten controlar en el display (9) la visualización de los resultados de medida, de los mensajes de errores y de los modos de operación.

Los resultados de medida con la información de estado y los datos de diagnóstico son transmitidos de forma cíclica por el PROFIBUS PA. La transmisión de los datos de parametrización y de los mensajes de errores se efectúa de forma acíclica. Para ello se requiere un software especial como SIMATIC PDM, por ejemplo.

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)
SITRANS P DS III

Descripción técnica

Modo de operación de la electrónica con comunicación FOUNDATION Fieldbus

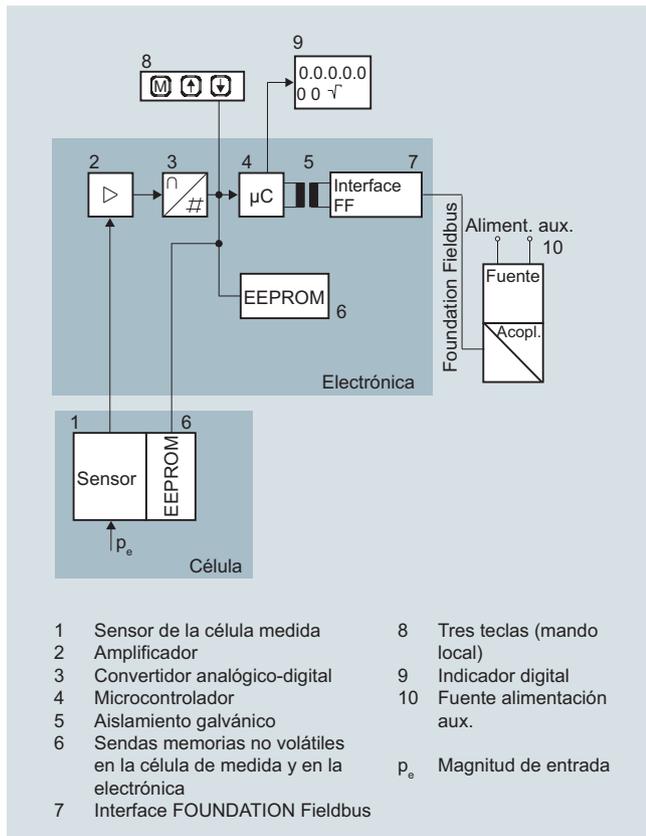


Diagrama de función de electrónica

La tensión de salida del puente generada por el sensor (1, figura "Diagrama de función de electrónica") es amplificada por el amplificador (2) y digitalizada en el convertidor analógico-digital (3). La información digital es evaluada en el microcontrolador, corregida en cuanto a linealidad y temperatura y puesta a la disposición en el FOUNDATION Fieldbus a través de una interfaz del tipo FOUNDATION Fieldbus (7) con aislamiento galvánico.


Los datos específicos de la célula de medida, los datos de la electrónica y los de la parametrización quedan guardados en las dos memorias (6) de tipo no volátil. La primera memoria está conectada a la célula de medida; la segunda a la electrónica. Esta estructura modular permite reemplazar por separado la electrónica y la célula de medida.

Las tres teclas de manejo (8) permiten además parametrizar el transmisor de presión directamente en el punto de medida. Aparte de esto, dichas teclas permiten controlar en el display (9) la visualización de los resultados de medida, de los mensajes de errores y de los modos de operación.

Los resultados de medida con la información de estado y los datos de diagnóstico se transmiten de forma cíclica por el Foundation Fieldbus. La transmisión de los datos de parametrización y de los mensajes de errores se efectúa de forma acíclica. Para ello se requiere un software especial, por ejemplo el National Instruments Configurator.

Modo de operación de las células de medida


Célula de medida para presión relativa

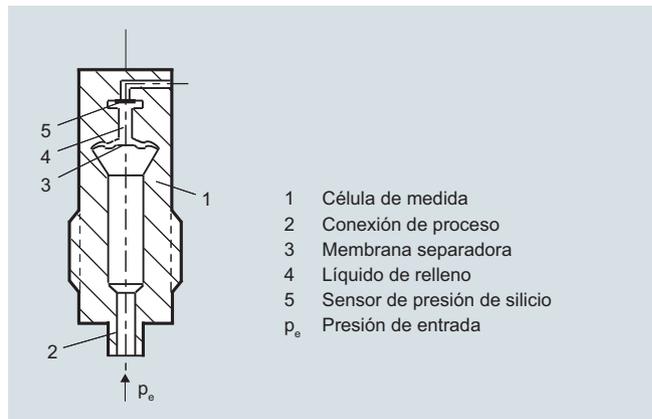

Célula de medida para presión relativa, diagrama de función

La presión p_e se transmite a través de la conexión al proceso (2, figura "Célula de medida, diagrama de función") a la célula de medida (1). A continuación, la presión se transmite a través de la membrana separadora (3) y el líquido de relleno (4) al sensor de presión de silicio (5), lo que provoca la flexión de su membrana de medida. En consecuencia, las cuatro piezoresistencias implantadas en la membrana de medida, conectadas en puente, modifican su valor de resistencia. Esta variación de resistencia origina una tensión de salida del puente que es proporcional a la presión de entrada.

Célula de medida para presión relativa, con membrana rasante

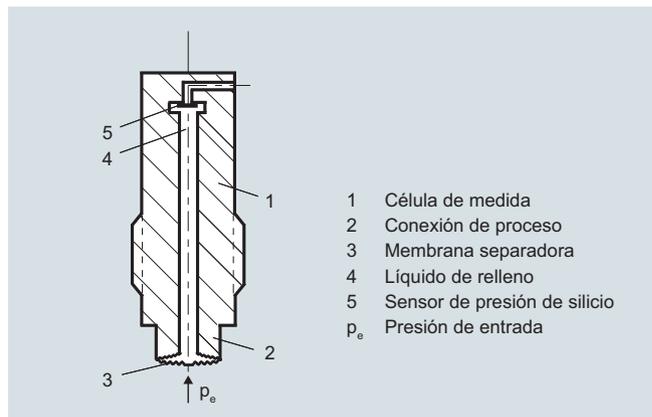

Célula de medida para presión relativa, con membrana rasante, diagrama de función

La presión p_e es transmitida a través de la conexión al proceso (2, figura "Célula de medida para presión relativa con membrana rasante para la industria papelera, diagrama de función") a la célula de medida (1). A continuación, la presión se transmite a través de la membrana separadora (3) y el líquido de relleno (4) al sensor de presión de silicio (5), lo que provoca la flexión de su membrana de medida. En consecuencia, las cuatro piezoresistencias implantadas en la membrana de medida, conectadas en puente, modifican su valor de resistencia. Esta variación de resistencia origina una tensión de salida del puente que es proporcional a la presión de entrada.

Medida de presión


Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

Descripción técnica

1


Célula de medida de presión absoluta de la serie presión relativa

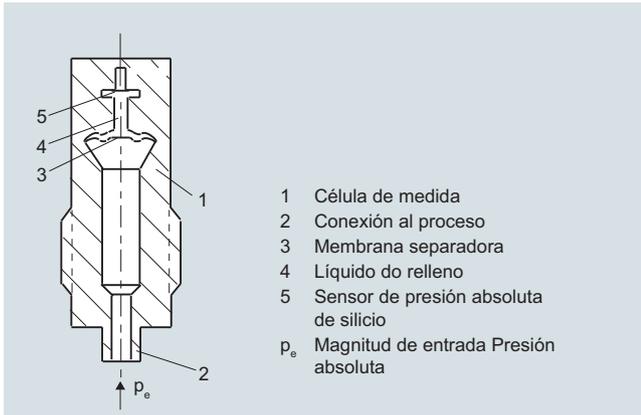

Célula de medida para presión absoluta de la serie presión relativa, diagrama de función

La presión absoluta p_e se transmite, a través de la membrana separadora (3, figura "Célula de medida de presión absoluta de la serie "Presión", diagrama de función") y el líquido de relleno (4), al sensor de presión absoluta de silicio (5), flexionando la membrana del mismo. En consecuencia, las cuatro piezorresistencias implantadas en la membrana de medida, conectadas en puente, modifican su valor de resistencia. Esta variación de resistencia origina una tensión de salida del puente que es proporcional a la presión de entrada.

Célula de medida de presión absoluta de la serie presión diferencial

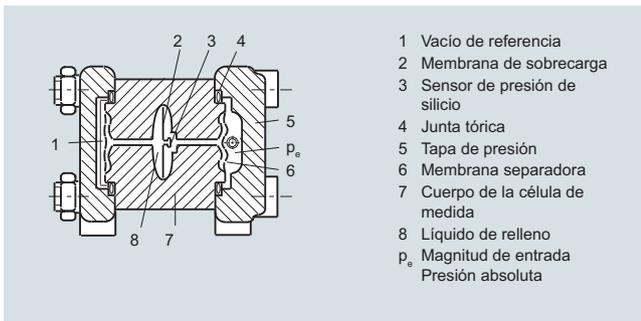


Célula de medida de presión absoluta de la serie presión diferencial, diagrama de función

La presión de entrada p_e se transmite, a través de la membrana separadora (6, figura "Célula de medida de presión absoluta de la serie presión diferencial, diagrama de función") y el líquido de relleno (8), al sensor de presión absoluta de silicio (3), flexionando la membrana del mismo.

La diferencia de presión entre la presión de entrada p_e y el vacío de referencia (1) en el lado "-" de la célula de medida provocan la flexión de la membrana de medida. En consecuencia, las cuatro piezorresistencias implantadas en la membrana de medida, conectadas en puente, modifican su valor de resistencia. Esta variación de resistencia origina una tensión de salida del puente que es proporcional a la presión absoluta.

La membrana de sobrecarga integrada realiza la función de protección contra sobrecarga. Si se sobrepasa el límite de medida, la membrana de sobrecarga (2) se flexiona hasta que entra en contacto con la membrana separadora del cuerpo de la célula de medida (7), protegiendo con ello al sensor de presión de silicio contra sobrecarga.

Célula de medida para presión diferencial y caudal

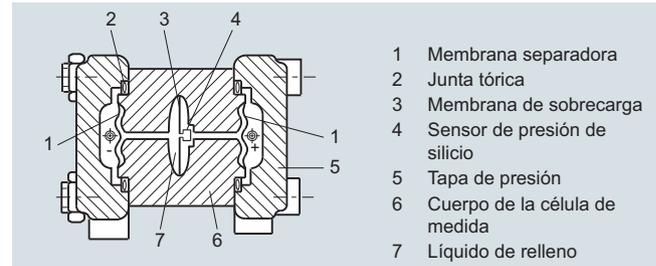


Célula de medida para presión diferencial y caudal, diagrama de función

La presión diferencial se transmite al sensor de presión de silicio (4) a través de las membranas separadoras (1, "Célula de medida para presión diferencial y caudal, diagrama de función") y el líquido de relleno (7).

La presión diferencial reinante provoca la flexión de la membrana de medida. En consecuencia, las cuatro piezorresistencias implantadas en la membrana de medida, conectadas en puente, modifican su valor de resistencia. Esta variación de resistencia origina una tensión de salida del puente que es proporcional a la presión absoluta.

La membrana de sobrecarga integrada realiza la función de protección contra sobrecarga. Si se sobrepasa el límite de medida, la membrana de sobrecarga (3) se flexiona hasta que entra en contacto con la membrana separadora del cuerpo de la célula de medida (6), protegiendo con ello al sensor de presión de silicio contra sobrecarga.

Célula de medida para nivel

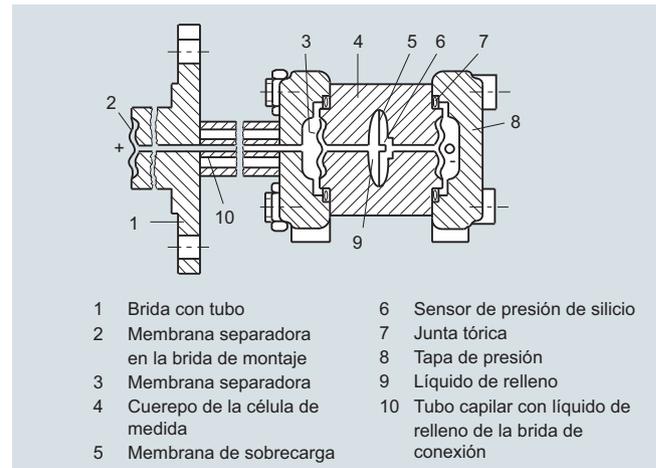

Célula de medida para nivel, diagrama de función

La presión a la entrada (presión hidrostática) actúa, a través de la membrana separadora montada en la brida de conexión (2, figura "Célula de medida para nivel, diagrama de función") en forma hidráulica sobre la célula de medida. A continuación, esta presión diferencial se transmite a través de la membrana separadora de la célula de medida (3) y el líquido de relleno (9) al sensor de presión de silicio (6), lo que provoca la flexión de su membrana de medida.

En consecuencia, las cuatro piezorresistencias implantadas en la membrana de medida, conectadas en puente, modifican su valor de resistencia.

Esta variación de resistencia origina una tensión de salida del puente que es proporcional a la presión diferencial.

La membrana de sobrecarga integrada realiza la función de protección contra sobrecarga. Si se sobrepasa el límite de medida, la membrana de sobrecarga (5) se flexiona hasta que entra en contacto con la membrana separadora del cuerpo de la célula de medida (4), protegiendo con ello al sensor de presión de silicio contra sobrecarga.

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)
SITRANS P DS III

1

Descripción técnica

Parametrización DS III


Dependiendo de la versión existen diversas formas de parametrizar el transmisor de presión y de ajustar o consultar los parámetros.

Parametrización por las teclas integradas (mando local)

Las teclas de manejo permiten ajustar los parámetros más importantes con gran facilidad y sin necesidad de ningún otro elemento auxiliar.


Parametrización vía HART

La parametrización por HART se efectúa con ayuda de un comunicador HART o un PC.

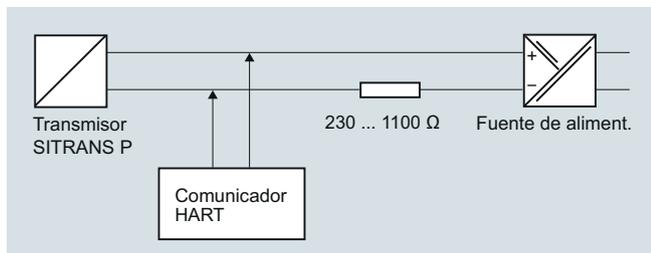

Comunicación entre comunicador HART y transmisor de presión

En el caso de la parametrización con el comunicador HART, la conexión se establece directamente en el cable bifilar.

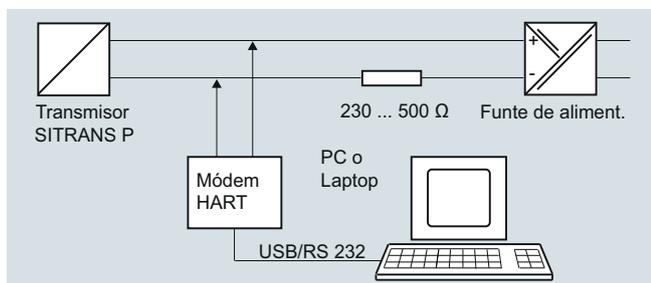

Comunicación HART entre PC y transmisor de presión

Para la parametrización por el PC se intercala un módem HART.

Las señales necesarias para la comunicación conforme al protocolo HART 5.x o 6.x se superponen a la corriente de salida por medio de un método de modulación de frecuencia (FSK, Frequency Shift Keying).

Parámetros ajustables DS III con HART

Parámetros	Teclas de mando (DS III HART)	Comunicación HART
Inicio de medida	x	x
Fin de medida	x	x
Atenuación eléctrica	x	x
Ajuste ciego del inicio de medida	x	x
Ajuste ciego del fin de medida	x	x
Corrección del cero	x	x
Emisor de corriente	x	x
Corriente de defecto	x	x
Bloqueo del teclado y protección	x	x ¹⁾
Tipo de unidad, unidad	x	x
Característica (lineal/radicada)	x ²⁾	x ²⁾
Entrada de característica		x
Display LCD programable sin restricciones		x
Funciones de diagnóstico		x

¹⁾ Menos anular la protección contra escritura.

²⁾ Sólo presión diferencial

Funciones de diagnóstico con DS III con HART

- Visualización de corrección del cero
- Contador de eventos
- Señalizador de límite
- Alarma de saturación
- Puntero de arrastre
- Funciones de simulación
- Temporizador de mantenimiento

Unidades físicas disponibles en la indicación para DS III con HART

Magnitud física	Unidades físicas
Presión (también es posible preajustarla en fábrica)	Pa, MPa, kPa, bar, mbar, torr, atm, psi, g/cm ² , kg/cm ² , inH ₂ O, inH ₂ O (4 °C), mmH ₂ O, ftH ₂ O (20 °C), inHg, mmHg
Nivel (con indicación de altura)	m, cm, mm, ft, in
Volumen	m ³ , dm ³ , hl, yd ³ , ft ³ , in ³ , US gallon, Imp. gallon, bushel, barrel, barrel liquid
Masa	g, kg, t, lb, Ston, Lton, oz
Caudal volumétrico	m ³ /d, m ³ /h, m ³ /s, l/min, l/s, ft ³ /d, ft ³ /min, ft ³ /s, US gallon/min, US gallon/s
Caudal másico	t/d, t/h, t/min, kg/d, kg/h, kg/min, kg/s, g/d, g/h, g/min, g/s, lb/d, lb/h, lb/min, lb/s, LTon/d, LTon/h, STon/d, STon/h, STon/min
Temperatura	K, °C, °F, °R
Otras	%, mA

Parametrización por interfaz PROFIBUS

La comunicación totalmente digitalizada por PROFIBUS PA, perfil 3.0, resulta especialmente confortable. A través del PROFIBUS, el DS III con PROFIBUS PA se comunica con un sistema de control de procesos como p. ej. SIMATIC PSC 7. La comunicación es posible incluso en áreas con riesgo de explosión.

La parametrización por PROFIBUS requiere un software adecuado, por ejemplo SIMATIC PDM (Process Device Manager)

Parametrización por la interfaz FOUNDATION Fieldbus

La comunicación totalmente digitalizada por medio del FOUNDATION Fieldbus resulta especialmente confortable. Por el FOUNDATION Fieldbus, el DS III con FOUNDATION Fieldbus está en comunicación con un sistema de control de procesos. La comunicación es posible incluso en áreas con riesgo de explosión.

La parametrización por Foundation Fieldbus requiere un software adecuado, p. ej. National Instruments Configurator.

Parámetros ajustables DS III con PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus

Parámetros	Teclas de manejo	PROFIBUS PA e interfaz FOUNDATION Fieldbus
Atenuación eléctrica	x	x
Corrección del cero (corrección de posición)	x	x
Bloqueo de teclado y/o de funciones	x	x
Fuente del indicador de valores medidos	x	x
Unidad física indicada	x	x
Posición del punto decimal	x	x
Dirección del bus	x	x
Calibración de característica	x	x
Entrada de característica		x
Display LCD programable sin restricciones		x
Funciones de diagnóstico		x

Funciones de diagnóstico con DS III PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus

- Contador de eventos
- Puntero de arrastre
- Temporizador de mantenimiento
- Funciones de simulación
- Indicación de corrección del cero
- Señalizador de límite
- Alarma de saturación

Unidades físicas disponibles del indicador

Magnitud física	Unidades físicas
Presión (también es posible preajustarla en fábrica)	MPa, kPa, Pa, bar, mbar, torr, atm, psi, g/cm ² , kg/cm ² , mmH ₂ O, mmH ₂ O (4 °C), inH ₂ O, inH ₂ O (4 °C), ftH ₂ O (20 °C), mmHg, inHg
Nivel (con indicación de altura)	m, cm, mm, ft, in, yd
Volumen	m ³ , dm ³ , hl, yd ³ , ft ³ , in ³ , US gallon, Imp. gallon, bushel, barrel, barrel liquid
Caudal volumétrico	m ³ /s, m ³ /min, m ³ /h, m ³ /d, l/s, l/min, l/h, l/ d, MI/d, ft ³ /s, ft ³ /min, ft ³ /h, ft ³ /d, US gallon/s, US gallon/min, US gallon/h, US gallon/d, bbl/s, bbl/min, bbl/h, bbl/d
Caudal másico	g/s, g/min, g/h, g/d, kg/s, kg/min, kg/h, kg/d, t/s, t/min, t/h, t/d, lb/s, lb/min, lb/h, lb/d, STon/s, STon/min, STon/h, STon/d, LTon/s, LTon/min, LTon/h, LTon/d
Caudal másico total	t, kg, g, lb, oz, LTon, STon
Temperatura	K, °C, °F, °R
Otras	%

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión relativa

Datos técnicos

SITRANS P DS III para presión relativa

Entrada

Magnitud de medida

Alcance de medida (ajustable gradualmente) o rango nominal de medida, presión de servicio máx. admisible (conforme a la Directiva de equipos a presión 2014/68/UE2014/68/UE) y presión de prueba máx. admisible (conforme a DIN 16086).

(en medición de oxígeno máx. 100 bar/10 MPa/ 1450 psi y 60°C (140 °F) de temperatura ambiente/temperatura del fluido medido)

Presión relativa

HART

PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus

Alcance de medida

Rango nominal de medida

Presión de servicio máx. adm. MAWP (PS)

Presión de prueba máx. adm.

8,3 ... 250 mbar
0,83 ... 25 kPa
0.12 ... 3.6 psi

250 mbar
25 kPa
3.6 psi

4 bar
400 kPa
58 psi

6 bar
600 kPa
87 psi

0,01 ... 1 bar
1 ... 100 kPa
0.15 ... 14.5 psi

1 bar
100 kPa
14.5 psi

4 bar
400 kPa
58 psi

6 bar
600 kPa
87 psi

0,04 ... 4 bar
4 ... 400 kPa
0.58 ... 58 psi

4 bar
400 kPa
58 psi

7 bar
0,7 MPa
102 psi

10 bar
1 MPa
145 psi

0,16 ... 16 bar
16 ... 1600 kPa
2.3 ... 232 psi

16 bar
1600 kPa
232 psi

21 bar
2,1 MPa
305 psi

32 bar
3,2 MPa
464 psi

0,63 ... 63 bar
63 ... 6300 kPa
9.1 ... 914 psi

63 bar
6300 kPa
914 psi

67 bar
6,7 MPa
972 psi

100 bar
10 MPa
1450 psi

1,6 ... 160 bar
0,16 ... 16 MPa
23 ... 2321 psi

160 bar
16 MPa
2321 psi

167 bar
16,7 MPa
2422 psi

250 bar
25 MPa
3626 psi

4 ... 400 bar
0,4 ... 40 MPa
58 ... 5802 psi

400 bar
40 MPa
5802 psi

400 bar
40 MPa
5802 psi

600 bar
60 MPa
8702 psi

7 ... 700 bar
0,7 ... 70 MPa
102 ... 10153 psi

700 bar
70 MPa
10153 psi

800 bar
80 MPa
11603 psi

800 bar
80 MPa
11603 psi

Límite inferior de medida

(En células de medida de 250 mbar/25 kPa/3,6 psi, el límite inferior de medición es de 750 mbar a/75 kPa a/10,8 psi a. La célula de medida es resistente al vacío hasta 30 mbar a/ 3 kPa a/0,44 psi a).

- Célula de medida con relleno de aceite de silicona
- Célula de medida con líquido de relleno inerte

30 mbar a/3 kPa a/0.44 psi a

30 mbar a/3 kPa a/0.44 psi a

Límite superior de medida

100 % der max. Messspanne
(en medición de oxígeno máx. 100 bar/10 MPa/ 1450 psi y 60°C (140 °F) de temperatura ambiente/temperatura del fluido medido)

Salida

Señal de salida

- Límite inferior (ajustable gradualmente)
- Límite superior (ajustable gradualmente)

4 ... 20 mA

3,55 mA, ajustado en fábrica a 3,84 mA
23 mA, ajustado en fábrica a 20,5 mA u
opcionalmente a 22,0 mA

Señal digital PROFIBUS PA o
FOUNDATION Fieldbus

Carga

- Sin HART
- Con HART

$R_B \leq (U_H - 10,5 \text{ V})/0,023 \text{ A}$ en Ω ,
 U_H : Alimentación auxiliar en V

$R_B = 230 \dots 500 \Omega$ (SIMATIC PDM) o
 $R_B = 230 \dots 1100 \Omega$ (comunicador HART)

-

-

Norma de bus

-

IEC 61158-2

Protección contra inversión de polaridad

Protección contra cortocircuitos e inversión de polaridad.
Todas las conexiones una contra otra con tensión de alimentación máx.

Atenuación eléctrica (etapas de 0,1 s)

ajustada a 2 s (0 ... 100 s)

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión relativa

1

SITRANS P DS III para presión relativa

Precisión de medida	según IEC 60770-1
Condiciones de referencia	<ul style="list-style-type: none"> • Característica ascendente • Inicio de medida a 0 bar/kPa/psi • Membrana separadora de acero inox. • Relleno de aceite de silicona • Temperatura ambiente (25 °C ó 77 °F)
Relación de alcance de medida r (extensión, turn-down)	$r = \text{alcance de medida máx.} / \text{alcance de medida ajustado o rango nominal de medida}$
Desviación de medida en caso de ajuste de punto límite, incl. histéresis y repetibilidad	
<ul style="list-style-type: none"> • Característica lineal 	
- 250 mbar/25 kPa/3.6 psi	$r \leq 1,25 :$ $\leq 0,065 \%$ $1,25 < r \leq 30 :$ $\leq (0,008 \cdot r + 0,055) \%$
- 1 bar/100 kPa/14.5 psi 4 bar/400 kPa/58 psi 16 bar/1,6 MPa/232 psi 63 bar/6,3 MPa/914 psi 160 bar/16 MPa/2321 psi	$r \leq 5 :$ $\leq 0,065 \%$ $5 < r \leq 100 :$ $\leq (0,004 \cdot r + 0,045) \%$
- 400 bar/40 MPa/5802 psi 700 bar/70 MPa/10152 psi	$r \leq 3 :$ $\leq 0,075 \%$ $3 < r \leq 10 :$ $\leq (0,0029 \cdot r + 0,071) \%$ $10 < r \leq 100 :$ $\leq (0,005 \cdot r + 0,05) \%$
Influencia de la temperatura ambiente (en porcentaje por cada 28 °C (50 °F))	
<ul style="list-style-type: none"> • 250 mbar/25 kPa/3.6 psi 	$\leq (0,16 \cdot r + 0,1) \%$
<ul style="list-style-type: none"> • 1 bar/100 kPa/14.5 psi 	$\leq (0,05 \cdot r + 0,1) \%$
<ul style="list-style-type: none"> • 4 bar/400 kPa/58 psi 16 bar/1,6 MPa/232 psi 63 bar/6,3 MPa/914 psi 160 bar/16 MPa/2321 psi 400 bar/40 MPa/5802 psi 	$\leq (0,025 \cdot r + 0,125) \%$
<ul style="list-style-type: none"> • 700 bar/70 MPa/10152 psi 	$\leq (0,08 \cdot r + 0,16) \%$
Estabilidad a largo plazo (cambio de temperatura ± 30 °C (± 54 °F))	
<ul style="list-style-type: none"> • 250 mbar/25 kPa/3.6 psi 	$\leq (0,25 \cdot r) \%$ por año
<ul style="list-style-type: none"> • 1 bar/100 kPa/14.5 psi 4 bar/400 kPa/58 psi 	$\leq (0,25 \cdot r) \%$ en 5 años
<ul style="list-style-type: none"> • 16 bar/1,6 MPa/232 psi 63 bar/6,3 MPa/914 psi 160 bar/16 MPa/2321 psi 400 bar/40 MPa/5802 psi 	$\leq (0,125 \cdot r) \%$ en 5 años
<ul style="list-style-type: none"> • 700 bar/70 MPa/10152 psi 	$\leq (0,25 \cdot r) \%$ en 5 años
Influencia de la posición de montaje	$\leq 0,05$ mbar/0,005 kPa/0.000725 psi cada inclinación de 10° (posibilidad de corrección del cero mediante compensación del error de posición)
Influencia de la alimentación aux. (en porcentaje por cambio de tensión)	0,005 % pro 1 V
Resolución de la medida para PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus	$3 \cdot 10^{-5}$ del rango nominal de medida

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión relativa

SITRANS P DS III para presión relativa

Condiciones de aplicación

Grado de protección	IP66 (opcionalmente IP66/IP68) Type 4X
<ul style="list-style-type: none"> según IEC 60529 según NEMA 250 	
Temperatura del fluido	
<ul style="list-style-type: none"> Célula de medida con relleno de aceite de silicona Célula de medida con líquido de relleno inerte 	-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)
<ul style="list-style-type: none"> - 1 bar/100 kPa/14.5 psi - 4 bar/400 kPa/58 psi - 16 bar/1,6 MPa/232 psi - 63 bar/6,3 MPa/914 psi 	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
<ul style="list-style-type: none"> - 160 bar/16 MPa/2321 psi - 400 bar/40 MPa/5802 psi - 700 bar/70 MPa/10152 psi 	-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)
<ul style="list-style-type: none"> Célula de medida con líquido de relleno Neobee (conforme a FDA) 	-10 ... +100 °C (+14 ... +212 °F)
<ul style="list-style-type: none"> En combinación con protección contra explosiones de polvo 	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
Condiciones ambientales	
<ul style="list-style-type: none"> Temperatura ambiente (aceite de silicona y aceite inerte) 	
<ul style="list-style-type: none"> - Transmisor - Indicador digital 	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) -30 ... +85 °C (-22 ... +185 °F)
<ul style="list-style-type: none"> Temperatura ambiente (líquido de relleno Neobee) 	
<ul style="list-style-type: none"> - Transmisor 	-10 ... +85 °C (+14 ... +185 °F)
<ul style="list-style-type: none"> Temperatura de almacenamiento 	-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)
<ul style="list-style-type: none"> Categoría climática 	
<ul style="list-style-type: none"> - Condensación 	Humedad relativa del aire 0 ... 100 % Condensación admisible, apropiada para utilización en los trópicos
<ul style="list-style-type: none"> Compatibilidad electromagnética 	
<ul style="list-style-type: none"> - Emisión de interferencias e inmunidad a interferencias 	según IEC 61326 y NAMUR NE 21

Construcción mecánica

Peso (sin opciones)	Fundición de aluminio: ≈ 2,0 kg (≈ 4.4 lb)/Fundición fina de acero: ≈ 4,6 kg (≈ 10.1 lb)
Material de la caja	Fundición de aluminio baja en cobre, GD-AISI 12 o fundición fina de acero inoxidable, N° de mat. 1.4408
Material de las piezas en contacto con el fluido	
<ul style="list-style-type: none"> Boquilla roscada Brida ovalada Membrana separadora 	Acero inoxidable, N° de mat. 1.4404/316L o Hastelloy C4, N° de mat. 2.4602 Acero inoxidable, N° de mat. 1.4404/316L Acero inoxidable, N° de mat. 1.4404/316L o Hastelloy C276, N° de mat. 2.4819
Relleno de la célula de medida	Aceite de silicona o líquido de relleno inerte (en caso de medida de oxígeno, presión máxima 100 bar (1450 psi) a 60 °C (140 °F))
Conexión al proceso	Boquilla roscada G $\frac{1}{2}$ B según DIN EN 837-1, rosca interior $\frac{1}{2}$ -14 NPT o brida ovalada (PN 160 (MAWP 2320 psi)) según DIN 19213 con rosca de fijación M10 ó $\frac{7}{16}$ -20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518
Material de la escuadra de montaje	
Acero	Chapa de acero, N° de mat. 1.0330, cromatizado amarillo
Acero inoxidable 304	Chapa de acero inoxidable, n° de mat. 1.4301 (SS 304)
Acero inoxidable 316L	Chapa de acero inoxidable, n° de mat. 1.4404 (SS 316L)

Alimentación auxiliar U_H

	HART	PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus
Tensión en los bornes del transmisor	10,5 ... 45 V DC 10,5 ... 30 V DC en caso de modo con seguridad intrínseca	-
Alimentación auxiliar	-	Alimentación por bus
Tensión de alimentación separada	-	no necesaria
Tensión de bus		
<ul style="list-style-type: none"> Zona no Ex En modo con seguridad intrínseca 	- -	9 ... 32 V 9 ... 24 V
Consumo de corriente		
<ul style="list-style-type: none"> Corriente básica (máx.) Corriente inicial ≤ corriente básica Corriente máx. en caso de fallo 	- - -	12,5 mA Sí 15,5 mA
Desconexión electrónica por defecto (FDE) existe	-	Sí

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión relativa

1

SITRANS P DS III para presión relativa	HART	PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus
Certificados y homologaciones Clasificación según la Directiva de aparatos de presión (2014/68/UE) Protección contra explosiones <ul style="list-style-type: none"> • Seguridad intrínseca "i" <ul style="list-style-type: none"> - Identificación - Temperatura ambiente adm. - Conexión - Inductancia/capacidad interna efectiva • Envoltente antideflagrante "d" <ul style="list-style-type: none"> - Identificación - Temperatura ambiente adm. - Conexión • Protección contra explosiones de polvo para la zona 20 <ul style="list-style-type: none"> - Identificación - Temperatura ambiente adm. - Temperatura superficial máxima - Conexión - Inductancia/capacidad interna efectiva • Protección contra explosiones de polvo para la zona 21/22 <ul style="list-style-type: none"> - Identificación - Conexión • Modo de protección "n" (zona 2) <ul style="list-style-type: none"> - Identificación - Conexión (Ex nA) - Conexión (Ex ic) - Inductancia/capacidad interna efectiva • Protección contra explosiones según FM <ul style="list-style-type: none"> - Identificación (XP/DIP) o (IS); (NI) • Protección contra explosiones según CSA <ul style="list-style-type: none"> - Identificación (XP/DIP) o (IS) 	Para gases del Grupo de fluidos 1 y líquidos del Grupo de fluidos 1; cumple los requisitos según artículo 4, sección 3 (prácticas de la buena ingeniería) PTB 13 ATEX 2007 X Ex II 1/2 G Ex ia/ib IIC T4/T5/T6 Ga/Gb -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) clase de temperatura T4; -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) clase de temperatura T5; -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) clase de temperatura T6 en circuitos con seguridad intrínseca certificados con los valores máximos: $U_i = 30 \text{ V}$, $I_i = 100 \text{ mA}$, $P_i = 750 \text{ mW}$; $R_i = 300 \Omega$ $L_i = 0,4 \text{ mH}$, $C_i = 6 \text{ nF}$ PTB 99 ATEX 1160 Ex II 1/2 G Ex d IIC T4/T6 Gb -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) clase de temperatura T4; -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) clase de temperatura T6 en circuitos con los datos de servicio: $U_H = 10,5 \dots 45 \text{ V DC}$ PTB 01 ATEX 2055 Ex II 1 D Ex ta IIIIC T120°C Da Ex II 1/2 D Ex ta/tb IIIIC T120°C Da/Db -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) 120 °C (248 °F) en circuitos con seguridad intrínseca certificados con los valores máximos: $U_i = 30 \text{ V}$, $I_i = 100 \text{ mA}$, $P_i = 750 \text{ mW}$, $R_i = 300 \Omega$ $L_i = 0,4 \text{ mH}$, $C_i = 6 \text{ nF}$ PTB 01 ATEX 2055 Ex II 2 D Ex tb IIIIC T120°C Db en circuitos con los datos de servicio: $U_H = 10,5 \dots 45 \text{ V DC}$; $P_{\text{máx}} = 1,2 \text{ W}$ PTB 13 ATEX 2007 X Ex II 2/3 G Ex nA IIC T4/T5/T6 Gb/Gc Ex II 2/3 G Ex ic IIC T4/T5/T6 Gb/Gc $U_m = 45 \text{ V}$ en circuitos con los datos de servicio: $U_i = 45 \text{ V}$ $L_i = 0,4 \text{ mH}$, $C_i = 6 \text{ nF}$ Certificate of Compliance 3008490 CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; CL I, ZN 0/1 AEx ia IIC T4...T6; CL I, DIV 2, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III Certificate of Compliance 1153651 CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; Ex ia IIC T4...T6; CL I, DIV 2, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III	Unidad alimentadora FISCO: $U_o = 17,5 \text{ V}$, $I_o = 380 \text{ mA}$, $P_o = 5,32 \text{ W}$ Barrera lineal: $U_o = 24 \text{ V}$, $I_o = 174 \text{ mA}$, $P_o = 1 \text{ W}$ $L_i = 7 \mu\text{H}$, $C_i = 1,1 \text{ nF}$ en circuitos con los datos de servicio: $U_H = 9 \dots 32 \text{ V DC}$ Unidad alimentadora FISCO: $U_o = 17,5 \text{ V}$, $I_o = 380 \text{ mA}$, $P_o = 5,32 \text{ W}$ Barrera lineal: $U_o = 24 \text{ V}$, $I_o = 250 \text{ mA}$, $P_o = 1,2 \text{ W}$ $L_i = 7 \mu\text{H}$, $C_i = 1,1 \text{ nF}$ en circuitos con los datos de servicio: $U_H = 9 \dots 32 \text{ V DC}$; $P_{\text{máx}} = 1 \text{ W}$ $U_m = 32 \text{ V}$ Unidad alimentadora FISCO ic: $U_o = 17,5 \text{ V}$, $I_o = 570 \text{ mA}$ Barrera lineal: $U_o = 32 \text{ V}$, $I_o = 132 \text{ mA}$, $P_o = 1 \text{ W}$ $L_i = 7 \mu\text{H}$, $C_i = 1,1 \text{ nF}$

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión relativa

Comunicación HART		Comunicación FOUNDATION Fieldbus	
HART	230 ... 1100 Ω	Bloques funcionales (Function Blocks)	3 Bloques funcionales de entrada analógica, 1 bloque funcional PID
Protocolo	HART versión 5.x	• Entrada analógica (Analog Input)	
Software para ordenador	SIMATIC PDM	- Adaptación a variable del proceso personalizada	sí, característica lineal ascendente o descendente
Comunicación PROFIBUS PA		- Atenuación eléctrica ajustable	0 ... 100 s
Comunicación simultánea con maestro clase 2 (máx.)	4	- Función de simulación	Salida/Entrada (puede bloquearse con un puente dentro del aparato)
Ajuste de dirección posible a través de	Herramienta de configuración o manejo local (ajuste estándar: dirección 126)	- Comportamiento en caso de fallo	parametrizable (último valor válido, valor sustitutorio, valor erróneo)
Uso cíclico de datos		- Vigilancia de límites	sí, en cada caso un límite inferior y superior de advertencia y un límite de alarma
• Byte de salida	5 (un valor de medida) o 10 (dos valores de medida)	- Característica radicada para medida de caudal	sí
• Byte de entrada	0, 1, ó 2 (modo de contador y función de rearme para dosificación)	• PID	Bloque funcional FOUNDATION Fieldbus estándar
Preprocesamiento interno		• Physical Block	1 Resource Block
Perfil de aparato	PROFIBUS PA Profile for Process Control Devices Version 3.0, Class B	Bloques de medición (Transducer Blocks)	1 bloque de medición de presión con calibración, 1 bloque de medición LCD
Bloques funcionales (Function Blocks)	2	• Bloque de medición de presión (Pressure Transducer Block)	
• Entrada analógica (Analog Input)		- Calibrable aplicando dos presiones	sí
- Adaptación a variable del proceso personalizada	sí, característica lineal ascendente o descendente	- Vigilancia de los límites del sensor	sí
- Atenuación eléctrica ajustable	0 ... 100 s	- Función de simulación: valor medido de presión, temperatura del sensor y de la electrónica	valor constante o por función de rampa parametrizable
- Función de simulación	Salida/Entrada		
- Comportamiento en caso de fallo	parametrizable (último valor válido, valor sustitutorio, valor erróneo)		
- Vigilancia de límites	sí, en cada caso un límite inferior y superior de advertencia y un límite de alarma		
• Contador (totalizador)	rearmable, preajustable, elección del sentido de contaje, función de simulación de la salida del contador		
- Comportamiento en caso de fallo	parametrizable (totalización con el último valor válido, totalización persistente, totalización con valor erróneo)		
- Vigilancia de límites	en cada caso un límite inferior y superior de advertencia y un límite de alarma		
• Physical Block	1		
Bloques de medición (Transducer Blocks)	2		
• Bloque de medición de presión (Pressure Transducer Block)			
- Calibrable aplicando dos presiones	sí		
- Vigilancia de los límites del sensor	sí		
- Indicación de una característica del depósito con	máx. 30 puntos de soporte		
- Característica radicada para medida de caudal	sí		
- Supresión de cantidades mínimas y punto de intervención de la radicación	parametrizable		
- Función de simulación para valor medido de presión y temperatura del sensor	valor constante o por función de rampa parametrizable		

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión relativa

1

Datos para selección y pedidos	Referencia	Datos para selección y pedidos	Referencia
Transmisores de presión para presión relativa, SITRANS P DS III con HART	7MF4033-	Transmisores de presión para presión relativa, SITRANS P DS III con HART	7MF4033-
<p>➤ Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.</p>			
Relleno de la célula de Limpieza de la célula medida		Protección contra explosiones	
Aceite de silicona normal	1	• sin	A
Líquido inerte ¹⁾ sin grasa según el nivel de limpieza 2	3	• con ATEX, modo de protección:	B D P
		- "Seguridad intrínseca (Ex ia)"	
Aceite de relleno conforme a FDA ²⁾		- "Envolvente antideflagrante (Ex d)" ⁸⁾	
• aceite Neobee normal	4	- "Seguridad intrínseca y envolvente antideflagrante (Ex ia + Ex d)" ⁹⁾	
		- "Ex nA/ic (Zona 2)" ¹⁰⁾	E R
Alcance de medida		- "Seguridad intrínseca, envolvente antideflagrante y protección contra explosiones de polvo (Ex ia + Ex d + Zona 1D/2D)" ⁹⁾¹¹⁾	F S
8,3 ... 250 mbar (0.12 ... 3.6 psi)	A	• FM + CSA intrinsic safe (is) ¹²⁾	
0,01 ... 1 bar (0.15 ... 14.5 psi)	B	• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) + Zona 1D/2D ⁹⁾¹¹⁾¹²⁾	
0,04 ... 4 bar (0.58 ... 58 psi)	C	• con FM + CSA, modo de protección:	
0,16 ... 16 bar (2.32 ... 232 psi)	D	- "Intrinsic Safe y Explosion Proof (is + xp)" ⁸⁾¹²⁾	NC
0,63 ... 63 bar (9.14 ... 914 psi)	E		
1,6 ... 160 bar (23.2 ... 2320 psi)	F	Conexión eléctrica/entrada de cables	
4,0 ... 400 bar (58.0 ... 5802 psi)	G	• Pasacables M20x1,5	B
7,0 ... 700 bar (102.0 ... 10153 psi)	J	• Pasacables ½-14 NPT	C
		• Conector fijo Han 7D (caja de plástico con conector opuesto) ¹³⁾	D
Material de las piezas en contacto con el fluido		• Conector fijo M12 (acero inoxidable) ¹³⁾¹⁴⁾	F
Membrana separadora Conexión al proceso			
Acero inoxidable Acero inoxidable	A	Indicador	
Hastelloy Acero inoxidable	B	• sin display	0
Hastelloy Hastelloy	C	• sin display visible (indicador digital tapado, ajuste: mA)	1
Variante para sello de membrana separadora asociada a conexión al proceso "Rosca interior ½-14 NPT" (variante recomendada) ^{3) 4) 5) 6)}	Y 1	• con display visible (ajuste: mA)	6
Variante para sello de membrana separadora asociada a conexión al proceso "Boquilla G½B" ^{3) 4) 5) 6)}	Y 0	• con display personalizado (ajuste según especificaciones, se requiere código "Y21" o "Y22")	7
Conexión al proceso			
• Boquilla roscada G½B según EN 837-1	0	Alimentadores: ver cap. 7 "Componentes adicionales"	
• Rosca interior ½ -14 NPT	1	El alcance del suministro del equipo incluye unas instrucciones abreviadas.	
• Brida ovalada con conexión al proceso de acero inoxidable (brida ovalada sin rosca interior)			
- Rosca de fijación 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518	2	1) Para aplicaciones con oxígeno debe añadirse la clave E10.	
- Rosca de fijación M10 según DIN 19213	3	2) Disponible para rangos de medida de 1 bar ... 63 bar.	
- Rosca de fijación M12 según DIN 19213	4	3) Si desea pedir el certificado de prueba de calidad (calibración de fábrica) según IEC 60770-2 para transmisores con sellos de membrana separadora, recomendamos incluir el pedido del certificado solamente en el pedido de los sellos separadores. En él se certifica la precisión de medida del conjunto entero.	
• Rosca exterior M20 x 1,5	5	4) Si desea pedir el certificado de prueba y de recepción 3.1 en conjunto con transmisores con sellos de membrana separadora, deberá pedir el certificado por separado con los respectivos sellos separadores.	
• Rosca exterior ½-14 NPT	6	5) El sello separador debe especificarse con una referencia propia y añadirse a la referencia del transmisor, p. ej. 7MF403.-.Y.-..... y 7MF4900-1....-B	
		6) En caso de configuración con sello separador (Y), el líquido de relleno por defecto para la célula de muestra es aceite de silicona.	
• Caja de fundición de aluminio	0	7) No en combinación con conexión eléctrica "conector fijo Han 7D".	
• Caja de fundición fina de acero inoxidable ⁷⁾	3	8) Sin pasacables, con tapón ciego	
Versión		9) Con pasacables adjunto Ex ia y tapón ciego	
• Versión estándar (rotulación de placa en alemán, ajuste de la unidad de presión: bar)	1	10) En caso de configuración con conector fijo Han y M12, solo es posible el modo de protección Ex ic.	
• Versión internacional (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: bar)	2	11) Solo posible en combinación con IP66.	
• Versión china (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: kPa)	3	12) Protección contra explosiones según FM/CSA: apto para instalación según NEC 500/505.	
Todas las versiones incl. DVD con instrucciones de servicio resumidas en diferentes idiomas europeos.		13) Solo posible en combinación con una homologación Ex A, B o E.	
		14) M12 se suministra sin conector aéreo.	

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión relativa

1

Datos para selección y pedidos	Referencia
Transmisores de presión para presión relativa	
SITRANS P DS III con PROFIBUS PA (PA)	7 MF 4 0 3 4 -
SITRANS P DS III con FOUNDATION Fieldbus (FF)	7 MF 4 0 3 5 -
↗ Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.	
Relleno de la célula de Limpieza de la célula medida de medida	
Aceite de silicona normal	1
Líquido inerte ¹⁾ sin grasa según el nivel de limpieza ²	3
Aceite de relleno conforme a FDA ²⁾	
• aceite Neobee normal	4
Rango nominal de medida	
250 mbar (3.6 psi)	A
1 bar (14.5 psi)	B
4 bar (58 psi)	C
16 bar (232 psi)	D
63 bar (914 psi)	E
160 bar (2320 psi)	F
400 bar (5802 psi)	G
700 bar (10153 psi)	J
Material de las piezas en contacto con el fluido	
Membrana separadora Conexión al proceso	
Acero inoxidable Acero inoxidable	A
Hastelloy Acero inoxidable	B
Hastelloy Hastelloy	C
Variante para sello de membrana separadora asociada a conexión al proceso "Rosca interior 1/2-14 NPT" (variante recomendada) ^{3) 4) 5) 6)}	Y 1
Variante para sello de membrana separadora asociada a conexión al proceso "Boquilla G1/2B" ^{3) 4) 5) 6)}	Y 0
Conexión al proceso	
• boquilla roscada G1/2B según EN 837-1	0
• Rosca interior 1/2 -14 NPT	1
• Brida ovalada con conexión al proceso de acero inoxidable (brida ovalada sin rosca interior) ⁷⁾	
- Rosca de fijación 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518	2
- Rosca de fijación M10 según DIN 19213	3
- Rosca de fijación M12 según DIN 19213	4
• Rosca exterior M20 x 1,5	5
• Rosca exterior 1/2-14 NPT	6
Material de las piezas sin contacto con el fluido	
• Caja de fundición de aluminio	0
• Caja de fundición fina de acero inoxidable	3
Versión	
• Versión estándar (rotulación de placa en alemán, ajuste de la unidad de presión: bar)	1
• Versión internacional (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: bar)	2
• Versión china (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: kPa)	3
Todas las versiones incl. DVD con instrucciones de servicio resumidas en diferentes idiomas europeos.	

Datos para selección y pedidos	Referencia
Transmisores de presión para presión relativa	
SITRANS P DS III con PROFIBUS PA (PA)	7 MF 4 0 3 4 -
SITRANS P DS III con FOUNDATION Fieldbus (FF)	7 MF 4 0 3 5 -
↗ Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.	
Protección contra explosiones	
• sin	A
• con ATEX, modo de protección:	
- "Seguridad intrínseca (Ex ia)"	B
- "Envolvente antideflagrante (Ex d)" ⁸⁾	D
- "Seguridad intrínseca y envolvente antideflagrante (Ex ia + Ex d)" ⁹⁾	P
- "Ex nA/ic (Zona 2)" ¹⁰⁾	E
- "Seguridad intrínseca, envolvente antideflagrante y protección contra explosiones de polvo (Ex ia + Ex d + Zona 1D/2D)" ^{9) 11)}	R
• FM + CSA intrinsic safe (is) ¹²⁾	F
• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) + Zona 1D/2D ^{9) 11) 12)}	S
• con FM + CSA, modo de protección:	
- "Intrinsic Safe y Explosion Proof (is + xp)" ^{8) 12)}	NC
Conexión eléctrica/entrada de cables	
• Pasacables M20x1,5	B
• Pasacables 1/2-14 NPT	C
• Conector fijo M12 (acero inoxidable) ^{13) 14)}	F
Indicador	
• sin display	0
• sin display visible (display tapado, ajuste: bar)	1
• con display visible (ajuste: bar)	6
• con display personalizado (ajuste según especificaciones, se requiere código "Y21")	7
El alcance del suministro del equipo incluye unas instrucciones abreviadas.	
1) Para aplicaciones con oxígeno debe añadirse la clave E10.	
2) Disponible para rangos de medida de 1 bar ... 63 bar.	
3) Si desea pedir el certificado de prueba de calidad (calibración de fábrica) según IEC 60770-2 para transmisores con sellos de membrana separadora, recomendamos incluir el pedido del certificado solamente en el pedido de los sellos separadores. En él se certifica la precisión de medida del conjunto <u>entero</u> .	
4) Si desea pedir el certificado de prueba y de recepción 3.1 en conjunto con transmisores con sellos de membrana separadora, deberá pedir el certificado por separado con los respectivos sellos separadores.	
5) El sello separador debe especificarse con una referencia propia y añadirse a la referencia del transmisor, p. ej. 7MF403-..Y-... y 7MF4900-1....-B	
6) En caso de configuración con sello separador (Y), el líquido de relleno por defecto para la célula de muestra es aceite de silicona.	
7) Rosca de fijación M10: máx. alcance de medida 160 bar (2320 psi) Rosca de fijación 7/16-20 UNF y M12: máx. alcance de medida 400 bar (5802 psi)	
8) Sin pasacables, con tapón ciego.	
9) Con pasacables adjunto Ex ia y tapón ciego.	
10) En caso de configuración con conector fijo Han y M12, solo es posible el modo de protección Ex ic.	
11) Solo posible en combinación con IP66.	
12) Protección contra explosiones según FM/CSA: apto para instalación según NEC 500/505.	
13) M12 se suministra sin conector aéreo.	
14) Solo posible en combinación con una homologación Ex A, B, E o F.	

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión relativa

1

Datos para selección y pedidos	Clave	HART	PA	FF
Otras versiones Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.				
Transmisor de presión con escuadra de montaje (1 escuadra, 2 tuercas, 2 arandelas en U o 1 abrazadera, 2 tuercas, 2 arandelas en U) de:				
• Acero	A01	✓	✓	✓
• Acero inoxidable 304	A02	✓	✓	✓
• Acero inoxidable 316L	A03	✓	✓	✓
Conector fijo¹⁾				
• Han 7D (metálico)	A30	✓		
• Han 8D (en lugar de Han 7D)	A31	✓		
• Acodado	A32	✓		
• Han 8D (metálico)	A33	✓		
Conector aéreo para conector fijo M12 (acero (CuZn))	A50	✓	✓	✓
Rotulación de la placa de características (en lugar de alemán)				
• inglés	B11	✓	✓	✓
• francés	B12	✓	✓	✓
• español	B13	✓	✓	✓
• italiano	B14	✓	✓	✓
• cirílico (ruso)	B16	✓	✓	✓
Placa de características en inglés unidades de presión en inH ₂ O o psi	B21	✓	✓	✓
Certificado de control de calidad (comprobación de características de 5 puntos) según IEC 60770-2²⁾	C11	✓	✓	✓
Certificado de prueba y de recepción³⁾ según EN 10204-3.1	C12	✓	✓	✓
Certificado de fábrica según EN 10204-2.2	C14	✓	✓	✓
Certificado de recepción (EN 10204-3.1) Test PMI de las partes en contacto con el	C15	✓	✓	✓
Seguridad funcional (SIL2) Aparatos apropiados para el uso según IEC 61508 e IEC 61511, incl. declaración de conformidad SIL	C20	✓		
Seguridad funcional (PROFIsafe) Certificado y protocolo PROFIsafe	C21 ⁴⁾		✓	
Seguridad funcional (SIL2/3) Aparatos apropiados para el uso según IEC 61508 e IEC 61511, incl. declaración de conformidad SIL	C23	✓		
Ficha de aparato para Rusia con indicaciones de la primera calibración	C99	✓	✓	✓
Ajuste del límite superior de saturación de la señal de salida en 22,0 mA	D05	✓		
Declaración del fabricante según NACE (MR 0103-2012 y MR 0175-2009)	D07	✓	✓	✓
Grado de protección IP66/IP68 (solo para M20x1,5 y ½-14 NPT)	D12	✓	✓	✓
Con brida ovalada adjunta (1 unidad), junta de PTFE y tornillos en la rosca de la brida ovalada	D37	✓	✓	✓
Pasacables Capri 4F CrNi y abrazadera (848699 + 810634) adjuntados	D59	✓	✓	✓
Aplicación en o junto a la zona 1D/2D⁵⁾ (solo en combinación con el modo de protección con "Seguridad intrínseca (Ex ia)") (transmisores 7MF4...-...-B.. Ex ia) y IP66)	E01	✓	✓	✓
Aplicación con oxígeno (para la medida de oxígeno y líquido inerte máx. 100 bar (1450 psi) a 60°C (140 °F))	E10	✓	✓	✓
Acreditado para Corea	E11	✓	✓	✓

Datos para selección y pedidos	Clave	HART	PA	FF
Otras versiones Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.				
Homologación CRN para Canadá (Canadian Registration Number)	E22 ⁶⁾	✓	✓	✓
Doble junta	E24	✓	✓	✓
Protección contra explosiones "seguridad intrínseca" (Ex ia) según INMETRO (Brasil) (solo para transmisores 7MF4...-...-B..)	E25 ⁷⁾	✓	✓	✓
Protección contra explosiones "Antideflagrante" según INMETRO (Brasil) (solo para transmisores 7MF4...-...-D..)	E26 ⁷⁾	✓	✓	✓
Protección contra explosiones "seguridad intrínseca" (Ex ia + Ex d) según INMETRO (Brasil) (solo para transmisores 7MF4...-...-P..)	E28 ⁷⁾	✓	✓	
Homologación para explosiones IEC Ex (Ex ia) (solo para transmisores 7MF4...-...-B..)	E45 ⁷⁾	✓	✓	✓
Homologación para explosiones IEC Ex (Ex d) (solo para transmisores 7MF4...-...-D..)	E46 ⁷⁾	✓	✓	✓
Protección contra explosiones "seguridad intrínseca" según NEPSI (China) (solo para transmisores 7MF4...-...-B..)	E55 ⁷⁾	✓	✓	✓
Protección contra explosiones "envolvente antideflagrante" según NEPSI (China) (solo para transmisores 7MF4...-...-D..)	E56 ⁷⁾	✓	✓	✓
Protección Ex "Zona 2" según NEPSI (China) (solo para transmisores 7MF4...-...-E..)	E57 ⁷⁾	✓	✓	✓
Protección Ex "Ex ia", "Ex d" y "Zona 2" según NEPSI (China) (solo para transmisores 7MF4...-...-R..)	E58 ⁷⁾	✓	✓	✓
Protección contra explosiones "Seguridad intrínseca" y "Envolvente antideflagrante" según Kosha (Corea) (solo para transmisores 7MF4...-...-[B, D]..-Z + E11)	E70 ⁷⁾	✓	✓	✓
Protección Ex, Ex ia según EAC Ex (Rusia) (solo para transmisores 7MF4...-...-B..)	E80	✓	✓	✓
Protección Ex, Ex d según EAC Ex (Rusia) (solo para transmisores 7MF4...-...-D..)	E81	✓	✓	✓
Protección Ex, Ex nA/ic (Zone 2) según EAC Ex (Rusia) (solo para transmisores 7MF4...-...-E..)	E82	✓	✓	✓
Protección Ex, Ex ia + Ex d + Zone 1D/2D según EAC Ex (Rusia) (solo para transmisores 7MF4...-...-R..)	E83	✓	✓	✓
Pintura de doble capa de caja y tapa (PU sobre epoxi)	G10	✓	✓	✓
Protector de transitorios 6 kV (protección contra rayos)	J01	✓	✓	✓
Conexión al proceso Astava	J06	✓	✓	✓

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión relativa

1

Datos para selección y pedidos

Clave

Otras versiones

Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.

Homologaciones marinas

- Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV-GL)
- Lloyds Register (LR)
- Bureau Veritas (BV)
- American Bureau of Shipping (ABS)
- Russian Maritime Register (RMR)
- Korean Register of Shipping (KR)

	HART	PA	FF
S10	✓	✓	✓
S11	✓	✓	✓
S12	✓	✓	✓
S14	✓	✓	✓
S16	✓	✓	✓
S17	✓	✓	✓

- 1) Conector fijo Han IP65
- 2) Si desea pedir el certificado de prueba de calidad (calibración de fábrica) según IEC 60770-2 para transmisores con sellos de membrana separadora, recomendamos incluir el pedido de certificación solamente en el pedido de los sellos separadores. En él se certifica la precisión de medida del conjunto entero.
- 3) Si desea pedir el certificado de prueba y de recepción 3.1 en conjunto con transmisores con sellos de membrana separadora, deberá pedir el certificado por separado con los respectivos sellos separadores.
- 4) Los transmisores PROFIsafe solo pueden ejecutarse con el software de configuración S7 F Systems V6.1 en combinación con S7-400H.
- 5) La opción no incluye protección contra explosión de gas; solo protección contra explosiones por polvo. Uso en zona 1D/2D.
- 6) No se puede pedir con sello separador.
- 7) Si se selecciona la opción EX adicional, se prescinde del marcado ATEX en el aparato. Solo se marca la opción Ex elegida mediante la Z-Option.

Datos para selección y pedidos

Clave

Otras informaciones

Completar la referencia con la extensión "-Z", añadir la clave y especificar en texto explícito.

Rango de medida a ajustar

especificar en texto (máx. 5 caracteres):
Y01: ... a ... mbar, bar, kPa, MPa, psi

Placa TAG de acero inoxidable y entrada en variable de aparato (identificación del punto de medida)

máx. 16 caracteres, especificar en texto:
Y15:

Comentario (entrada en variable de aparato)

máx. 27 caracteres, especificar en texto:
Y16:

Entrada de la dirección HART (TAG)

máx. 8 caracteres, especificar en texto:
Y17:

Ajuste del display en unidades de presión

especificar en texto (ajuste estándar: bar):
Y21: mbar, bar, kPa, MPa, psi, ...

Nota:
Están disponibles las siguientes unidades de presión:

bar, mbar, mm H₂O^{*}, inH₂O^{*}, ftH₂O^{*},
mmHG, inHG, psi, Pa, kPa, MPa, g/cm²,
kg/cm², Torr, ATM o %
*) temperatura de referencia 20 °C

Ajuste del display en otras unidades³⁾

especificar en texto:
Y22: a l/min, m³/h, m, USgpm, ...
(es imprescindible indicar el rango de medida en unidades de presión "Y01", máx. 5 caracteres por unidad)

Dirección de bus preajustada

posible entre 1 y 126
especificar en texto: Y25:

Ajuste de atenuación en segundos (0 ... 100 s)

Montaje en fábrica de bloques manifold, ver accesorios.

De fábrica sólo son posibles los preajustes Y01, Y15, Y16, Y17, Y21, Y22, Y25 y D05.

✓ = disponible

Ejemplo de pedido

Línea de posición: 7MF4033-1EA00-1AA7-Z

Línea B: A01 + Y01 + Y21


Línea C: Y01: 10 ... 20 bar (145 ... 290 psi)

Línea C: Y21: bar (psi)

1) Las precisiones de medida para los transmisores PROFIBUS PA con la opción Y01 se calculan de forma análoga a los aparatos HART.

2) Si no desea ningún texto grabado con Y15, no indique nada más que "Y15:".

3) Valores predefinidos modificables únicamente vía SIMATIC PDM.

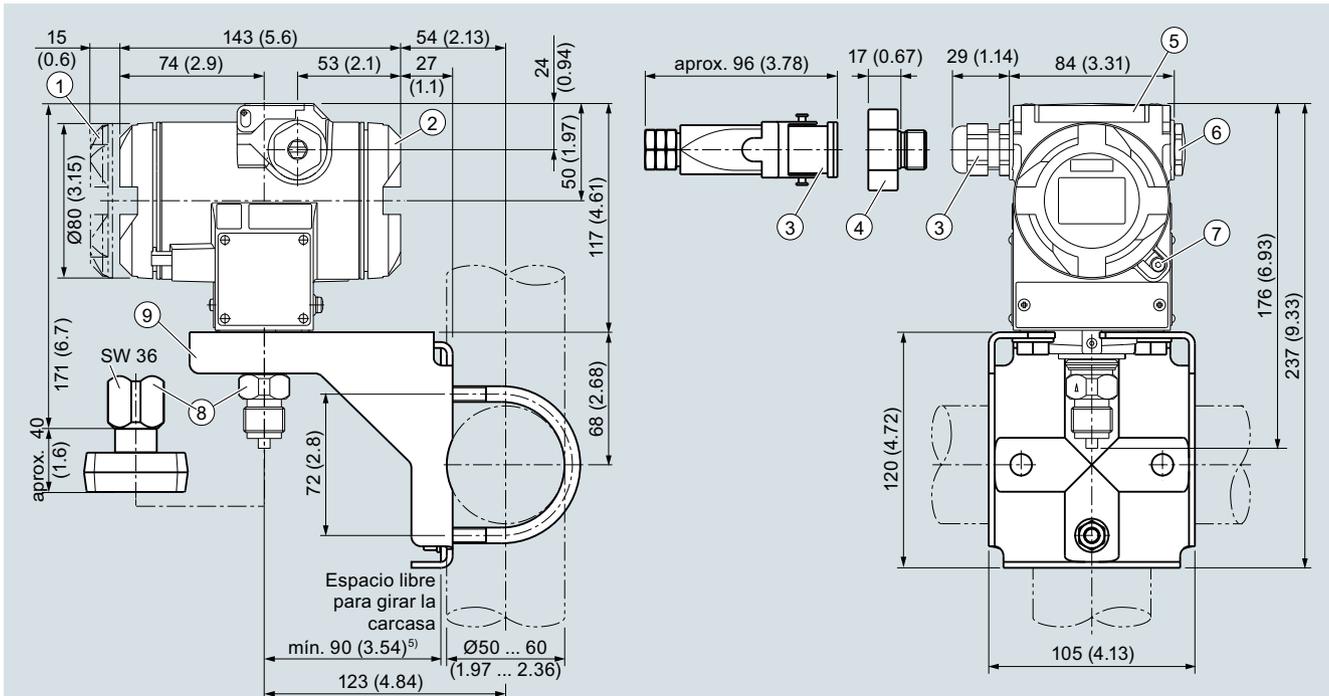Croquis acotados

① Lado electrónica, indicador digital (mayor longitud en caso de tapa con visor)¹⁾

② Lado de conexión¹⁾

③ Conexión eléctrica:
Pasacables M20 x 1,5 o Pasacables ½-14 NPT o
Conector fijo Han 7D/8D²⁾

④ Harting Adapter

⑤ Tapa de protección de las teclas

⑥ Tapón ciego

⑦ Escuadra de bloqueo de tapa atornillada (sólo para el modo de protección)

⑧ Conexión al proceso: boquilla de conexión G½B o brida ovalada

⑨ Escuadra de montaje (opción)

¹⁾ Considerar aprox. 20 mm (0.79 pulg.) de longitud de rosca

²⁾ No en el modo de protección "Envolvente antideflagrante"

³⁾ No en el modo de protección "FM + CSA" [IS + XP]"

⁴⁾ Distancia mínima para poder girar

Transmisores de presión SITRANS P DS III para presión relativa, dimensiones en mm (pulgadas)

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)
SITRANS P DS III

para presión relativa y absoluta con membrana rasante

Datos técnicos

SITRANS P DS III para presión relativa y absoluta, con membrana rasante

Entrada presión relativa, con membrana a ras frontal

Magnitud de medida	Presión relativa, rasante			
Intervalo de medida (ajustable gradualmente) o rango nominal de medida, presión de servicio máx. admisible y presión de prueba máx. admisible	HART	PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus		
Alcance de medida	Rango nominal de medida	Presión de servicio máx. adm. MAWP (PS)	Presión de prueba máx. adm.	
0,01 ... 1 bar 1 ... 100 kPa 0.15 ... 14.5 psi	1 bar 100 kPa 14.5 psi	4 bar 400 kPa 58 psi	6 bar 600 kPa 87 psi)	
0,04 ... 4 bar 4 ... 400 kPa 0.58 ... 58 psi	4 bar 400 kPa 58 psi	7 bar 0,7 MPa 102 psi	10 bar 1 MPa 145 psi	
0,16 ... 16 bar 16 ... 1600 kPa 2.3 ... 232 psi	16 bar 1600 kPa 232 psi	21 bar 2,1 MPa 305 psi	32 bar 3,2 MPa 464 psi	
0,63 ... 63 bar 63 ... 6300 kPa 9.1 ... 914 psi	63 bar 6300 kPa 914 psi	67 bar 6,7 MPa 972 psi	100 bar 10 MPa 1450 psi	
Límite inferior de medida	100 mbar a/10 kPa a/1.45 psi a			
• Célula de medida con relleno de aceite de silicona	100 mbar a/10 kPa a/1.45 psi a			
• Célula de medida con líquido de relleno inerte	100 mbar a/10 kPa a/1.45 psi a			
• Célula de medida con Neobee	100 % del alcance de medida máx.			
Límite superior de medida	100 % del alcance de medida máx.			

Entrada presión absoluta, con membrana rasante

Magnitud de medida	Presión absoluta, rasante			
Intervalo de medida (ajustable gradualmente) o rango nominal de medida, presión de servicio máx. admisible y presión de prueba máx. admisible	HART	PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus		
Alcance de medida	Rango nominal de medida	Presión de servicio máx. adm. MAWP (PS)	Presión de prueba máx. adm.	
43,34 ... 1300 mbar a 4,33 ... 130 kPa a 17 ... 525 inH ₂ O a	1300 mbar a 130 kPa a 525 inH ₂ O a	2,6 bar a 260 kPa a 37.7 psi a	10 bar a 1 MPa a 145 psi a	
160 ... 5000 mbar a 16 ... 500 kPa a 2.32 ... 72.5 psi a	5000 mbar a 500 kPa a 72,5 psi a	10 bar a 1 MPa a 145 psi a	30 bar a 3 MPa a 435 psi a	
1 ... 30 bar a 0,1 ... 3 MPa a 14.6 ... 435 psi a	30 bar a 3 MPa a 435 psi a	45 bar a 4,5 MPa a 653 psi a	100 bar a 10 MPa a 1450 psi a	
Límite inferior de medida	0 mbar a/0 kPa a/0 psi a			
Límite superior de medida	100 % del alcance de medida máx.			

Salida	HART	PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus
Señal de salida	4 ... 20 mA	Señal digital PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus
• Límite inferior (ajustable gradualmente)	3,55 mA, ajustado en fábrica a 3,84 mA	-
• Límite superior (ajustable gradualmente)	23 mA, ajustado en fábrica a 20,5 mA u opcionalmente a 22,0 mA	-
Carga	$R_B \leq (U_H - 10,5 V)/0,023 A$ en Ω U_H : Alimentación auxiliar en V	-
• Sin HART	$R_B = 230 \dots 500 \Omega$ (SIMATIC PDM) o $R_B = 230 \dots 1100 \Omega$ (comunicador HART)	-
• Con HART	-	-
Norma de bus	-	IEC 61158-2
Protección contra inversión de polaridad	Protección contra cortocircuitos e inversión de polaridad. Todas las conexiones una contra otra con tensión de alimentación máx.	
Atenuación eléctrica (etapas de 0,1 s)	ajustada a 2 s (0 ... 100 s)	

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión relativa y absoluta con membrana rasante

1

SITRANS P DS III para presión relativa y absoluta, con membrana rasante		
Precisión de medida	según IEC 60770-1	
Condiciones de referencia	<ul style="list-style-type: none"> • Característica ascendente • Inicio de medida a 0 bar/kPa/psi • Membrana separadora de acero inox. • Relleno de aceite de silicona • Temperatura ambiente (25 °C ó 77 °F) 	
Relación de alcances de medida (extensión, turn-down)	r = alcance de medida máx./alcance de medida ajustado o rango nominal de medida	
Desviación de medida en caso de ajuste de punto límite, incl. histéresis y repetibilidad		
• Característica lineal	Presión relativa, con membrana a ras frontal	Presión absoluta, con membrana a ras frontal
- $r \leq 5$	$\leq 0,075 \%$	-
- $5 < r \leq 100$	$\leq (0,005 \cdot r + 0,05) \%$	-
- $r \leq 10$	-	$\leq 0,2 \%$
- $10 < r \leq 30$	-	$\leq 0,4 \%$
Influencia de la temperatura ambiente (en porcentaje por cada 28 °C (50 °F))	$\leq (0,08 \cdot r + 0,16) \%$	$\leq (0,16 \cdot r + 0,24) \%$
Influencia de la temperatura del fluido (en la presión por unidad de temperatura)		
• Diferencia de temp. entre el fluido y el entorno	3 mbar/0,3 kPa/0.04 psi por cada 10 K	
Estabilidad a largo plazo (cambio de temperatura ± 30 °C (± 54 °F))	$\leq (0,25 \cdot r) \%$ en 5 años	
Influencia de la posición de montaje	0,4 mbar/0,04 kPa/0.006 psi cada inclinación de 10° (posibilidad de corrección del cero mediante compensación del error de posición)	
Influencia de la alimentación aux. (en porcentaje por cambio de tensión)	0,005 % por cada 1 V	
Resolución de la medida para PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus	$3 \cdot 10^{-5}$ del rango nominal de medida	
Condiciones de aplicación		
<u>Condiciones de montaje</u>		
Temperatura ambiente	Obsérvese la clase de temperatura en las áreas con riesgo de explosiones.	
• Célula de medida con aceite de silicona	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)	
• Célula de medida con aceite Neobee (membrana rasante)	-10 ... +85 °C (14 ... +185 °F)	
• Célula de medida con líquido inerte	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)	
• Transmisor	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)	
• Indicador digital	-30 ... +85 °C (-22 ... +185 °F)	
• Temperatura de almacenamiento	-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F) (para Neobee: -20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F)) (Con aceite de alta temperatura: -10 ... + 85 °C (14 ... 185 °F))	
Categoría climática		
• Condensación	Humedad relativa del aire 0 ... 100 % Condensación admisible, apropiada para utilización en los trópicos	
Grado de protección		
• según IEC 60529	IP66 (opcionalmente IP66/IP68)	
• según NEMA 250	Type 4X	
Compatibilidad electromagnética		
• Emisión de interferencias e inmunidad a interferencias	según IEC 61326 y NAMUR NE 21	
<u>Condiciones del fluido</u>		
Temperatura del fluido	La temperatura de fluido máx. de las conexiones al proceso a ras frontales debe considerarse según las correspondientes normas de conexión (p. ej., DIN 32676, DIN 11851, etc.).	
• Célula de medida con aceite de silicona	-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)	
• Célula de medida con aceite de silicona (membrana rasante)	-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)	
• Célula de medida con aceite Neobee (membrana rasante)	-10 ... +150 °C (14 ... 302 °F)	
• Célula de medida con aceite de silicona, con desacoplador de temperatura (solo con variante para presión rel. con membrana rasante)	-40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)	
• Célula de medida con aceite Neobee, con desacoplador de temperatura (solo con variante para presión relativa con membrana rasante)	-10 ... +200 °C (14 ... 392 °F)	

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión relativa y absoluta con membrana rasante

SITRANS P DS III para presión relativa y absoluta, con membrana rasante		
<ul style="list-style-type: none"> • Célula de medida con líquido de relleno inerte 	-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)	
<ul style="list-style-type: none"> • Célula de medida con aceite para altas temperaturas (solo con variante para presión relativa con membrana rasante) 	-10 ... +250 °C (14 ... 482 °F)	
Construcción mecánica		
Peso (sin opciones)	≈ 1,5 kg (≈ 3.3 lb)	
Material de la caja	Fundición de aluminio baja en cobre, GD-AISi 12 o fundición fina de acero inox., N° de mat. 1.4408	
Material de las piezas en contacto con el fluido	Acero inox., N° de mat. 1.4404/316L o Hastelloy C276, N° de mat. 2.4819	
Relleno de la célula de medida	Aceite de silicona o líquido de relleno inerte	
Conexión al proceso	<ul style="list-style-type: none"> • Bridas según EN y ASME • Bridas para industria alimentaria y farmacéutica 	
Calidad de superficie en contacto con el medio	Valores $R_a \leq 0,8 \mu\text{m}$ (32 μ pulgadas)/soldaduras $R_a \leq 1,6 \mu\text{m}$ (64 μ pulgadas) (conexiones al proceso según 3A; valores $R_a \leq 0,8 \mu\text{m}$ (32 μ pulgadas)/soldaduras $R_a \leq 0,8 \mu\text{m}$ (32 μ pulgadas)	
Alimentación auxiliar U_H		
Tensión en los bornes del transmisor	HART 10,5 ... 45 V DC 10,5 ... 30 V DC en caso de modo con seguridad intrínseca	PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus -
Alimentación auxiliar	-	Alimentación por bus
Tensión de alimentación separada	-	no necesaria
Tensión de bus		
<ul style="list-style-type: none"> • Zona no Ex 	-	9 ... 32 V
<ul style="list-style-type: none"> • En modo con seguridad intrínseca 	-	9 ... 24 V
Consumo de corriente		
<ul style="list-style-type: none"> • Corriente básica (máx.) 	-	12,5 mA
<ul style="list-style-type: none"> • Corriente inicial \leq corriente básica 	-	Sí
<ul style="list-style-type: none"> • Corriente máx. en caso de fallo 	-	15,5 mA
Desconexión electrónica por defecto (FDE) existe	-	Sí

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión relativa y absoluta con membrana rasante

1

SITRANS P DS III para presión relativa y absoluta, con membrana rasante		
Certificados y homologaciones	HART	PROFIBUS PA/ FOUNDATION Field-bus
Clasificación según la Directiva de aparatos de presión (2014/68/UE)	para gases del Grupo de fluidos 1 y líquidos del Grupo de fluidos 1; cumple los requisitos según artículo 4, sección 3 (prácticas de la buena ingeniería)	
Protección contra explosiones		
• Seguridad intrínseca "i"	PTB 13 ATEX 2007 X	
- Identificación	Ex II 1/2 G Ex ia/ib IIC T4/T5/T6 Ga/Gb	
- Temperatura ambiente adm.	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) clase de temperatura T4; -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) clase de temperatura T5; -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) clase de temperatura T6	
- Conexión	en circuitos con seguridad intrínseca certificados con los valores máximos: $U_i = 30 \text{ V}$, $I_i = 100 \text{ mA}$, $P_i = 750 \text{ mW}$; $R_i = 300 \Omega$	Unidad alimentadora FISCO: $U_o = 17,5 \text{ V}$, $I_o = 380 \text{ mA}$, $P_o = 5,32 \text{ W}$ Barrera lineal: $U_o = 24 \text{ V}$, $I_o = 250 \text{ mA}$, $P_o = 1,2 \text{ W}$
- Capacidad/inductancia interna efectiva	$L_i = 0,4 \text{ mH}$, $C_i = 6 \text{ nF}$	$L_i = 7 \mu\text{H}$, $C_i = 1,1 \text{ nF}$
• Envoltorio antideflagrante "d"	PTB 99 ATEX 1160	
- Identificación	Ex II 1/2 G Ex d IIC T4/T6 Gb	
- Temperatura ambiente adm.	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) clase de temperatura T4; -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) clase de temperatura T6	
- Conexión	en circuitos con los datos de servicio: $U_H = 10,5 \dots 45 \text{ V DC}$	en circuitos con los datos de servicio: $U_H = 9 \dots 32 \text{ V DC}$
• Protección contra expl. de polvo para la zona 20	PTB 01 ATEX 2055	
- Identificación	Ex II 1 D Ex ta IIIC T120°C Da Ex II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T120°C Da/Db	
- Temperatura ambiente adm.	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)	
- Temperatura superficial máxima	120 °C (248 °F)	
- Conexión	en circuitos con seguridad intrínseca certificados con los valores máximos: $U_i = 30 \text{ V}$, $I_i = 100 \text{ mA}$, $P_i = 750 \text{ mW}$, $R_i = 300 \Omega$	Unidad alimentadora FISCO: $U_o = 17,5 \text{ V}$, $I_o = 380 \text{ mA}$, $P_o = 5,32 \text{ W}$ Barrera lineal: $U_o = 24 \text{ V}$, $I_o = 250 \text{ mA}$, $P_o = 1,2 \text{ W}$
- Capacidad/inductancia interna efectiva	$L_i = 0,4 \text{ mH}$, $C_i = 6 \text{ nF}$	$L_i = 7 \mu\text{H}$, $C_i = 1,1 \text{ nF}$
• Prot. contra expl. de polvo para la zona 21/22	PTB 01 ATEX 2055	
- Identificación	Ex II 2 D Ex tb IIIC T120°C Db	
- Conexión	en circuitos con los datos de servicio: $U_H = 10,5 \dots 45 \text{ V DC}$; $P_{\text{máx}} = 1,2 \text{ W}$	en circuitos con los datos de servicio: $U_H = 9 \dots 32 \text{ V DC}$; $P_{\text{máx}} = 1 \text{ W}$
• Modo de protección "n" (zona 2)	PTB 13 ATEX 2007 X	
- Identificación	Ex II 2/3 G Ex nA IIC T4/T5/T6 Gb/Gc Ex II 2/3 G Ex ic IIC T4/T5/T6 Gb/Gc	
- Conexión (Ex nA)	$U_m = 45 \text{ V}$	$U_m = 32 \text{ V}$
- Conexión (Ex ic)	en circuitos con los datos de servicio: $U_i = 45 \text{ V}$	Unidad alimentadora FISCO ic: $U_o = 17,5 \text{ V}$, $I_o = 570 \text{ mA}$ Barrera lineal: $U_o = 32 \text{ V}$, $I_o = 132 \text{ mA}$, $P_o = 1 \text{ W}$
- Inductancia/capacidad interna efectiva	$L_i = 0,4 \text{ mH}$, $C_i = 6 \text{ nF}$	$L_i = 7 \mu\text{H}$, $C_i = 1,1 \text{ nF}$
• Protección contra explosiones según FM	Certificate of Compliance 3008490	
- Identificación (XP/DIP) o (IS); (NI)	CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; CL I, ZN 0/1 AEx ia IIC T4...T6; CL I, DIV 2, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III	
• Protección contra explosiones según CSA	Certificate of Compliance 1153651	
- Identificación (XP/DIP) o (IS)	CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; Ex ia IIC T4...T6; CL I, DIV 2, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III	

Versión higiénica

En el caso el SITRANS P DSIII con membrana rasante 7MF413x, las conexiones seleccionadas cumplen los requisitos del Grupo Europeo de Diseño de Equipos para la Higiene (EHEDG).

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión relativa y absoluta con membrana rasante

Comunicación HART		Comunicación FOUNDATION Fieldbus	
HART	230 ... 1100 Ω	Bloques funcionales (Function Blocks)	3 bloques funcionales de entrada analógica, 1 bloque funcional PID
Protocolo	HART versión 5.x	• Entrada analógica (Analog Input)	
Software para ordenador	SIMATIC PDM	- Adaptación a variable del proceso personalizada	sí, característica lineal ascendente o descendente
Comunicación PROFIBUS PA		- Atenuación eléctrica ajustable	0 ... 100 s
Comunicación simultánea con maestro clase 2 (máx.)	4	- Función de simulación	salida/entrada (puede bloquearse con un puente dentro del aparato)
Ajuste de dirección posible a través de	herramienta de configuración o manejo local (ajuste estándar: dirección 126)	- Comportamiento en caso de fallo	parametrizable (último valor válido, valor sustitutorio, valor erróneo)
Uso cíclico de datos		- Vigilancia de límites	sí, en cada caso un límite inferior y superior de advertencia y un límite de alarma
• Byte de salida	5 (un valor de medida) o 10 (dos valores de medida)	- Característica radicada para medida de caudal	sí
• Byte de entrada	0, 1, ó 2 (modo de contador y función de rearme para dosificación)	• PID	Bloque funcional FOUNDATION Fieldbus estándar
Preprocesamiento interno		• Physical Block	1 Resource Block
Perfil de aparato	PROFIBUS PA Profile for Process Control Devices Version 3.0, Class B	Bloques de medición (Transducer Blocks)	1 bloque de medición de presión con calibración, 1 bloque de medición LCD
Bloques funcionales (Function Blocks)	2	• Bloque de medición de presión (Pressure Transducer Block)	
• Entrada analógica (Analog Input)		- Calibrable aplicando dos presiones	sí
- Adaptación a variable del proceso personalizada	sí, característica lineal ascendente o descendente	- Vigilancia de los límites del sensor	sí
- Atenuación eléctrica ajustable	0 ... 100 s	- Función de simulación: valor medido de presión, temperatura del sensor y de la electrónica	valor constante o por función de rampa parametrizable
- Función de simulación	Salida/Entrada	Software para ordenador	SIMATIC PDM
- Comportamiento en caso de fallo	parametrizable (último valor válido, valor sustitutorio, valor erróneo)		
- Vigilancia de límites	sí, en cada caso un límite inferior y superior de advertencia y un límite de alarma		
• Contador (totalizador)	rearmable, preajustable, elección del sentido de contaje, función de simulación de la salida del contador		
- Comportamiento en caso de fallo	parametrizable (totalización con el último valor válido, totalización persistente, totalización con valor erróneo)		
- Vigilancia de límites	en cada caso un límite inferior y superior de advertencia y un límite de alarma		
• Physical Block	1		
Bloques de medición (Transducer Blocks)	2		
• Bloque de medición de presión (Pressure Transducer Block)			
- Calibrable aplicando dos presiones	sí		
- Vigilancia de los límites del sensor	sí		
- Indicación de una característica del depósito con	máx. 30 puntos de soporte		
- Característica radicada para medida de caudal	sí		
- Supresión de cantidades mínimas y punto de intervención de la radicación	parametrizable		
- Función de simulación para valor medido de presión y temperatura del sensor	valor constante o por función de rampa parametrizable		

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión relativa y absoluta con membrana rasante

1

Datos para selección y pedidos	Referencia	Datos para selección y pedidos	Referencia
Transmisores de presión para presión relativa y absoluta, membrana rasante, SITRANS P DS III con HART Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.	7MF4133-	Transmisores de presión para presión relativa y absoluta, membrana rasante, SITRANS P DS III con HART	7MF4133-
Relleno de la célula de medida Aceite de silicona normal Líquido inerte Aceite de relleno conforme a FDA • Aceite Neobee normal	1 3 4	Indicador • sin display • sin display visible (display tapado, ajuste: mA) • con display visible (ajuste: mA) • con display específico del cliente (ajuste según especificaciones, se requiere código "Y21" o "Y22")	0 1 6 7
Alcance de medida (min. ... máx.) 0,01 ... 1 bar (0.15 ... 14.5 psi) 0,04 ... 4 bar (0.58 ... 58 psi) 0,16 ... 16 bar (2.32 ... 232 psi) 0,63 ... 63 bar (9.14 ... 914 psi) 43,34 ... 1300 mbar a ¹⁾ (0.63 ... 18.86 psi a) ¹⁾ 0,17 ... 5 bar a ¹⁾ (2.43 ... 72.5 psi a) ¹⁾ 1 ... 30 bar a ¹⁾ (4.35 ... 435 psi a) ¹⁾	B C D E S T U	Alimentadores: ver cap. 7 "Componentes adicionales" El alcance del suministro del equipo incluye unas instrucciones abreviadas.	
Material de las piezas en contacto con el fluido Membrana separadora Boquilla roscada Acero inoxidable Acero inoxidable Hastelloy ²⁾ Acero inoxidable	A B	1) No con los desacopladores de temperatura P00 y P10, no para las conexiones al proceso R02, R04, R10 y R11 y sólo en combinación con aceite de silicona. 2) Posible únicamente para la brida con opción M..., N... y Q.. 3) Sin pasacables, con tapón ciego 4) En caso de configuración con conector fijo Han y M12, solo es posible el modo de protección Ex ic. 5) Protección contra explosiones según FM/CSA: apto para instalación según NEC 500/505. 6) Solo posible en combinación con IP66. 7) Con pasacables adjunto Ex ia y tapón ciego 8) Solo posible en combinación con una homologación Ex A, B o E. 9) Solo posible en combinación con una homologación Ex A, B, E o F. 10) M12 se suministra sin conector aéreo.	
Conexión al proceso • Versión de brida con clave M..., N..., R... o Q...	7		
Material de las piezas sin contacto con el fluido • Caja de fundición de aluminio • Caja de fundición fina de acero inoxidable	0 3		
Versión • Versión estándar (rotulación de placa en alemán, ajuste de la unidad de presión: bar) • Versión internacional (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: bar) • Versión china (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: kPa)	1 2 3		
Todas las versiones incl. DVD con instrucciones de servicio resumidas en diferentes idiomas europeos.			
Protección contra explosiones • sin • con ATEX, modo de protección: - "Seguridad intrínseca (Ex ia)" - "Envolvente antideflagrante (Ex d)" ³⁾ - "Ex nA/ic (zona 2)" ⁴⁾ • FM + CSA intrinsic safe (is) ⁵⁾ • FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) + Zona 1D/2D ⁵⁾⁶⁾⁷⁾ • con FM + CSA, modo de protección: - "Intrinsic Safe y Explosion Proof (is + xp)" ³⁾⁵⁾	A B D E F S NC		
Conexión eléctrica/entrada de cables • Rosca interior M20x1,5 • Rosca interior ½ -14 NPT • Conector fijo Han 7D (caja de plástico) • Con conector opuesto ⁸⁾ • Conector fijo M12 (acero inoxidable) ^{9) 10)}	B C D F		

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión relativa y absoluta con membrana rasante

1

Datos para selección y pedidos	Referencia
Transmisores de presión P para presión relativa y absoluta, membrana rasante	
SITRANS P DS III con PROFIBUS PA (PA)	7 M F 4 1 3 4 -
SITRANS P DS III con FOUNDATION Fieldbus (FF)	7 M F 4 1 3 5 -
↗ Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.	
Relleno de la célula de medida	
Limpieza de la célula de medida	
Aceite de silicona normal	1
Líquido inerte	3
Aceite de relleno conforme a FDA	
• Aceite Neobee normal	4
Rango nominal de medida	
1 bar (14,5 psi)	B
4 bar (58 psi)	C
16 bar (232 psi)	D
63 bar (914 psi)	E
1300 mbar a ¹⁾ (18,86 psi a ¹⁾)	S
5 bar a ¹⁾ (72,5 psi a ¹⁾)	T
30 bar a ¹⁾ (435 psi a ¹⁾)	U
Material de las piezas en contacto con el fluido	
Membrana separadora Boquilla roscada	
Acero inoxidable Acero inoxidable	A
Hastelloy ²⁾ Acero inoxidable	B
Conexión al proceso	
• Versión de brida con clave M., N., R. o Q..	7
Material de las piezas sin contacto con el fluido	
• Caja de fundición de aluminio	0
• Caja de fundición fina de acero inoxidable	3
Versión	
• Versión estándar (rotulación de placa en alemán, ajuste de la unidad de presión: bar)	1
• Versión internacional (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: bar)	2
• Versión china (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: kPa)	3
Todas las versiones incl. DVD con instrucciones de servicio resumidas en diferentes idiomas europeos.	
Protección contra explosiones	
• sin	A
• con ATEX, modo de protección:	
- "Seguridad intrínseca (Ex ia)"	B
- "Envolvente antideflagrante (Ex d)" ³⁾	D
- "Ex nA/ic (Zone 2)" ⁴⁾	E
• FM + CSA intrinsic safe (is) ⁵⁾	F
• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) + Zona 1D/2D ⁵⁾⁶⁾⁷⁾	S
• con FM + CSA, modo de protección:	
- "Intrinsic Safe y Explosion Proof (is + xp)" ³⁾⁵⁾ (en preparación)	NC
Conexión eléctrica/entrada de cables	
• Pasacables M20x1,5	B
• Pasacables ½-14 NPT	C
• Conector fijo M12 (acero inoxidable) ⁸⁾⁹⁾	F

Datos para selección y pedidos	Referencia
Transmisores de presión P para presión relativa y absoluta, membrana rasante	
SITRANS P DS III con PROFIBUS PA (PA)	7 M F 4 1 3 4 -
SITRANS P DS III con FOUNDATION Fieldbus (FF)	7 M F 4 1 3 5 -
↗ Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.	
Indicador	
• sin display	0
• sin display visible (display tapado, ajuste: bar)	1
• con display visible (ajuste: bar)	6
• con display específico del cliente (ajuste según especificaciones, se requiere código "Y21")	7
El alcance del suministro del equipo incluye unas instrucciones abreviadas.	
1) No con los desacopladores de temperatura P00 y P10, no para las conexiones al proceso R01, R02, R04, R10 y R11 y sólo en combinación con aceite de silicona.	
2) Posible únicamente para la brida con opción M., N. y Q..	
3) Sin pasacables, con tapón ciego	
4) En caso de configuración con conector fijo Han y M12, solo es posible el modo de protección Ex ic.	
5) Protección contra explosiones según FM/CSA: apto para instalación según NEC 500/505.	
6) Solo posible en combinación con IP66.	
7) Con pasacables adjunto Ex ia y tapón ciego	
8) Solo posible en combinación con una homologación Ex A o B.	
9) M12 se suministra sin conector aéreo.	

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión relativa y absoluta con membrana rasante

1

Datos para selección y pedidos	Clave			Datos para selección y pedidos	Clave		
	HART	PA	FF		HART	PA	FF
Otras versiones Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.				Otras versiones Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.			
Conector fijo¹⁾				Protección contra explosiones "seguridad intrínseca" según NEPSI (China) (solo para transmisores 7MF4...-.....-B..)	E55 ⁴⁾	✓	✓
• Han 7D (metálico)	A30	✓		Protección contra explosiones "envolvente antideflagrante" según NEPSI (China) (solo para transmisores 7MF4...-.....-D..)	E56 ⁴⁾	✓	✓
• Han 8D (en lugar de Han 7D)	A31	✓		Protección Ex "Zona 2" según NEPSI (China) (solo para transmisores 7MF4...-.....-E..)	E57 ⁴⁾	✓	✓
• Acodado	A32	✓		Protección Ex "Ex ia", "Ex d" y "Zona 2" según NEPSI (China) (solo para transmisores 7MF4...-.....-R..)	E58 ⁴⁾	✓	✓
• Han 8D (metálico)	A33	✓		Protección contra explosiones "Seguridad intrínseca" y "Envolvente antideflagrante" según Kosha (Corea) (solo para transmisores 7MF4...-.....-[B, D]...-Z + E11)	E70 ⁴⁾	✓	✓
Conector aéreo para conector fijo M12 (acero (CuZn))	A50	✓	✓	Protección Ex, Ex ia según EAC Ex (Rusia)	E80	✓	✓
Rotulación de la placa de características (en lugar de alemán)				Protección Ex, Ex d según EAC Ex (Rusia)	E81	✓	✓
• inglés	B11	✓	✓	Protección Ex, Ex nA/ic (Zone 2) según EAC Ex (Rusia)	E82	✓	✓
• francés	B12	✓	✓	Protección Ex, Ex ia + Ex d + Zone 1D/2D según EAC Ex (Rusia)	E83	✓	✓
• español	B13	✓	✓	Pintura de doble capa de caja y tapa (PU sobre epoxi)	G10	✓	✓
• italiano	B14	✓	✓	Protector de transitorios 6 kV (protección contra rayos)	J01	✓	✓
• cirílico,(ruso)	B16	✓	✓	Bridas según EN 1092-1, forma B1			
Placa de características en inglés unidades de presión en inH ₂ O o psi	B21	✓	✓	• DN 25, PN 40 ⁵⁾	M11	✓	✓
Certificado de control de calidad (comprobación de características de 5 puntos) según IEC 60770-2	C11	✓	✓	• DN 40, PN 40	M13	✓	✓
Certificado de prueba y de recepción según EN 10204-3.1	C12	✓	✓	• DN 40, PN 100	M23	✓	✓
Certificado de fábrica según EN 10204-2.2	C14	✓	✓	• DN 50, PN 16	M04	✓	✓
Seguridad funcional (SIL2) Aparatos apropiados para el uso según IEC 61508 e IEC 61511, incl. declaración de conformidad SIL	C20	✓		• DN 50, PN 40	M14	✓	✓
Seguridad funcional (PROFIsafe) Certificado y protocolo PROFIsafe	C21 ²⁾		✓	• DN 80, PN 16	M06	✓	✓
Seguridad funcional (SIL2/3) Aparatos apropiados para el uso según IEC 61508 e IEC 61511, incl. declaración de conformidad SIL	C23	✓		• DN 80, PN 40	M16	✓	✓
Ficha de aparato para Rusia con indicaciones de la primera calibración	C99	✓	✓	Bridas según ASME B16.5			
Ajuste del límite superior de saturación de la señal de salida en 22,0 mA	D05	✓		• Brida de acero inoxidable 1" clase 150 ⁵⁾	M40	✓	✓
Grado de protección IP66/IP68 (solo para M20x1,5 y ½-14 NPT)	D12	✓	✓	• Brida de acero inoxidable 1½" clase 150	M41	✓	✓
Pasacables Capri 4F CrNi y abrazadera (848699 + 810634) adjuntados	D59	✓	✓	• Brida de acero inoxidable 2" clase 150	M42	✓	✓
Acreditado para Corea	E11	✓	✓	• Brida de acero inoxidable 3" clase 150	M43	✓	✓
Homologación CRN para Canadá (Canadian Registration Number)	E22 ³⁾	✓	✓	• Brida de acero inoxidable 4" clase 150	M44	✓	✓
Doble junta	E24	✓	✓	• Brida de acero inoxidable 1½" clase 300	M46	✓	✓
Protección contra explosiones "seguridad intrínseca" (Ex ia) según INMETRO (Brasil) (solo para transmisores 7MF4...-.....-B..)	E25 ⁴⁾	✓	✓	• Brida de acero inoxidable 2" clase 300	M47	✓	✓
Protección contra explosiones "Antideflagrante" según INMETRO (Brasil) (solo para transmisores 7MF4...-.....-D..)	E26 ⁴⁾	✓	✓	• Brida de acero inoxidable 3" clase 300	M48	✓	✓
Protección contra explosiones "seguridad intrínseca" (Ex ia + Ex d) según INMETRO (Brasil) (solo para transmisores 7MF4...-.....-P..)	E28 ⁴⁾	✓	✓	• Brida de acero inoxidable 4" clase 300	M49	✓	✓
Homologación para explosiones IEC Ex (Ex ia) (solo para transmisores 7MF4...-.....-B..)	E45 ⁴⁾	✓	✓	Conexión roscada según DIN 3852-2, forma A, rosca según ISO 228			
Homologación para explosiones IEC Ex (Ex d) (solo para transmisores 7MF4...-.....-D..)	E46 ⁴⁾	✓	✓	• G ¾"-A, rasante ⁶⁾	R01	✓	✓
				• G 1"-A, rasante ⁶⁾	R02	✓	✓
				• G 2"-A, rasante	R04	✓	✓
				Conexión al depósito⁷⁾			
				Junta incluida en el alcance del suministro			
				• TG 52/50, PN 40	R10	✓	✓
				• TG 52/150, PN 40	R11	✓	✓

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)
SITRANS P DS III

para presión relativa y absoluta con membrana rasante

1

Datos para selección y pedidos	Clave	HART	PA	FF	Datos para selección y pedidos	Clave	HART	PA	FF
<i>Otras versiones</i> Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.					<i>Otras versiones</i> Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.				
Conexión higiénica según DIN 11851 (conexión sanitaria con tuerca loca) • DN 50, PN 25 • DN 80, PN 25	N04 N06	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	Conexión higiénica según NEUMO Bio-Connect, conexión por clamp conforme a EHEDG • DN 50, PN 16 • DN 65, PN 10 • DN 80, PN 10 • DN 100, PN 10 • DN 2½", PN 16 • DN 3", PN 10 • DN 4", PN 10	Q39 Q40 Q41 Q42 Q48 Q49 Q50	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Conexión Tri-Clamp según DIN 32676/ ISO 2852 • DN 50/2", PN 16 • DN 65/2,5", PN 10	N14 N15	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	Conexión higiénica Bio-Control al proceso • DN 50, PN 16 • DN 65, PN 16	Q53 Q54	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Conexión Varivent conforme a EHEDG • Tipo N = 68 para caja Varivent DN 40 ... 125 y 1½" ... 6", PN 40	N28	✓	✓	✓	Conexión higiénica según NEUMO Connect S, unión de brida • DN 2", PN 16	Q72	✓	✓	✓
Desacoplador de temperatura hasta 200 °C⁸⁾ para versión con membrana rasante	P00	✓	✓	✓	Boquilla roscada aséptica DIN 11864-1, forma A • DN 50, PN 25 • DN 65, PN 25 • DN 80, PN 25 • DN 100, PN 25	N33 N34 N35 N36	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
Conexión higiénica según DRD • DN 50, PN 40	M32	✓	✓	✓	Brida aséptica de collar DIN 11864-2, forma A • DN 50, PN 16 • DN 65, PN 16 • DN 80, PN 16 • DN 100, PN 16	N43 N44 N45 N46	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
Boquilla SMS con tuerca tapa • 2" • 2½" • 3"	M67 M68 M69	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	Brida aséptica con ranura DIN 11864-2, forma A • DN 50, PN 16 • DN 65, PN 16 • DN 80, PN 16 • DN 100, PN 16	N43 + P11 N44 + P11 N45 + P11 N46 + P11	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Boquilla roscada SMS • 2" • 2½" • 3"	M73 M74 M75	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	Boquilla de apriete aséptica con collar DIN 11864-3, forma A • DN 50, PN 25 • DN 65, PN 25 • DN 80, PN 16 • DN 100, PN 16	N53 N54 N55 N56	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
Boquilla IDF con tuerca tapa ISO 2853 • 2" • 2½" • 3"	M82 M83 M84	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓					
Boquilla roscada IDF ISO 2853 • 2" • 2½" • 3"	M92 M93 M94	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓					
Conexión higiénica según NEUMO Bio-Connect, conexión roscada conforme a EHEDG • DN 50, PN 16 • DN 65, PN 16 • DN 80, PN 16 • DN 100, PN 16 • DN 2", PN 16 • DN 2½", PN 16 • DN 3", PN 16 • DN 4", PN 16	Q05 Q06 Q07 Q08 Q13 Q14 Q15 Q16	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓					
Conexión higiénica según NEUMO Bio-Connect, unión de brida conforme a EHEDG • DN 50, PN 16 • DN 65, PN 16 • DN 80, PN 16 • DN 100, PN 16 • DN 2", PN 16 • DN 2½", PN 16 • DN 3", PN 16 • DN 4", PN 16	Q23 Q24 Q25 Q26 Q31 Q32 Q33 Q34	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓					

1) Conector fijo Han IP65

2) Los transmisores PROFIsafe solo pueden ejecutarse con el software de configuración S7 F Systems V6.1 en combinación con S7-400H

3) No se puede pedir con sello separador.

4) Si se selecciona la opción Ex adicional, se prescinde del marcado ATEX en el aparato. Solo se marca la opción Ex elegida mediante la Z-Option.

5) Junta especial de Viton incluida en el alcance del suministro. FKM; rango de temperatura -20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)

6) No con los desacopladores de temperatura P00 y P10. Sólo en combinación con aceite de silicona.

7) La boquilla soldada puede pedirse como accesorio.

8) Conforme a 3A y EHEDG. Las temperaturas del fluido máximas admisibles dependen de los respectivos rellenos de las células de medida (ver condiciones del fluido).

Datos para selección y pedidos	Clave			
Otras informaciones		HART	PA	FF
Añada a la referencia la extensión "-Z", agregue la clave e indique la especificación en texto.				
Rango de medida a ajustar especificar en texto (máx. 5 caracteres): Y01: ... a ... mbar, bar, kPa, MPa, psi	Y01	✓	✓ ¹⁾	
Placa TAG de acero inoxidable y entrada en variable de aparato (identificación del punto de medida) máx. 16 caracteres, especificar en texto: Y15:	Y15	✓	✓	✓
Comentario (entrada en variable de aparato) máx. 27 caracteres, especificar en texto: Y16:	Y16	✓	✓	✓
Entrada de la dirección HART (TAG) máx. 8 caracteres, especificar en texto: Y17:	Y17	✓		
Ajuste del manómetro en unidades de presión especificar en texto (ajuste estándar: bar): Y21: mbar, bar, kPa, MPa, psi, ... Nota: Están disponibles las siguientes unidades de presión: bar, mbar, mm H ₂ O [*] , inH ₂ O [*] , ftH ₂ O [*] , mmHG, inHG, psi, Pa, kPa, MPa, g/cm ² , kg/cm ² , Torr, ATM o % *) temperatura de referencia 20 °C	Y21	✓	✓	✓
Ajuste del display en otras unidades²⁾ especificar en texto: Y22: a l/min, m ³ /h, m, USgpm, ... (es imprescindible indicar el rango de medida en unidades de presión "Y01", máx. 5 caracteres por unidad)	Y22 + Y01	✓		
Dirección de bus preajustada posible entre 1 y 126 especificar en texto: Y25:	Y25		✓	✓
Ajuste de atenuación en segundos (0 ... 100 s)	Y30	✓	✓	✓

De fábrica sólo son posibles los preajustes Y01, Y15, Y16, Y17, Y21, Y22, Y25 y D05.

✓ = disponible

Ejemplo de pedido

Línea de posición: 7MF4133-1DB20-1AB7-Z

Línea B: A22 + Y01 + Y21

Línea C: Y01: 1 ... 10 bar (14.5 ... 145 psi)

Línea C: Y21: bar (psi)

¹⁾ Las precisiones de medida para los transmisores PROFIBUS PA con la opción Y01 se calculan de forma análoga a los aparatos HART.

²⁾ Valores predefinidos modificables únicamente vía SIMATIC PDM.


Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)
SITRANS P DS III

para presión relativa y absoluta con membrana rasante

1

Croquis acotados

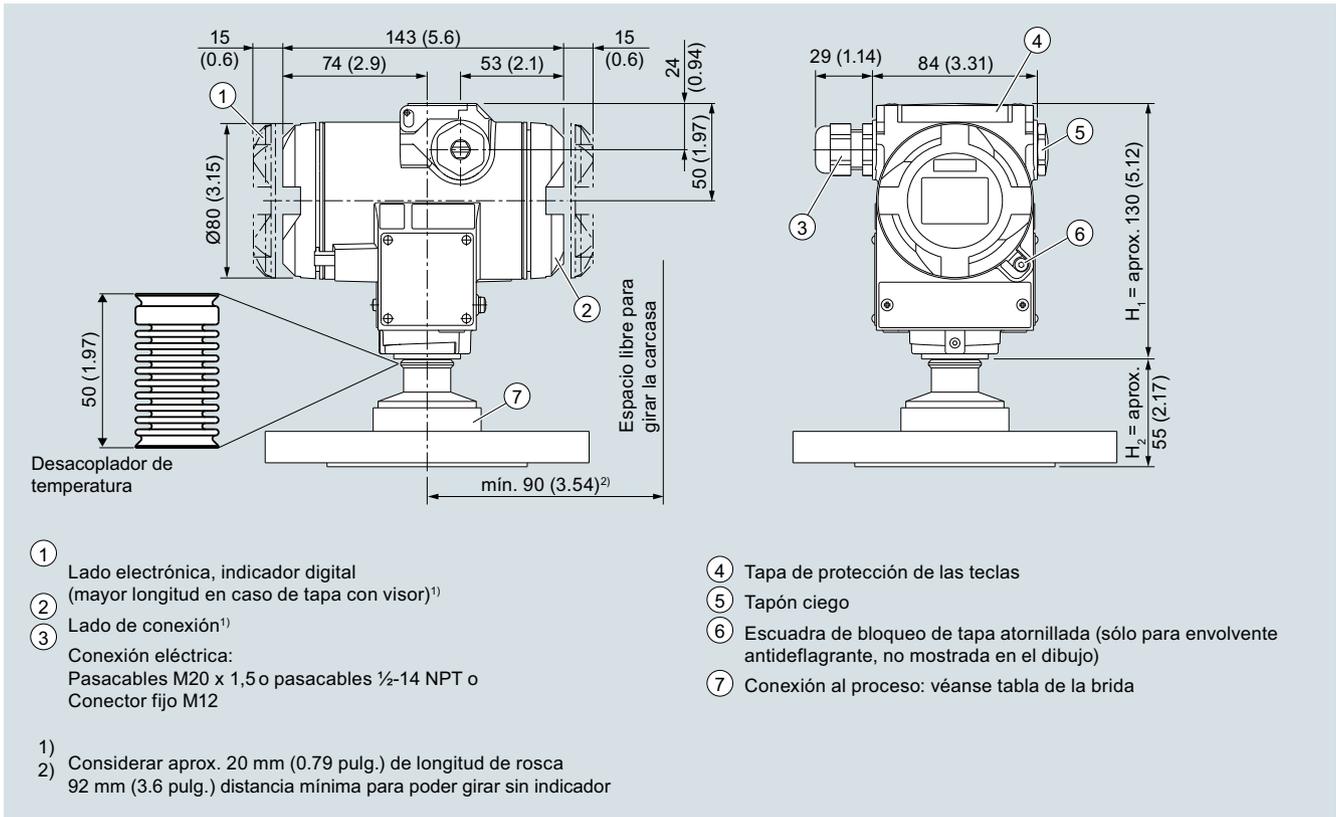

Transmisores de presión SITRANS P, serie DS III, para presión relativa, con membrana rasante, dimensiones en mm (pulgadas)

La imagen muestra un SITRANS P DS III con una brida a modo de ejemplo. En dicha imagen, la altura está subdividida en H₁ y H₂.

H₁ = Altura del SITRANS P300 hasta un corte definido

H₂ = Altura de la brida hasta ese corte definido

En las acotaciones de las bridas sólo se indica la altura H₂.

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III


para presión relativa y absoluta con membrana rasante

1

Bridas según EN y ASME

Brida según EN


EN 1092-1



Clave	DN	PN	ØD	H ₂
M11	25	40	115 mm (4.5")	aprox. 52 mm (2")
M13	40	40	150 mm (5.9")	
M23	40	100	170 mm (6.7")	
M04	50	16	165 mm (6.5")	
M14	50	40	165 mm (6.5")	
M06	80	16	200 mm (7.9")	
M16	80	40	200 mm (7.9")	

Brida según ASME

ASME B16.5




Clave	DN	PN	ØD	H ₂
M40	1"	150	110 mm (4.3")	aprox. 52 mm (2")
M41	1½"	150	130 mm (5.1")	
M42	2"	150	150 mm (5.9")	
M43	3"	150	190 mm (7.5")	
M44	4"	150	230 mm (9.1")	
M46	1½"	300	155 mm (6.1")	
M47	2"	300	165 mm (6.5")	
M48	3"	300	210 mm (8.1")	
M49	4"	300	255 mm (10.0")	

Conexiones para la industria alimentaria y farmacéutica


Conexiones según DIN

DIN 11851 (conexión sanitaria con tuerca loca)



Clave	DN	PN	ØD	H ₂
N04	50	25	92 mm (3.6")	aprox. 52 mm (2")
N06	80	25	127 mm (5.0")	


TriClamp según DIN 32676



Clave	DN	PN	ØD	H ₂
N14	50	16	64 mm (2.5")	aprox. 52 mm (2")
N15	65	10	91 mm (3.6")	


Otras conexiones

Conexión Varivent




Clave	DN	PN	ØD	H ₂
N28	40 ... 125	40	84 mm (3.3")	aprox. 52 mm (2")

Conexión higiénica según DRD




Clave	DN	PN	ØD	H ₂
M32	50	40	105 mm (4.1")	aprox. 52 mm (2")

Conexión higiénica según NEUMO Bio-Connect




Clave	DN	PN	ØD	H ₂
Q05	50	16	82 mm (3.2")	aprox. 52 mm (2")
Q06	65	16	105 mm (4.1")	
Q07	80	16	115 mm (4.5")	
Q08	100	16	145 mm (5.7")	
Q13	2"	16	82 mm (3.2")	
Q14	2½"	16	105 mm (4.1")	
Q15	3"	16	105 mm (4.1")	
Q16	4"	16	145 mm (5.7")	

Conexión higiénica según NEUMO Bio-Connect, unión de brida




Clave	DN	PN	ØD	H ₂
Q23	50	16	110 mm (4.3")	aprox. 52 mm (2")
Q24	65	16	140 mm (5.5")	
Q25	80	16	150 mm (5.9")	
Q26	100	16	175 mm (6.9")	
Q31	2"	16	100 mm (3.9")	
Q32	2½"	16	110 mm (4.3")	
Q33	3"	16	140 mm (5.5")	
Q34	4"	16	175 mm (6.9")	

Conexión higiénica según NEUMO Bio-Connect, conexión por clamp




Clave	DN	PN	ØD	H ₂
Q39	50	16	77,4 mm (3.0")	aprox. 52 mm (2")
Q40	65	10	90,9 mm (3.6")	
Q41	80	10	106 mm (4.2")	
Q42	100	10	119 mm (4.7")	
Q48	2½"	16	90,9 mm (3.6")	
Q49	3"	10	106 mm (4.2")	
Q50	4"	10	119 mm (4.7")	

Conexión higiénica según NEUMO Bio-Connect S, unión de brida



Clave	DN	PN	ØD	H ₂
Q72	2"	16	125 mm (4.9")	

Conexión roscada G¾", G1" y G2" según DIN 3852



Clave	DN	PN	ØD	H ₂
R01	¾"	60	37 mm (1.5")	aprox. 45 mm (1.8") aprox. 47 mm (1.9") aprox. 52 mm (2")
R02	1"	60	48 mm (1.9")	
R04	2"	60	78 mm (3.1")	

Medida de presión


Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)
SITRANS P DS III

para presión relativa y absoluta con membrana rasante

1


Conexión al depósito TG 52/50 y TG52/150

Clave	DN	PN	ØD	H ₂
R10	25	40	63 mm (2.5")	aprox. 63 mm (2.5")
R11	25	40	63 mm (2.5")	aprox. 170 mm (6.7")




Boquilla roscada aséptica DIN 11864-1, forma A

Clave	DN	PN	ØD	H ₂
N33	50	25	78 x 1/6"	aprox. 52 mm (2.1")
N34	65	25	95 x 1/6"	
N35	80	25	110 x 1/4"	
N36	100	25	130 x 1/4"	




Boquilla SMS con tuerca tapa

Clave	DN	PN	ØD	H ₂
M67	2"	25	84 mm (3.3")	aprox. 52 mm (2.1")
M68	2½"	25	100 mm (3.9")	
M69	3"	25	114 mm (4.5")	




Brida aséptica de collar DIN 11864-2, forma A

Clave	DN	PN	ØD	H ₂
N43	50	16	94	aprox. 52 mm (2.1")
N44	65	16	113	
N45	80	16	133	
N46	100	16	159	




Boquilla roscada SMS

Clave	DN	PN	ØD	H ₂
M73	2"	25	70 x 1/6 mm	aprox. 52 mm (2.1")
M74	2½"	25	85 x 1/6 mm	
M75	3"	25	98 x 1/6 mm	




Brida aséptica con ranura DIN 11864-2, forma A

Clave	DN	PN	ØD	H ₂
N43 + P11	50	16	94	aprox. 52 mm (2.1")
N44 + P11	65	16	113	
N45 + P11	80	16	133	
N46 + P11	100	16	159	




Boquilla IDF con tuerca tapa

Clave	DN	PN	ØD	H ₂
M82	2"	25	77 mm (3")	aprox. 52 mm (2.1")
M83	2½"	25	91 mm (3.6")	
M84	3"	25	106 mm (4.2")	




Boquilla de sujeción aséptica con ranura DIN 11864-3, forma A

Clave	DN	PN	ØD	H ₂
N53	50	25	77,5	aprox. 52 mm (2.1")
N54	65	25	91	
N55	80	16	106	
N56	100	16	130	



Boquilla roscada IDF

Clave	DN	PN	ØD	H ₂
M92	2"	25	64 mm (2.5")	ca. 52 mm (2.1")
M93	2½"	25	77,5 mm (3.1")	
M94	3"	25	91 mm (3.6")	



Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión absoluta (de la serie presión relativa)

1

Datos técnicos

SITRANS P DS III, para presión absoluta (de la serie presión relativa)

Entrada

Magnitud de medida

Presión absoluta

Alcance de medida (ajustable gradualmente) o rango nominal de medida, presión de servicio máx. admisible (conforme a la Directiva de equipos a presión 2014/68/UE) y presión de prueba máx. admisible (conforme a DIN 16086).

HART

PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus

Alcance de medida

Rango nominal de medida

Presión de servicio máx. adm. MAWP (PS)

Presión de prueba máx. adm.

8,34 ... 250 mbar a
0,83 ... 25 kPa a
3.35... 100 inH₂O a

250 mbar a
25 kPa a
100 inH₂O a

1,5 bar a
150 kPa a
21.8 psi a

6 bar a
600 kPa a
87 psi a

43,34 ... 1300 mbar a
4,33 ... 130 kPa a
17.42 ... 522.4 inH₂O a

1300 mbar a
130 kPa a
525 inH₂O a

2,6 bar a
260 kPa a
37.7 psi a

10 bar a
1 MPa a
145 psi a

170 ... 5000 mbar a
17 ... 500 kPa a
2.43 ... 72,5 psi a

5000 mbar a
500 kPa a
72,5 psi a

10 bar a
1 MPa a
145 psi a

30 bar a
3 MPa a
435 psi a

1 ... 30 bar a
0,1 ... 3 MPa a
14.6 ... 435 psi a

30 bar a
3 MPa a
435 psi a

45 bar a
4,5 MPa a
653 psi a

100 bar a
10 MPa a
1450 psi a

5,34 ... 160 bar a
0,53 ... 16 MPa a
77.4 ... 2321 psi a

160 bar a
16 MPa a
2321 psi

167 bar a
16,7 MPa a
2422 psi

250 bar a
25 MPa a
3626 psi

13,34 ... 400 bar a
1,3 ... 40 MPa a
193.4 ... 5802 psi a

400 bar a
40 MPa a
5802 psi a

400 bar a
40 MPa a
5802 psi a

600 bar a
60 MPa a
8702 psi a

23,34 ... 700 bar a
2,33 ... 70 MPa a
338.43 ... 10153 psi a

700 bar a
70 MPa a
10153 psi a

800 bar a
80 MPa a
11603 psi a

800 bar a
80 MPa a
11603 psi a

Límite inferior de medida

- Célula de medida con relleno de aceite de silicona

0 mbar a/0 kPa a/0 psi a

- Célula de medida con líquido inerte

- para temperatura del fluido a medir $-20\text{ °C} < \vartheta \leq +60\text{ °C}$
($-4\text{ °F} < \vartheta \leq +140\text{ °F}$)

30 mbar a/3 kPa a/0.44 psi a

- para temperatura del fluido a medir $60\text{ °C} < \vartheta \leq +100\text{ °C}$
(máx. 85 °C para célula de media 30 bar)
($140\text{ °F} < \vartheta \leq +212\text{ °F}$ (máx. 185 °F para célula de media 435 psi))

30 mbar a + 20 mbar a · ($\vartheta - 60\text{ °C}$)/°C
3 kPa a + 2 kPa a · ($\vartheta - 60\text{ °C}$)/°C
0.44 psi a + 0.29 psi a · ($\vartheta - 140\text{ °F}$)/°F

Límite superior de medida

100 % del alcance máximo (en medición de oxígeno máx. 100 bar/10 MPa/1450 psi y 60°C (140 °F) de temperatura ambiente/temperatura del fluido medido)

Inicio de medida

Ajustable gradualmente entre los límites de medida

Salida

HART

PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

Señal de salida

4 ... 20 mA

Señal digital PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus

- Límite inferior (ajustable gradualmente)

3,55 mA, ajustado en fábrica a 3,84 mA

-

- Límite superior (ajustable gradualmente)

23 mA, ajustado en fábrica a 20,5 mA u opcionalmente a 22,0 mA

-

Carga

- Sin comunicación HART

$R_B \leq (U_H - 10,5\text{ V})/0,023\text{ A}$ en Ω
 U_H : Alimentación auxiliar en V

-

- Con comunicación HART

$R_B = 230 \dots 500\ \Omega$ (SIMATIC PDM) o
 $R_B = 230 \dots 1100\ \Omega$ (comunicador HART)

-

Norma de bus

-

IEC 61158-2

Protección contra inversión de polaridad

Protección contra cortocircuitos e inversión de polaridad. Todas las conexiones una contra otra con tensión de alimentación máx.

Atenuación eléctrica (etapas de 0,1 s)

ajustada a 2 s (0 ... 100 s)

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)
SITRANS P DS III

para presión absoluta (de la serie presión relativa)

1

SITRANS P DS III, para presión absoluta (de la serie presión relativa)

Precisión de medida	según IEC 60770-1
Condiciones de referencia	<ul style="list-style-type: none"> • Característica ascendente • Inicio de medida a 0 bar/kPa/psi • Membrana separadora de acero inox. • Relleno de aceite de silicona • Temperatura ambiente (25 °C ó 77 °F)
Relación de alcances de medida (extensión, turn-down)	$r = \text{alcance de medida máx./alcance de medida ajustado o rango nominal de medida}$
Desviación de medida en caso de ajuste de punto límite, incl. histéresis y repetibilidad	
<ul style="list-style-type: none"> • Característica lineal 	
- $r \leq 10$	$\leq 0,1 \%$
- $10 < r \leq 30$	$\leq 0,2 \%$
Influencia de la temperatura ambiente (en porcentaje por cada 28 °C (50 °F))	
<ul style="list-style-type: none"> • 250 mbar a/25 kPa a/3.6 psi a 	$\leq (0,15 \cdot r + 0,1) \%$
<ul style="list-style-type: none"> • 1300 mbar a/130 kPa a/18.8 psi a 5 bar a/500 kPa a/72.5 psi a 30 bar a/3000 kPa a/435 psi a 100 bar a/10 MPa a/1450 psi a 160 bar a/16 MPa a/2321 psi a 400 bar a/40 MPa a/5802 psi a 700 bar a/50 MPa a/10152 psi a 	$\leq (0,08 \cdot r + 0,16) \%$
Estabilidad a largo plazo (cambio de temperatura ± 30 °C (± 54 °F))	$\leq (0,25 \cdot r) \%$ en 5 años
Influencia de la posición de montaje (en la presión por cambio de ángulo)	$\leq 0,05$ mbar/0,005 kPa/0.000725 psi cada inclinación de 10° (posibilidad de corrección del cero mediante compensación del error de posición)
Influencia de la alimentación aux. (en porcentaje por cambio de tensión)	0,005 % por cada 1 V
Resolución de la medida para PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus	$3 \cdot 10^{-5}$ del rango nominal de medida
Condiciones de aplicación	
Grado de protección	
<ul style="list-style-type: none"> • según IEC 60529 	IP66 (opcionalmente IP66/IP68)
<ul style="list-style-type: none"> • según NEMA 250 	Type 4X
Temperatura del fluido	
<ul style="list-style-type: none"> • Célula de medida con relleno de aceite de silicona 	-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F) -20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F) con célula de medida de 30 bar a
<ul style="list-style-type: none"> • Célula de medida con líquido de relleno inerte 	-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)
<ul style="list-style-type: none"> • En combinación con protección contra explosiones de polvo 	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
Condiciones ambientales	
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente 	
- Transmisor	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
- Indicador digital	-30 ... +85 °C (-22 ... +185 °F)
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura de almacenamiento 	-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)
<ul style="list-style-type: none"> • Categoría climática 	
- Condensación	Humedad relativa del aire 0 ... 100 % Condensación admisible, apropiada para utilización en los trópicos
<ul style="list-style-type: none"> • Compatibilidad electromagnética 	
- Emisión de interferencias e inmunidad a interferencias	según IEC 61326 y NAMUR NE 21

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión absoluta (de la serie presión relativa)

1

SITRANS P DS III, para presión absoluta (de la serie presión relativa)		
Construcción mecánica		
Peso (sin opciones)	≈ 1,5 kg (≈ 3.3 lb)	
Material de la caja	Fundición de aluminio baja en cobre, GD-AISI 12 o fundición fina de acero inoxidable, N° de mat. 1.4408	
Material de las piezas en contacto con el fluido		
• Boquilla roscada	Acero inoxidable, N° de mat. 1.4404/316L o Hastelloy C4, N° de mat. 2.4602	
• Brida ovalada	Acero inoxidable, N° de mat. 1.4404/316L	
• Membrana separadora	Acero inoxidable, N° de mat. 1.4404/316L o Hastelloy C276, N° de mat. 2.4819	
Relleno de la célula de medida	Aceite de silicona o líquido de relleno inerte (en caso de medida de oxígeno, presión máxima 100 bar (1450 psi) a 60 °C (140 °F))	
Conexión al proceso	Boquilla roscada G½B según DIN EN 837-1, rosca interior ½-14 NPT o brida ovalada (PN 160 (MAWP 2320 psi a) según DIN 19213 con rosca de fijación M10 ó 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518	
Material de la escuadra de montaje		
• Acero	Chapa de acero, N° de mat. 1.0330, cromatizado amarillo	
• Acero inoxidable 304	Chapa de acero inoxidable, n° de mat. 1.4301 (SS 304)	
• Acero inoxidable 316L	Chapa de acero inoxidable, n° de mat. 1.4404 (SS 316L)	
Alimentación auxiliar U_H	HART	PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus
Tensión en los bornes del transmisor	10,5 ... 45 V DC 10,5 ... 30 V DC en caso de modo con seguridad intrínseca	-
Alimentación auxiliar	-	Alimentación por bus
Tensión de alimentación separada	-	no necesaria
Tensión de bus	-	
• Zona no Ex	-	9 ...32 V
• En modo con seguridad intrínseca	-	9 ...24 V
Consumo de corriente		
• Corriente básica (máx.)	-	12,5 mA
• Corriente inicial ≤ corriente básica	-	sí
• Corriente máx. en caso de fallo	-	15,5 mA
Desconexión electrónica por defecto (FDE) existe	-	sí

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión absoluta (de la serie presión relativa)

1

SITRANS P DS III, para presión absoluta (de la serie presión relativa)		
Certificados y homologaciones	HART	PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus
Clasificación según la Directiva de aparatos de presión (2014/68/UE)	Para gases del Grupo de fluidos 1 y líquidos del Grupo de fluidos 1; cumple los requisitos según artículo 4, sección 3 (prácticas de la buena ingeniería)	
Protección contra explosiones		
<ul style="list-style-type: none"> • Seguridad intrínseca "i" <ul style="list-style-type: none"> - Identificación - Temperatura ambiente adm. - Conexión - Capacidad/inductancia interna efectiva 	PTB 13 ATEX 2007 X Ex II 1/2 G Ex ia/ib IIC T4/T5/T6 Ga/Gb -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) clase de temperatura T4; -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) clase de temperatura T5; -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) clase de temperatura T6 en circuitos con seguridad intrínseca certificados con los valores máximos: $U_i = 30 \text{ V}$, $I_i = 100 \text{ mA}$, $P_i = 750 \text{ mW}$; $R_i = 300 \Omega$ $L_i = 0,4 \text{ mH}$, $C_i = 6 \text{ nF}$	Unidad alimentadora FISCO: $U_o = 17,5 \text{ V}$, $I_o = 380 \text{ mA}$, $P_o = 5,32 \text{ W}$ Barrera lineal: $U_o = 24 \text{ V}$, $I_o = 250 \text{ mA}$, $P_o = 1,2 \text{ W}$ $L_i = 7 \mu\text{H}$, $C_i = 1,1 \text{ nF}$
<ul style="list-style-type: none"> • Envolvente antideflagrante "d" <ul style="list-style-type: none"> - Identificación - Temperatura ambiente adm. - Conexión 	PTB 99 ATEX 1160 Ex II 1/2 G Ex d IIC T4/T6 Gb -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) clase de temperatura T4; -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) clase de temperatura T6 en circuitos con los datos de servicio: $U_{H+} = 10,5 \dots 45 \text{ V DC}$	en circuitos con los datos de servicio: $U_{H+} = 9 \dots 32 \text{ V DC}$
<ul style="list-style-type: none"> • Protección contra explosiones de polvo para la zona 20 <ul style="list-style-type: none"> - Identificación - Temperatura ambiente adm. - Temperatura superficial máxima - Conexión - Capacidad/inductancia interna efectiva 	PTB 01 ATEX 2055 Ex II 1 D Ex ta IIIC T120°C Da Ex II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T120°C Da/Db -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) 120 °C (248 °F) en circuitos con seguridad intrínseca certificados con los valores máximos: $U_i = 30 \text{ V}$, $I_i = 100 \text{ mA}$, $P_i = 750 \text{ mW}$, $R_i = 300 \Omega$ $L_i = 0,4 \text{ mH}$, $C_i = 6 \text{ nF}$	Unidad alimentadora FISCO: $U_o = 17,5 \text{ V}$, $I_o = 380 \text{ mA}$, $P_o = 5,32 \text{ W}$ Barrera lineal: $U_o = 24 \text{ V}$, $I_o = 250 \text{ mA}$, $P_o = 1,2 \text{ W}$ $L_i = 7 \mu\text{H}$, $C_i = 1,1 \text{ nF}$
<ul style="list-style-type: none"> • Protección contra explosiones de polvo para la zona 21/22 <ul style="list-style-type: none"> - Identificación - Conexión 	PTB 01 ATEX 2055 Ex II 2 D Ex tb IIIC T120°C Db en circuitos con los datos de servicio: $U_{H+} = 10,5 \dots 45 \text{ V DC}$; $P_{\text{máx}} = 1,2 \text{ W}$	en circuitos con los datos de servicio: $U_{H+} = 9 \dots 32 \text{ V DC}$; $P_{\text{máx}} = 1 \text{ W}$
<ul style="list-style-type: none"> • Modo de protección "n" (zona 2) <ul style="list-style-type: none"> - Identificación - Conexión (Ex nA) - Conexión (Ex ic) - Inductancia/capacidad interna efectiva 	PTB 13 ATEX 2007 X Ex II 2/3 G Ex nA IIC T4/T5/T6 Gb/Gc Ex II 2/3 G Ex ic IIC T4/T5/T6 Gb/Gc $U_m = 45 \text{ V}$ en circuitos con los datos de servicio: $U_i = 45 \text{ V}$ $L_i = 0,4 \text{ mH}$, $C_i = 6 \text{ nF}$	$U_m = 32 \text{ V}$ Unidad alimentadora FISCO ic: $U_o = 17,5 \text{ V}$, $I_o = 570 \text{ mA}$ Barrera lineal: $U_o = 32 \text{ V}$, $I_o = 132 \text{ mA}$, $P_o = 1 \text{ W}$ $L_i = 7 \mu\text{H}$, $C_i = 1,1 \text{ nF}$
<ul style="list-style-type: none"> • Protección contra explosiones según FM <ul style="list-style-type: none"> - Identificación (XP/DIP) o (IS); (NI) 	Certificate of Compliance 3008490 CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; CL I, ZN 0/1 AEx ia IIC T4...T6; CL I, DIV 2, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III	
<ul style="list-style-type: none"> • Protección contra explosiones según CSA <ul style="list-style-type: none"> - Identificación (XP/DIP) o (IS) 	Certificate of Compliance 1153651 CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; Ex ia IIC T4...T6; CL I, DIV 2, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III	

Comunicación HART		Comunicación FOUNDATION Fieldbus	
HART	230 ... 1100 Ω	Bloques funcionales (Function Blocks)	3 bloques funcionales de entrada analógica, 1 bloque funcional PID
Protocolo	HART versión 5.x	• Entrada analógica (Analog Input)	
Software para ordenador	SIMATIC PDM	- Adaptación a variable del proceso personalizada	sí, característica lineal ascendente o descendente
Comunicación PROFIBUS PA		- Atenuación eléctrica ajustable	0 ... 100 s
Comunicación simultánea con maestro clase 2 (máx.)	4	- Función de simulación	salida/entrada (puede bloquearse con un puente dentro del aparato)
Ajuste de dirección posible a través de	herramienta de configuración o manejo local (ajuste estándar: dirección 126)	- Comportamiento en caso de fallo	parametrizable (último valor válido, valor sustitutorio, valor erróneo)
Uso cíclico de datos		- Vigilancia de límites	sí, en cada caso un límite inferior y superior de advertencia y un límite de alarma
• Byte de salida	5 (un valor de medida) o 10 (dos valores de medida)	- Característica radicada para medida de caudal	sí
• Byte de entrada	0, 1, ó 2 (modo de contador y función de rearme para dosificación)	• PID	Bloque funcional FOUNDATION Fieldbus estándar
Preprocesamiento interno		• Physical Block	1 Resource Block
Perfil de aparato	PROFIBUS PA Profile for Process Control Devices Version 3.0, Class B	Bloques de medición (Transducer Blocks)	1 bloque de medición de presión con calibración, 1 bloque de medición LCD
Bloques funcionales (Function Blocks)	2	• Bloque de medición de presión (Pressure Transducer Block)	
• Entrada analógica (Analog Input)		- Calibrable aplicando dos presiones	sí
- Adaptación a variable del proceso personalizada	sí, característica lineal ascendente o descendente	- Vigilancia de los límites del sensor	sí
- Atenuación eléctrica ajustable	0 ... 100 s	- Función de simulación: valor medido de presión, temperatura del sensor y de la electrónica	valor constante o por función de rampa parametrizable
- Función de simulación	Salida/Entrada		
- Comportamiento en caso de fallo	parametrizable (último valor válido, valor sustitutorio, valor erróneo)		
- Vigilancia de límites	sí, en cada caso un límite inferior y superior de advertencia y un límite de alarma		
• Contador (totalizador)	rearmable, preajustable, elección del sentido de contaje, función de simulación de la salida del contador		
- Comportamiento en caso de fallo	parametrizable (totalización con el último valor válido, totalización persistente, totalización con valor erróneo)		
- Vigilancia de límites	en cada caso un límite inferior y superior de advertencia y un límite de alarma		
• Physical Block	1		
Bloques de medición (Transducer Blocks)	2		
• Bloque de medición de presión (Pressure Transducer Block)			
- Calibrable aplicando dos presiones	sí		
- Vigilancia de los límites del sensor	sí		
- Indicación de una característica del depósito con	máx. 30 puntos de soporte		
- Característica radicada para medida de caudal	sí		
- Supresión de cantidades mínimas y punto de intervención de la radicación	parametrizable		
- Función de simulación para valor medido de presión y temperatura del sensor	valor constante o por función de rampa parametrizable		

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión absoluta (de la serie presión relativa)

1

Datos para selección y pedidos		Referencia
Transmisores de presión para presión absoluta de la serie "Presión", SITRANS P DS III con HART		7 MF 4 2 3 3 -
<p>➤ Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.</p>		
Relleno de la célula de medida	Limpieza de la célula de medida	
Aceite de silicona	normal	1
Líquido inerte ¹⁾	sin grasa según el nivel de limpieza 2	3
Alcance de medida (mín. ... máx.)		
8,34 ... 250 mbar a	(0.13 ... 3.63 psi a)	D
43,34 ... 1300 mbar a	(0.63 ... 18.86 psi a)	F
0,17 ... 5 bar a	(2.43 ... 72.5 psi a)	G
1 ... 30 bar a	(14.6 ... 435 psi a)	H
5,34 ... 160 bar a ²⁾	(77.4 ... 2 321 psi a)	L
13,34 ... 400 bar a ²⁾	(193.4 ... 5 802 psi a)	M
23,34 ... 700 bar a ²⁾	(338.43 ... 10 153 psi a)	N
Material de las piezas en contacto con el fluido		
Membrana separadora	Conexión al proceso	
Acero inoxidable	Acero inoxidable	A
Hastelloy	Acero inoxidable	B
Hastelloy	Hastelloy	C
Variante para sello de membrana separadora asociada a conexión al proceso "Rosca interior 1/2-14 NPT" (variante recomendada) ^{3) 4) 5) 6) 7)}		Y 1
Variante para sello de membrana separadora asociada a conexión al proceso "Boquilla G 1/2 B" ^{3) 4) 5) 6) 7)}		Y 0
Conexión al proceso		
• Boquilla roscada G 1/2 B según EN 837-1		0
• Rosca interior 1/2 -14 NPT		1
• Brida ovalada con conexión al proceso de acero inoxidable (brida ovalada sin rosca interior)		
- Rosca de fijación 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518		2
- Rosca de fijación M10 según DIN 19213		3
- Rosca de fijación M12 según DIN 19213		4
• Rosca exterior M20 x 1,5		5
• Rosca exterior 1/2-14 NPT		6
Material de las piezas sin contacto con el fluido		
• Caja de fundición de aluminio		0
• Caja de fundición fina de acero inoxidable ⁸⁾		3
Versión		
• Versión estándar (rotulación de placa en alemán, ajuste de la unidad de presión: bar)		1
• Versión internacional (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: bar)		2
• Versión china (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: kPa)		3
Todas las versiones incl. DVD con instrucciones de servicio resumidas en diferentes idiomas europeos.		

Datos para selección y pedidos		Referencia
Transmisores de presión para presión absoluta de la serie "Presión", SITRANS P DS III con HART		7 MF 4 2 3 3 -
Protección contra explosiones		
• sin		A
• con ATEX, modo de protección:		B
- "Seguridad intrínseca (Ex ia)"		D
- "Envolvente antideflagrante (Ex d)" ⁹⁾		P
- "Seguridad intrínseca y envolvente antideflagrante (Ex ia + Ex d)" ¹⁰⁾		E
- "Ex nA/ic (Zona 2)" ¹¹⁾		R
- "Seguridad intrínseca, envolvente antideflagrante y protección contra explosiones de polvo (Ex ia + Ex d + Zona 1D/2D)" ¹⁰⁾¹²⁾		F
• FM + CSA intrinsic safe (is) ¹³⁾		S
• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) + Zona 1D/2D ¹⁰⁾¹²⁾¹³⁾		
• con FM + CSA, modo de protección:		NC
- "Intrinsic Safe y Explosion Proof (is + xp)" ⁹⁾¹³⁾		
Conexión eléctrica/Entrada de cables		
• Pasacables M20x1,5		B
• Pasacables 1/2-14 NPT		C
• Conector fijo Han 7D (caja de plástico) Con conector opuesto ¹⁴⁾		D
• Conector fijo M12 (acero inoxidable) ¹⁵⁾¹⁶⁾		F
Indicador		
• sin display		0
• sin display visible (display tapado, ajuste: mA)		1
• con display visible (ajuste: bar)		6
• con display específico del cliente (ajuste según especificaciones, se requiere código "Y21" o "Y22")		7
Alimentadores: ver cap. 7 "Componentes adicionales"		
El alcance del suministro del equipo incluye unas instrucciones abreviadas.		
1) Para aplicaciones con oxígeno debe añadirse la clave E10.		
2) En preparación		
3) Versión 7MF4233-1DY... solo hasta el alcance de medida máx. de 200 mbar (80 inH ₂ O a).		
4) Si desea pedir el certificado de prueba de calidad (calibración de fábrica) según IEC 60770-2 para transmisores con sellos de membrana separadora, recomendamos incluir el pedido del certificado solamente en el pedido de los sellos separadores. En él se certifica la precisión de medida del conjunto entero.		
5) Si desea pedir el certificado de prueba y de recepción 3.1 en conjunto con transmisores con sellos de membrana separadora, deberá pedir el certificado por separado con los respectivos sellos separadores.		
6) El sello separador debe especificarse con una referencia propia y añadirse a la referencia del transmisor, p. ej. 7MF423-...Y...-... y 7MF4900-1...-B		
7) En caso de configuración con sello separador (Y), el líquido de relleno por defecto para la célula de muestra es aceite de silicona.		
8) No en combinación con conexión eléctrica "conector fijo Han 7D".		
9) Sin pasacables, con tapón ciego.		
10) Con pasacables adjunto Ex ia y tapón ciego.		
11) En caso de configuración con conector fijo Han y M12, solo es posible el modo de protección Ex ic.		
12) Solo posible en combinación con IP66.		
13) Protección contra explosiones según FM/CSA: apto para instalación según NEC 500/505.		
14) Solo posible en combinación con una homologación Ex A, B o E.		
15) Solo posible en combinación con una homologación Ex A, B, E o F.		
16) M12 se suministra sin conector aéreo.		

Datos para selección y pedidos	Referencia	Datos para selección y pedidos	Referencia
Transmisores de presión para presión absoluta (de la serie Presión relativa)		Transmisores de presión para presión absoluta (de la serie Presión relativa)	
SITRANS P DS III con (PROFIBUS PA) PA	7 MF 4 2 3 4 -	SITRANS P DS III con (PROFIBUS PA) PA	7 MF 4 2 3 4 -
SITRANS P DS III con FOUNDATION Fieldbus (FF)	7 MF 4 2 3 5 -	SITRANS P DS III con FOUNDATION Fieldbus (FF)	7 MF 4 2 3 5 -
↗ Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.			
Relleno de la célula de medida		Protección contra explosiones	
Aceite de silicona normal	1	• sin	A
Líquido inerte ¹⁾ sin grasa según el nivel de limpieza ²⁾	3	• con ATEX, modo de protección:	
		- "Seguridad intrínseca (Ex ia)"	B
		- "Envolvente antideflagrante (Ex d) ⁸⁾	D
		- "Seguridad intrínseca y envolvente antideflagrante (Ex ia + Ex d) ⁹⁾	P
		- "Ex nA/ic (Zona 2) ¹⁰⁾	E
		- "Seguridad intrínseca, envolvente antideflagrante y protección contra explosiones de polvo (Ex ia + Ex d + Zona 1D/2D) ⁹⁾¹¹⁾	R
		• FM + CSA intrinsic safe (is) ¹²⁾	F
		• FM + CSA (is + ep) + Exia + Exd (ATEX) + Zona 1D/2D ⁹⁾¹¹⁾¹²⁾	S
		• con FM + CSA, modo de protección:	
		- "Intrinsic Safe y Explosion Proof (is + xp) ⁸⁾¹²⁾	NC
Rango nominal de medida		Conexión eléctrica/entrada de cables	
250 mbar a (3.63 psi a)	D	• Pasacables M20x1,5	B
1300 mbar a (18.86 psi a)	F	• Pasacables ½-14 NPT	C
5 bar a (72.5 psi a)	G	• Conector fijo M12 (acero inoxidable) ^{13) 14)}	F
30 bar a (435 psi a)	H		
160 bar a ²⁾ (2 321 psi a)	L	Indicador	
400 bar a ²⁾ (5 802 psi a)	M	• sin display	0
700 bar a ²⁾ (10 153 psi a)	N	• sin display visible (display tapado, ajuste: mA)	1
		• con display visible (ajuste: mA)	6
		• con display específico del cliente (ajuste según especificaciones, se requiere código "Y21" o "Y22")	7
Material de las piezas en contacto con el fluido		El alcance del suministro del equipo incluye unas instrucciones abreviadas.	
Membrana separadora Conexión al proceso			
Acero inoxidable Acero inoxidable	A		
Hastelloy Acero inoxidable	B		
Hastelloy Hastelloy	C		
Variante para sello de membrana separadora asociada a conexión al proceso "Rosca interior ½-14 NPT" (variante recomendada) ^{3) 4) 5) 6) 7)}	Y 1		
Variante para sello de membrana separadora asociada a conexión al proceso "Boquilla G½B" ^{3) 4) 5) 6) 7)}	Y 0		
Conexión al proceso			
• Boquilla roscada G½B según EN 837-1	0		
• Rosca interior ½ -14 NPT	1		
• Brida ovalada con conexión al proceso de acero inoxidable (brida ovalada sin rosca interior)			
- Rosca de fijación 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518	2		
- Rosca de fijación M10 según DIN 19213	3		
- Rosca de fijación M12 según DIN 19213	4		
• Rosca exterior M20 x 1,5	5		
• Rosca exterior ½-14 NPT	6		
Material de las piezas sin contacto con el fluido			
• Caja de fundición de aluminio	0		
• Caja de fundición fina de acero inoxidable	3		
Versión			
• Versión estándar (rotulación de placa en alemán, ajuste de la unidad de presión: bar)	1		
• Versión internacional (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: bar)	2		
• Versión china (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: kPa)	3		
Todas las versiones incl. DVD con instrucciones de servicio resumidas en diferentes idiomas europeos.			

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión absoluta (de la serie presión relativa)

1

Datos para selección y pedidos	Clave			Datos para selección y pedidos	Clave		
<i>Otras versiones</i>	HART	PA	FF	<i>Otras versiones</i>	HART	PA	FF
Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.				Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.			
Transmisor de presión con escuadra de montaje (1 escuadra, 2 tuercas, 2 arandelas en U o 1 abrazadera, 2 tuercas, 2 arandelas en U) de:				Homologación CRN para Canadá (Canadian Registration Number)	E22 ⁶⁾	✓	✓
• Acero	A01	✓	✓	Doble junta	E24	✓	✓
• Acero inoxidable 304	A02	✓	✓	Protección contra explosiones "seguridad intrínseca" (Ex ia) según INMETRO (Brasil) (solo para transmisores 7MF4...-.....-B..)	E25 ⁷⁾	✓	✓
• Acero inoxidable 316L	A03	✓	✓	Protección contra explosiones "Antideflagrante" según INMETRO (Brasil) (solo para transmisores 7MF4...-.....-D..)	E26 ⁷⁾	✓	✓
Conector fijo¹⁾				Protección contra explosiones "seguridad intrínseca" (Ex ia + Ex d) según INMETRO (Brasil) (solo para transmisores 7MF4...-.....-P..) (solo para transmisores 7MF4...-.....-B..)	E28 ⁷⁾	✓	✓
• Han 7D (metálico)	A30	✓		Homologación para explosiones IEC Ex (Ex ia)	E45 ⁷⁾	✓	✓
• Han 8D (en lugar de Han 7D)	A31	✓		Homologación para explosiones IEC Ex (Ex d) (solo para transmisores 7MF4...-.....-D..)	E46 ⁷⁾	✓	✓
• Acodado	A32	✓		Protección contra explosiones "seguridad intrínseca" según NEPSI (China) (solo para transmisores 7MF4...-.....-B..)	E55 ⁷⁾	✓	✓
• Han 8D (metálico)	A33	✓		Protección contra explosiones "envolvente antideflagrante" según NEPSI (China) (solo para transmisores 7MF4...-.....-D..)	E56 ⁷⁾	✓	✓
Conector aéreo para conector fijo M12 (acero (CuZn))	A50	✓	✓	Protección contra explosiones "Zona 2" según NEPSI (China) (solo para transmisores 7MF4...-.....-E..)	E57 ⁷⁾	✓	✓
Rotulación de la placa de características (en lugar de alemán)				Protección Ex "Ex ia", "Ex d" y "Zona 2" según NEPSI (China) (solo para transmisores 7MF4...-.....-R..)	E58 ⁷⁾	✓	✓
• inglés	B11	✓	✓	Protección contra explosiones "Seguridad intrínseca" y "Envolvente antideflagrante" según Kosha (Corea) (solo para transmisores 7MF4...-.....-[B, D]..-Z + E11)	E70 ⁷⁾	✓	✓
• francés	B12	✓	✓	Protección Ex, Ex ia según EAC Ex (Rusia)	E80	✓	✓
• español	B13	✓	✓	Protección Ex, Ex d según EAC Ex (Rusia)	E81	✓	✓
• italiano	B14	✓	✓	Protección Ex, Ex nA/ic (Zone 2) según EAC Ex (Rusia)	E82	✓	✓
• cirílico (ruso)	B16	✓	✓	Protección Ex, Ex ia + Ex d + Zone 1D/2D según EAC Ex (Rusia)	E83	✓	✓
Placa de características en inglés unidades de presión en inH ₂ O o psi	B21	✓	✓	Pintura de doble capa de caja y tapa (PU sobre epoxi)	G10	✓	✓
Certificado de control de calidad (comprobación de características de 5 puntos) según IEC 60770-2²⁾	C11	✓	✓	Protector de transitorios 6 kV (protección contra rayos)	J01	✓	✓
Certificado de prueba y de recepción ³⁾ según EN 10204-3.1	C12	✓	✓	Brida ovalada NAM (ASTAVA)	J06	✓	✓
Certificado de fábrica según EN 10204-2.2	C14	✓	✓				
Certificado de recepción (EN 10204-3.1) Test PMI de las partes en contacto con el medio	C15	✓	✓				
Seguridad funcional (SIL2) Aparatos apropiados para el uso según IEC 61508 e IEC 61511, incl. declaración de conformidad SIL	C20	✓					
Seguridad funcional (PROFIsafe) Certificado y protocolo PROFIsafe	C21 ⁴⁾		✓				
Seguridad funcional (SIL2/3) Aparatos apropiados para el uso según IEC 61508 e IEC 61511, incl. declaración de conformidad SIL	C23	✓					
Ficha de aparato para Rusia con indicaciones de la primera calibración	C99	✓	✓				
Ajuste del límite superior de saturación de la señal de salida en 22,0 mA	D05	✓					
Declaración del fabricante según NACE (MR 0103-2012 y MR 0175-2009)	D07	✓	✓				
Grado de protección IP66/IP68 (solo para M20x1,5 y ½-14 NPT)	D12	✓	✓				
Con brida ovalada adjunta (1 unidad), junta de PTFE y tornillos en la rosca de la brida ovalada	D37	✓	✓				
Pasacables Capri 4F CrNi y abrazadera (848699 + 810634) adjuntados	D59	✓	✓				
Aplicación en o junto a la zona 1D/2D⁵⁾ (solo en combinación con el modo de protección con "Seguridad intrínseca (transmisores 7MF4...-.....-B.. Ex ia)" y IP66)	E01	✓	✓				
Aplicación con oxígeno (para la medida de oxígeno y líquido inerte máx. 100 bar (1450 psi) a 60°C (140 °F))	E10	✓	✓				
Acreditado para Corea	E11	✓	✓				

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión absoluta (de la serie presión relativa)

1

Datos para selección y pedidos	Clave		
Homologaciones marinas			
• Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV-GL)	S10	✓	✓
• Lloyds Register (LR)	S11	✓	✓
• Bureau Veritas (BV)	S12	✓	✓
• American Bureau of Shipping (ABS)	S14	✓	✓
• Russian Maritime Register (RMR)	S16	✓	✓
• Korean Register of Shipping (KR)	S17	✓	✓

- 1) Conector fijo Han IP65
- 2) Si desea pedir el certificado de prueba de calidad (calibración de fábrica) según IEC 60770-2 para transmisores con sellos de membrana separadora, recomendamos incluir el pedido del certificado solamente en el pedido de los sellos separadores. En él se certifica la precisión de medida del conjunto entero.
- 3) Si desea pedir el certificado de prueba y de recepción 3.1 en conjunto con transmisores con sellos de membrana separadora, deberá pedir el certificado por separado con los respectivos sellos separadores.
- 4) Los transmisores PROFIsafe solo pueden ejecutarse con el software de configuración S7 F Systems V6.1 en combinación con S7-400H
- 5) La opción no incluye protección contra explosión de gas; solo protección contra explosiones por polvo. Uso en zona 1D/2D.
- 6) No se puede pedir con sello separador.
- 7) Si se selecciona la opción Ex adicional, se prescinde del marcado ATEX en el aparato. Solo se marca la opción Ex elegida mediante la Z-Option.

Datos para selección y pedidos	Clave			
Otras informaciones		HART	PA	FF
Añada a la referencia la extensión "-Z", agregue la clave e indique la especificación en texto.				
Rango de medida a ajustar especificar en texto (máx. 5 caracteres): Y01: ... a ... mbar a, bar a, kPa _{abs} , MPa _{abs} , psi a ²⁾	Y01	✓	✓ ¹⁾	
Placa TAG de acero inoxidable y entrada en variable de aparato (identificación del punto de medida) máx. 16 caracteres, especificar en texto: Y15:	Y15	✓	✓	✓
Comentario (entrada en variable de aparato) máx. 27 caracteres, especificar en texto: Y16:	Y16	✓	✓	✓
Entrada de la dirección HART (TAG) máx. 8 caracteres, especificar en texto: Y17:	Y17	✓		
Ajuste del indicador en unidades de presión especificar en texto (ajuste estándar: bar): Y21: mbar, bar, kPa, MPa, psi, ... Nota: Están disponibles las siguientes unidades de presión: bar, mbar, mm H ₂ O [*] , inH ₂ O [*] , ftH ₂ O [*] , mmHG, inHG, psi, Pa, kPa, MPa, g/cm ² , kg/cm ² , Torr, ATM o % *) temperatura de referencia 20 °C	Y21	✓	✓	✓
Ajuste del indicador en otras unidades³⁾ especificar en texto: Y22: a l/min, m ³ /h, m, USgpm, ... (es imprescindible indicar el rango de medida en unidades de presión "Y01", máx. 5 caracteres por unidad)	Y22 + Y01	✓		
Dirección de bus preajustada posible entre 1 y 126 especificar en texto: Y25:	Y25		✓	✓
Ajuste de atenuación en segundos (0 ... 100 s)	Y30	✓	✓	✓

Montaje en fábrica de bloques manifold, ver accesorios.

De fábrica sólo son posibles los preajustes Y01, Y15, Y16, Y17, Y21, Y22, Y25 y D05.

✓ = disponible

- 1) Las precisiones de medida para los transmisores PROFIBUS PA con la opción Y01 se calculan de forma análoga a los aparatos HART.
- 2) Solo son legibles unidades de presión absoluta. No se permiten valores negativos.
- 3) Valores predefinidos modificables únicamente vía SIMATIC PDM.


Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)
SITRANS P DS III

para presión absoluta (de la serie presión relativa)

1

Croquis acotados

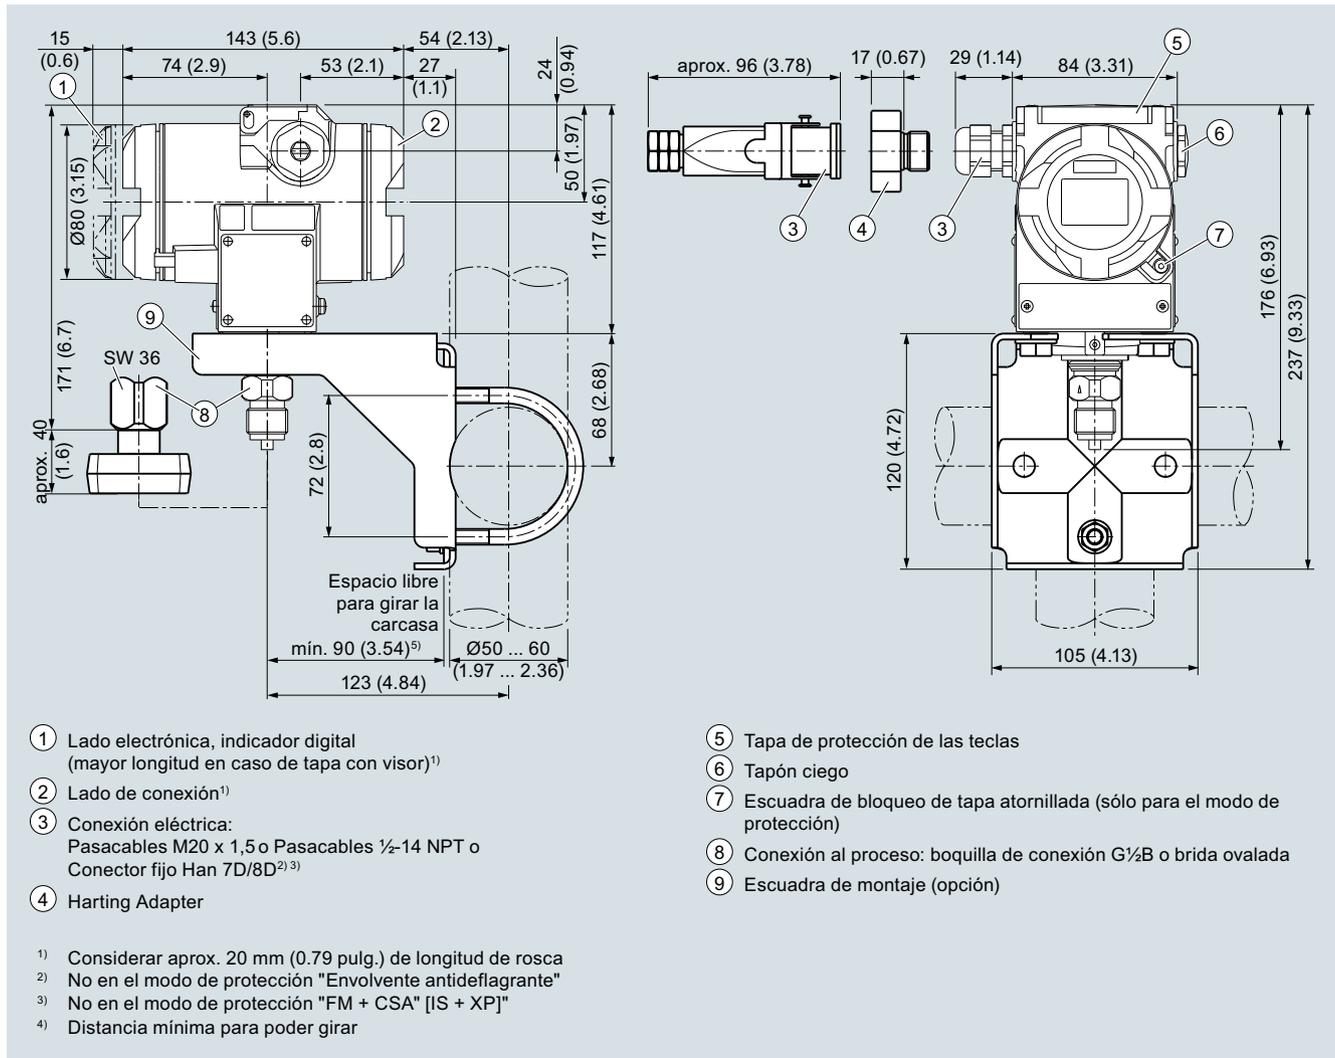

Transmisores SITRANS P DS III, para presión absoluta de la serie "Presión", dimensiones en mm (pulgadas)

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión absoluta (de la serie presión diferencial)

1

Datos técnicos

SITRANS P DS III, para presión absoluta (de la serie presión diferencial)

Entrada	
Magnitud de medida	Presión absoluta
Alcance de medida (ajustable gradualmente) o rango nominal de medida, presión de servicio máx. admisible (conforme a la Directiva de equipos a presión 2014/68/UE) y presión de prueba máx. admisible (conforme a DIN 16086).	HART
	PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus
Alcance de medida	Rango nominal de medida
8,34 ... 250 mbar a 0,834 ... 25 kPa a 3 ... 100 inH ₂ O a	250 mbar a 25 kPa a 100 inH ₂ O a
43,34 ... 1300 mbar a 4,33 ... 130 kPa a 17 ... 525 inH ₂ O a	1300 mbar a 130 kPa a 525 inH ₂ O a
170 ... 5000 mbar a 17 ... 500 kPa a 2,43 ... 72,5 psi a	5000 mbar a 500 kPa a 72,5 psi a
1 ... 30 bar a 0,1 ... 3 MPa a 14,6 ... 435 psi a	30 bar a 3 MPa a 435 psi a
5,3 ... 100 bar a 0,5 ... 10 MPa a 76,9 ... 1450 psi a	100 bar a 10 MPa a 1450 psi a
	Presión de servicio máx. adm. MAWP (PS)
	32 bar a 3,2 MPa a 464 psi a
	32 bar a 3,2 MPa a 464 psi a
	32 bar a 3,2 MPa a 464 psi a
	160 bar a 16 MPa a 2320 psi a
	160 bar a 16 MPa a 2320 psi a
	160 bar a 16 MPa a 2320 psi a
Límite inferior de medida	0 mbar a/0 kPa a/0 psi a
• Célula de medida con relleno de aceite de silicona	
• Célula de medida con líquido inerte	
- para temperatura del fluid a medir -20 °C < ϑ ≤ +60 °C (-4 °F < ϑ ≤ +140 °F)	30 mbar a/3 kPa a/0.44 psi a
- para temperatura del fluid a medir 60 °C < ϑ ≤ +100 °C (máx. 85 °C para célula de media 30 bar) (140 °F < ϑ ≤ +212 °F (máx. 185 °F para célula de media 435 psi))	30 mbar a + 20 mbar a · (ϑ - 60 °C)/°C 3 kPa a + 2 kPa a · (ϑ - 60 °C)/°C 0.44 psi a + 0.29 psi a · (ϑ - 140 °F)/°F
Límite superior de medida	100% del alcance máximo (en medición de oxígeno máx. 100 bar/10 MPa/ 1450 psi y 60 °C (140 °F) de temperatura ambiente/temperatura del fluido medido)
Inicio de medida	Ajustable gradualmente entre los límites de medida
Salida	
Señal de salida	HART
	PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus
	Señal digital PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus
• Límite inferior (ajustable gradualmente)	3,55 mA, ajustado en fábrica a 3,84 mA
• Límite superior (ajustable gradualmente)	23 mA, ajustado en fábrica a 20,5 mA u opcionalmente a 22,0 mA
Carga	
• Sin HART	$R_B \leq (U_H - 10,5 \text{ V})/0,023 \text{ A en } \Omega$ U_H : Alimentación auxiliar en V
• Con HART	$R_B = 230 \dots 500 \Omega$ (SIMATIC PDM) o $R_B = 230 \dots 1100 \Omega$ (comunicador HART)
Norma de bus	-
Protección contra inversión de polaridad	IEC 61158-2
Protección contra inversión de polaridad	Protección contra cortocircuitos e inversión de polaridad. Todas las conexiones una contra otra con tensión de alimentación máx.
Atenuación eléctrica (etapas de 0,1 s)	ajustada a 2 s (0 ... 100 s)

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)
SITRANS P DS III

para presión absoluta (de la serie presión diferencial)

1

SITRANS P DS III, para presión absoluta (de la serie presión diferencial)

Precisión de medida	según IEC 60770-1
Condiciones de referencia	<ul style="list-style-type: none"> • Característica ascendente • Inicio de medida a 0 bar/kPa/psi • Membrana separadora de acero inox. • Relleno de aceite de silicona • Temperatura ambiente (25 °C ó 77 °F)
Relación de alcances de medida (extensión, turn-down)	$r = \text{alcance de medida máx./alcance de medida ajustado o rango nominal de medida}$
Desviación de medida en caso de ajuste de punto límite, incl. histéresis y repetibilidad	
<ul style="list-style-type: none"> • Característica lineal 	
- $r \leq 10$	$\leq 0,1 \%$
- $10 < r \leq 30$	$\leq 0,2 \%$
Influencia de la temperatura ambiente (en porcentaje por cada 28 °C (50 °F))	
<ul style="list-style-type: none"> • 250 mbar a/25 kPa a/3.6 psi a 	$\leq (0,15 \cdot r + 0,1) \%$
<ul style="list-style-type: none"> • 1300 mbar a/130 kPa a/18.8 psi a 5 bar a/500 kPa a/72.5 psi a 30 bar a/3000 kPa a/435 psi a 100 bar a/10 MPa a/1450 psi a 	$\leq (0,08 \cdot r + 0,16) \%$
Estabilidad a largo plazo (cambio de temperatura ± 30 °C (± 54 °F))	$\leq (0,25 \cdot r) \%$ en 5 años
Influencia de la posición de montaje (en la presión por cambio de ángulo)	$\leq 0,7$ mbar/0,07 kPa/0.001015 psi cada inclinación de 10° (posibilidad de corrección del cero mediante compensación del error de posición)
Influencia de la alimentación aux. (en porcentaje por cambio de tensión)	0,005 % por cada 1 V
Resolución de la medida para PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus	$3 \cdot 10^{-5}$ del rango nominal de medida
Condiciones de aplicación	
Grado de protección	
<ul style="list-style-type: none"> • según IEC 60529 	IP66 (opcionalmente IP66/IP68)
<ul style="list-style-type: none"> • según NEMA 250 	Type 4X
Temperatura del fluido	
<ul style="list-style-type: none"> • Célula de medida con relleno de aceite de silicona 	-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F); -20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F) con célula de medida de 30 bar
<ul style="list-style-type: none"> • Célula de medida con líquido de relleno inerte 	-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)
<ul style="list-style-type: none"> • En combinación con protección contra explosiones de polvo 	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
Condiciones ambientales	
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente 	
- Transmisor	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
- Indicador digital	-30 ... +85 °C (-22 ... +185 °F)
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura de almacenamiento 	-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)
<ul style="list-style-type: none"> • Categoría climática 	
- Condensación	Humedad relativa del aire 0 ... 100 % Condensación admisible, apropiada para utilización en los trópicos
<ul style="list-style-type: none"> • Compatibilidad electromagnética 	
- Emisión de interferencias e inmunidad a interferencias	según IEC 61326 y NAMUR NE 21

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión absoluta (de la serie presión diferencial)

1

SITRANS P DS III, para presión absoluta (de la serie presión diferencial)

Construcción mecánica

Peso (sin opciones)	≈ 4,5 kg (≈ 9.9 lb)
Material de la caja	Fundición de aluminio baja en cobre, GD-ALSi 12 o fundición fina de acero inoxidable, N° de mat. 1.4408
Material de las piezas en contacto con el fluido	
• Membrana separadora	Acero inoxidable, N° de mat. 1.4404/316L o Hastelloy C276, N° de mat. 2.4819, Monel, N° de mat. 2.4360, tantaló u oro
• Tapas de presión y tornillo de cierre	Acero inoxidable, N° de mat. 1.4408, Hastelloy C4, N° de mat. 2.4602, o Monel, N° de mat. 2.4360
• Junta tórica	FPM (Viton) u opcionalmente: PTFE, FEP, FEPM y NBR
Re lleno de la célula de medida	Aceite de silicona o líquido de re lleno inerte (en caso de medida de oxígeno, presión máxima 100 bar (1450 psi) a 60 °C (140 °F))
Conexión al proceso	1/4-18 NPT y conexión por brida con rosca de fijación M10 según DIN 19213 ó 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518
Material de la escuadra de montaje	
• Acero	Chapa de acero, N° de mat. 1.0330, cromatizado amarillo
• Acero inoxidable 304	Chapa de acero inox., N° de mat. 1.4301 (SS 304)
• Acero inoxidable 316L	Chapa de acero inox., N° de mat. 1.4404 (SS 316L)

Alimentación auxiliar U_H

	HART	PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus
Tensión en los bornes del transmisor	10,5 ... 45 V DC 10,5 ... 30 V DC en caso de modo con seguridad intrínseca	-
Alimentación auxiliar	-	Alimentación por bus
Tensión de alimentación separada	-	no necesaria
Tensión de bus		
• Zona no Ex	-	9 ...32 V
• En modo con seguridad intrínseca	-	9 ...24 V
Consumo de corriente		
• Corriente básica (máx.)	-	12,5 mA
• Corriente inicial ≤ corriente básica	-	Sí
• Corriente máx. en caso de fallo	-	15,5 mA
Desconexión electrónica por defecto (FDE) existe	-	Sí

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión absoluta (de la serie presión diferencial)

SITRANS P DS III, para presión absoluta (de la serie presión diferencial)	HART	PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus
Certificados y homologaciones Clasificación según la Directiva de aparatos de presión (2014/68/UE)	para gases del Grupo de fluidos 1 y líquidos del Grupo de fluidos 1; cumple los requisitos según artículo 4, sección 3 (prácticas de la buena ingeniería)	
Protección contra explosiones <ul style="list-style-type: none"> • Seguridad intrínseca "i" <ul style="list-style-type: none"> - Identificación - Temperatura ambiente adm. 	PTB 13 ATEX 2007 X Ex II 1/2 G Ex ia/ib IIC T4/T5/T6 Ga/Gb -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) clase de temperatura T4; -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) clase de temperatura T5; -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) clase de temperatura T6	
<ul style="list-style-type: none"> - Conexión - Capacidad/inductancia interna efectiva 	en circuitos con seguridad intrínseca certificados con los valores máximos: $U_i = 30 \text{ V}$, $I_i = 100 \text{ mA}$, $P_i = 750 \text{ mW}$; $R_i = 300 \Omega$ $L_i = 0,4 \text{ mH}$, $C_i = 6 \text{ nF}$	Unidad alimentadora FISCO: $U_o = 17,5 \text{ V}$, $I_o = 380 \text{ mA}$, $P_o = 5,32 \text{ W}$ Barrera lineal: $U_o = 24 \text{ V}$, $I_o = 250 \text{ mA}$, $P_o = 1,2 \text{ W}$ $L_i = 7 \mu\text{H}$, $C_i = 1,1 \text{ nF}$
<ul style="list-style-type: none"> • Envoltente antideflagrante "d" <ul style="list-style-type: none"> - Identificación - Temperatura ambiente adm. - Conexión 	PTB 99 ATEX 1160 Ex II 1/2 G Ex d IIC T4/T6 Gb -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) clase de temperatura T4; -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) clase de temperatura T6	
<ul style="list-style-type: none"> • Protección contra explosiones de polvo para la zona 20 <ul style="list-style-type: none"> - Identificación - Temperatura ambiente adm. - Temperatura superficial máxima - Conexión 	en circuitos con los datos de servicio: $U_{H+} = 10,5 \dots 45 \text{ V DC}$ PTB 01 ATEX 2055 Ex II 1 D Ex ta IIIC T120°C Da Ex II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T120°C Da/Db -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) 120 °C (248 °F)	en circuitos con los datos de servicio: $U_{H+} = 9 \dots 32 \text{ V DC}$
<ul style="list-style-type: none"> - Capacidad/inductancia interna efectiva • Protección contra explosiones de polvo para la zona 21/22 <ul style="list-style-type: none"> - Identificación - Conexión 	en circuitos con seguridad intrínseca certificados con los valores máximos: $U_i = 30 \text{ V}$, $I_i = 100 \text{ mA}$, $P_i = 750 \text{ mW}$, $R_i = 300 \Omega$ $L_i = 0,4 \text{ mH}$, $C_i = 6 \text{ nF}$	Unidad alimentadora FISCO: $U_o = 17,5 \text{ V}$, $I_o = 380 \text{ mA}$, $P_o = 5,32 \text{ W}$ Barrera lineal: $U_o = 24 \text{ V}$, $I_o = 250 \text{ mA}$, $P_o = 1,2 \text{ W}$ $L_i = 7 \mu\text{H}$, $C_i = 1,1 \text{ nF}$
<ul style="list-style-type: none"> - Conexión • Modo de protección "n" (zona 2) <ul style="list-style-type: none"> - Identificación - Conexión (Ex nA) - Conexión (Ex ic) 	en circuitos con los datos de servicio: $U_{H+} = 10,5 \dots 45 \text{ V DC}$; $P_{\text{máx}} = 1,2 \text{ W}$ PTB 13 ATEX 2007 X Ex II 2 D Ex tb IIIC T120°C Db	en circuitos con los datos de servicio: $U_{H+} = 9 \dots 32 \text{ V DC}$; $P_{\text{máx}} = 1 \text{ W}$
<ul style="list-style-type: none"> - Inductancia/capacidad interna efectiva • Protección contra explosiones según FM <ul style="list-style-type: none"> - Identificación (XP/DIP) o (IS); (NI) • Protección contra explosiones según CSA <ul style="list-style-type: none"> - Identificación (XP/DIP) o (IS) 	$U_m = 45 \text{ V}$ en circuitos con los datos de servicio: $U_i = 45 \text{ V}$ $L_i = 0,4 \text{ mH}$, $C_i = 6 \text{ nF}$	$U_m = 32 \text{ V}$ Unidad alimentadora FISCO ic: $U_o = 17,5 \text{ V}$, $I_o = 570 \text{ mA}$ Barrera lineal: $U_o = 32 \text{ V}$, $I_o = 132 \text{ mA}$, $P_o = 1 \text{ W}$ $L_i = 7 \mu\text{H}$, $C_i = 1,1 \text{ nF}$
	Certificate of Compliance 3008490 CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; CL I, ZN 0/1 AEx ia IIC T4...T6; CL I, DIV 2, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III Certificate of Compliance 1153651 CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; Ex ia IIC T4...T6; CL I, DIV 2, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III	

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión absoluta (de la serie presión diferencial)

1

Comunicación HART		Comunicación FOUNDATION Fieldbus	
HART	230 ... 1100 Ω	Bloques funcionales (Function Blocks)	3 bloques funcionales de entrada analógica, 1 bloque funcional PID
Protocolo	HART versión 5.x	• Entrada analógica (Analog Input)	
Software para ordenador	SIMATIC PDM	- Adaptación a variable del proceso personalizada	sí, característica lineal ascendente o descendente
Comunicación PROFIBUS PA		- Atenuación eléctrica ajustable	0 ... 100 s
Comunicación simultánea con maestro clase 2 (máx.)	4	- Función de simulación	salida/entrada (puede bloquearse con un puente dentro del aparato)
Ajuste de dirección posible a través de	herramienta de configuración o manejo local (ajuste estándar: dirección 126)	- Comportamiento en caso de fallo	parametrizable (último valor válido, valor sustitutorio, valor erróneo)
Uso cíclico de datos		- Vigilancia de límites	sí, en cada caso un límite inferior y superior de advertencia y un límite de alarma
• Byte de salida	5 (un valor de medida) o 10 (dos valores de medida)	- Característica radicada para medida de caudal	sí
• Byte de entrada	0, 1, ó 2 (modo de contador y función de rearme para dosificación)	• PID	Bloque funcional FOUNDATION Fieldbus estándar
Preprocesamiento interno		• Physical Block	1 Resource Block
Perfil de aparato	PROFIBUS PA Profile for Process Control Devices Version 3.0, Class B	Bloques de medición (Transducer Blocks)	1 bloque de medición de presión con calibración, 1 bloque de medición LCD
Bloques funcionales (Function Blocks)	2	• Bloque de medición de presión (Pressure Transducer Block)	
• Entrada analógica (Analog Input)		- Calibrable aplicando dos presiones	sí
- Adaptación a variable del proceso personalizada	sí, característica lineal ascendente o descendente	- Vigilancia de los límites del sensor	sí
- Atenuación eléctrica ajustable	0 ... 100 s	- Función de simulación: valor medido de presión, temperatura del sensor y de la electrónica	valor constante o por función de rampa parametrizable
- Función de simulación	Salida/Entrada		
- Comportamiento en caso de fallo	parametrizable (último valor válido, valor sustitutorio, valor erróneo)		
- Vigilancia de límites	sí, en cada caso un límite inferior y superior de advertencia y un límite de alarma		
• Contador (totalizador)	rearmable, preajutable, elección del sentido de contaje, función de simulación de la salida del contador		
- Comportamiento en caso de fallo	parametrizable (totalización con el último valor válido, totalización persistente, totalización con valor erróneo)		
- Vigilancia de límites	en cada caso un límite inferior y superior de advertencia y un límite de alarma		
• Physical Block	1		
Bloques de medición (Transducer Blocks)	2		
• Bloque de medición de presión (Pressure Transducer Block)			
- Calibrable aplicando dos presiones	sí		
- Vigilancia de los límites del sensor	sí		
- Indicación de una característica del depósito con	máx. 30 puntos de soporte		
- Característica radicada para medida de caudal	sí		
- Supresión de cantidades mínimas y punto de intervención de la radicación	parametrizable		
- Función de simulación para valor medido de presión y temperatura del sensor	valor constante o por función de rampa parametrizable		

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión absoluta (de la serie presión diferencial)

1

Datos para selección y pedidos		Referencia
Transmisores de presión para presión absoluta de la serie presión diferencial, SITRANS P DS III con HART		7MF4333 -
<p>↗ Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.</p>		
Relleno de la célula de medida		
Aceite de silicona	normal	1
Líquido inerte ¹⁾	sin grasa según el nivel de limpieza 2	3
Alcance de medida (min. ... máx.)		
8,34 ... 250 mbar a	(0.13 ... 3.63 psi a)	D
43,34 ... 1300 mbar a	(0.63 ... 18.86 psi a)	F
0,17 ... 5 bar a	(2.43 ... 72.5 psi a)	G
1 ... 30 bar a	(14.6 ... 435 psi a)	H
5,3 ... 100 bar a	(76.9 ... 1450 psi a)	KE
Material de las piezas en contacto con el fluido		
Membrana separadora	Componentes de la célula de medida	
Acero inoxidable	Acero inoxidable	A
Hastelloy	Acero inoxidable	B
Hastelloy	Hastelloy	C
Tántalo	Tántalo	E
Monel	Monel	H
Oro	Oro	L
Y	Y	Y
Versión para sellos de membrana separadora 2) 3) 4) 5) 6)		
Conexión al proceso		
Rosca interior 1/4-18 NPT con conexión por brida		
<ul style="list-style-type: none"> • purga de aire enfrente de la conexión al proceso <ul style="list-style-type: none"> - Rosca de fijación 7/16"-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518 - Rosca de fijación M10 según DIN 19213 (solo para repuesto) • Purga de aire lateral en la tapa de presión 7) <ul style="list-style-type: none"> - Rosca de fijación 7/16"-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518 - Rosca de fijación M10 según DIN 19213 (solo para repuesto) 		2 0 6 4
Material de las piezas sin contacto con el fluido		
Tornillos de tapas de presión	Carcasa electrónica	
Acero inoxidable	Fundición de aluminio	2
Acero inoxidable	Fundición fina de acero inoxidable ⁸⁾	3
Versión		
<ul style="list-style-type: none"> • Versión estándar (rotulación de placa en alemán, ajuste de la unidad de presión: bar) • Versión internacional (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: bar) • Versión china (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: kPa) 		1 2 3
Todas las versiones incl. DVD con instrucciones de servicio resumidas en diferentes idiomas europeos.		
Protección contra explosiones		
<ul style="list-style-type: none"> • sin • con ATEX, modo de protección: <ul style="list-style-type: none"> - "Seguridad intrínseca (Ex ia)" - "Envolvente antideflagrante (Ex d)" 9) - "Seguridad intrínseca y envolvente antideflagrante (Ex ia + Ex d)" 10) - "Ex nA/ic (Zona 2)" 11) - "Seguridad intrínseca, envolvente antideflagrante y protección contra explosiones de polvo (Ex ia + Ex d + Zona 1D/2D)" 10)12) • FM + CSA intrinsic safe (is) 13) • FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) + Zona 1D/2D 10)12)13) • con FM + CSA, modo de protección: <ul style="list-style-type: none"> - "Intrinsic Safe y Explosion Proof (is + xp)" 9)13) 		A B D P E R F S NC

Datos para selección y pedidos		Referencia
Transmisores de presión para presión absoluta de la serie presión diferencial, SITRANS P DS III con HART		7MF4333 -
Conexión eléctrica/entrada de cables		
<ul style="list-style-type: none"> • Pasacables M20x1,5 • Pasacables 1/2-14 NPT • Conector fijo Han 7D (caja de plástico) con conector opuesto¹⁴⁾ • Conector fijo M12 (acero inoxidable)¹⁵⁾¹⁶⁾ 		B C D F
Indicador		
<ul style="list-style-type: none"> • sin display • sin display visible (display tapado, ajuste: mA) • con display visible (ajuste: mA) • con display específico del cliente (ajuste según especificaciones, se requiere código "Y21" o "Y22") 		0 1 6 7
Alimentadores: ver cap. 7 "Componentes adicionales"		
El alcance del suministro del aparato incluye:		
<ul style="list-style-type: none"> • Instrucciones abreviadas • tapon(es) de cierre o tornillo(s) tapón para la(s) tapa(s) de presión 		
1) Para aplicaciones con oxígeno debe añadirse la clave E10.		
2) Versión 7MF4333-1DY... solo hasta el alcance de medida máx. de 200 mbar a (80 inH ₂ O a).		
3) Si desea pedir el certificado de prueba de calidad (calibración de fábrica) según IEC 60770-2 para transmisores con sellos de membrana separadora, recomendamos incluir el pedido del certificado solamente en el pedido de los sellos separadores. En él se certifica la precisión de medida del conjunto <u>entero</u> .		
4) Si desea pedir el certificado de prueba y de recepción 3.1 en conjunto con transmisores con sellos de membrana separadora, deberá pedir el certificado por separado con los respectivos sellos separadores.		
5) El sello separador debe especificarse con una referencia propia y añadirse a la referencia del transmisor, p. ej. 7MF433-...Y...-... y 7MF4900-1...-B		
6) En caso de configuración con sello separador (Y), el líquido de relleno por defecto para la célula de muestra es aceite de silicona.		
7) No para el alcance de medida de "5,3 ... 100 bar a (76,9 ... 1450 psi a)". Posición de la válvula de purga arriba en la tapa de presión (ver esquema de dimensiones).		
8) No en combinación con conexión eléctrica "conector fijo Han 7D".		
9) Sin pasacables, con tapón ciego		
10) Con pasacables adjunto Ex ia y tapón ciego		
11) En caso de configuración con conector fijo Han y M12, solo es posible el modo de protección Ex ic.		
12) Solo posible en combinación con IP66.		
13) Protección contra explosiones según FM/CSA: apto para instalación según NEC 500/505.		
14) Solo posible en combinación con una homologación Ex A, B o E.		
15) Solo posible en combinación con una homologación Ex A, B, E o F.		
16) M12 se suministra sin conector aéreo.		

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión absoluta (de la serie presión diferencial)

1

Datos para selección y pedidos	Referencia	Datos para selección y pedidos	Referencia
Transmisores de presión para presión absoluta (de la serie Presión diferencial)		Transmisores de presión para presión absoluta (de la serie Presión diferencial)	
SITRANS P DS III con PROFIBUS PA (PA)	7 MF 4 3 3 4 -	SITRANS P DS III con PROFIBUS PA (PA)	7 MF 4 3 3 4 -
SITRANS P DS III con (FOUNDATION Fieldbus) FF	7 MF 4 3 3 5 -	SITRANS P DS III con (FOUNDATION Fieldbus) FF	7 MF 4 3 3 5 -
↗ Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.			
Relleno de la célula de Limpieza de la célula de medida		Protección contra explosiones	
Aceite de silicona normal	1	• sin	A
Líquido inerte ¹⁾ sin grasa según el nivel de limpieza ²⁾	3	• con ATEX, modo de protección:	
		- "Seguridad intrínseca (Ex ia)"	B
		- "Envolvente antideflagrante (Ex d)" ⁸⁾	D
		- "Seguridad intrínseca y envolvente antideflagrante (Ex ia + Ex d)" ⁹⁾	P
		- "Ex nA/ic (Zona 2)" ¹⁰⁾	E
		- "Seguridad intrínseca, envolvente antideflagrante y protección contra explosiones de polvo (Ex ia + Ex d + Zona 1D/2D)" ^{9) 11)}	R
Rango nominal de medida		• FM + CSA intrinsic safe (is) ¹²⁾	F
250 mbar a (3.63 psi a)	D	• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) + Zona 1D/2D ^{9) 11) 12)}	S
1300 mbar a (18.86 psi a)	F	• con FM + CSA, modo de protección:	
5 bar a (72,5 psi a)	G	- "Intrinsic Safe y Explosion Proof (is + xp)" ^{8) 12)}	NC
30 bar a (435 psi a)	H		
100 bar a (1450 psi a)	KE	Conexión eléctrica/entrada de cables	
Material de las piezas en contacto con el fluido		• Pasacables M20x1,5	B
Membrana separadora Componentes de la célula de medida		• Pasacables ½-14 NPT	C
Acero inoxidable Acero inoxidable	A	• Conector fijo M12 (acero inoxidable) ^{13) 14)}	F
Hastelloy Acero inoxidable	B		
Hastelloy Hastelloy	C	Indicador	
Tántalo Tántalo	E	• sin display	0
Monel Monel	H	• sin display visible (display tapado, ajuste: bar)	1
Oro Oro	L	• con display visible (ajuste: bar)	6
Versión como sello de membrana separadora ^{2) 3) 4) 5) 6)}	Y	• con display específico del cliente (ajuste según especificaciones, se requiere código "Y21")	7
Conexión al proceso		El alcance del suministro del aparato incluye:	
Rosca interior ¼-18 NPT con conexión por brida		• Instrucciones abreviadas	
• Purga de aire enfrente de la conexión al proceso		• tapon(es) de cierre o tornillo(s) tapón para la(s) tapa(s) de presión	
- Rosca de fijación 7/16"-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518	2		
- Rosca de fijación M10 según DIN 19213 (solo para repuesto)	0		
• Purga de aire lateral en la tapa de presión ⁷⁾			
- Rosca de fijación 7/16"-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518	6		
- Rosca de fijación M10 según DIN 19213 (solo para repuesto)	4		
Material de las piezas sin contacto con el fluido			
Tornillos de tapas de presión Carcasa electrónica			
Acero inoxidable Fundición de aluminio	2		
Acero inoxidable Fundición fina de acero inoxidable	3		
Versión			
• Versión estándar (rotulación de placa en alemán, ajuste de la unidad de presión: bar)	1		
• Versión internacional (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: bar)	2		
• Versión china (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: kPa)	3		
Todas las versiones incl. DVD con instrucciones de servicio resumidas en diferentes idiomas europeos.			

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)
SITRANS P DS III

para presión absoluta (de la serie presión diferencial)

1

Datos para selección y pedidos	Clave			Datos para selección y pedidos	Clave		
<i>Otras versiones</i>	HART	PA	FF	<i>Otras versiones</i>	HART	PA	FF
Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.				Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.			
Transmisor de presión con escuadra de montaje (1 escuadra, 2 tuercas, 2 arandelas en U o 1 abrazadera, 2 tuercas, 2 arandelas en U) de:				Ajuste del límite superior de saturación de la señal de salida en 22,0 mA	D05	✓	
• acero	A01	✓	✓	Declaración del fabricante según NACE (MR 0103-2012 y MR 0175-2009) (solo en combinación con una membrana separadora de Hastelloy y acero inox.)	D07	✓	✓
• Acero inoxidable 304	A02	✓	✓	Grado de protección IP66/IP68 (solo para M20x1,5 y ½-14 NPT)	D12	✓	✓
• Acero inoxidable 316L	A03	✓	✓	Con brida ovalada adjunta (1 unidad), junta de PTFE y tornillos de acero inoxidable en la rosca de la tapa de presión	D37	✓	✓
Juntas anulares para tapas de presión (en lugar de FPM (Viton))				(Pasacables Capri 4F CrNi y abrazadera (848699 + 810634) adjuntados)	D59	✓	✓
• PTFE (Teflón)	A20	✓	✓				
• FEP (con núcleo de silicona, para alimentos)	A21	✓	✓				
• FFPM (Kalrez, compound 4079, para temperaturas de fluido -15 ... 100 °C (5 ... 212 °F))	A22	✓	✓				
• NBR (Buna N)	A23	✓	✓				
Conector fijo¹⁾							
• Han 7D (metálico)	A30	✓					
• Han 8D (en lugar de Han 7D)	A31	✓					
• acodado	A32	✓					
• Han 8D (metálico)	A33	✓					
Tornillo tapón	A40	✓	✓				
¼-18 NPT, con válvula de purga de aire, en el material de las tapas de presión							
Conector aéreo para conector fijo M12 (acero (CuZn))	A50	✓	✓				
Rotulación de la placa de características (en lugar de alemán)							
• inglés	B11	✓	✓				
• francés	B12	✓	✓				
• español	B13	✓	✓				
• italiano	B14	✓	✓				
• cirílico (ruso)(russisch)	B16	✓	✓				
Placa de características en inglés unidades de presión en inH ₂ O o psi	B21	✓	✓				
Certificado de control de calidad (comprobación de características de 5 puntos) según IEC 60770-2²⁾	C11	✓	✓				
Certificado de prueba y de recepción³⁾ según EN 10204-3.1	C12	✓	✓				
Certificado de fábrica según EN 10204-2.2	C14	✓	✓				
Certificado de recepción (EN 10204-3.1) Test PMI de las partes en contacto con el	C15	✓	✓				
Seguridad funcional (SIL2) Aparatos apropiados para el uso según IEC 61508 e IEC 61511, incl. declaración de conformidad SIL	C20	✓					
Seguridad funcional (PROFIsafe) Certificado y protocolo	C21 ⁴⁾		✓				
Seguridad funcional (SIL2/3) Aparatos apropiados para el uso según IEC 61508 e IEC 61511, incl. declaración de conformidad SIL	C23	✓					
Ficha de aparato para Rusia con indicaciones de la primera calibración	C99	✓	✓				

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión absoluta (de la serie presión diferencial)

1

Datos para selección y pedidos	Clave	HART	PA	FF	Datos para selección y pedidos	Clave	HART	PA	FF
Otras versiones Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.					Otras versiones Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.				
Aplicación en o junto a la zona 1D/2D⁵⁾ (solo en combinación con el modo de protección con "Seguridad intrínseca (transmisores 7MF4...-.....-B.. Ex ia)" y IP66)	E01	✓	✓	✓	Protector de transitorios 6 kV (protección contra rayos)	J01	✓	✓	✓
Aplicación con oxígeno (para la medida de oxígeno y líquido inerte máx. 100 bar a (1450 psi a) a 60°C (140 °F))	E10	✓	✓	✓	Junta compartimentada de grafito para tapas de presión	J02	✓	✓	✓
Acreditado para Corea	E11	✓	✓	✓	Junta compartimentada de PTFE para tapas de presión	J03	✓	✓	✓
Homologación CRN para Canadá (Canadian Registration Number)	E22 ⁶⁾	✓	✓	✓	Juntas tóricas de EPDM para tapas de presión con homologación (WRC/WRAS)	J05	✓	✓	✓
Doble junta	E24	✓	✓	✓	Válvula de purga de aire o tapón ciego de tapa de presión soldado (orientado mirando a la derecha del indicador)⁹⁾	J08	✓	✓	✓
Protección contra explosiones "seguridad intrínseca" (Ex ia) según INMETRO (Brasil) (solo para transmisores 7MF4...-.....-B..)	E25 ⁷⁾	✓	✓	✓	Válvula de purga de aire o tapón ciego de tapa de presión soldado (orientado mirando a la izquierda del indicador)⁹⁾	J09	✓	✓	✓
Protección contra explosiones "Antideflagrante" según INMETRO (Brasil) (solo para transmisores 7MF4...-.....-D..)	E26 ⁷⁾	✓	✓	✓	Tapa de presión				
Protección contra explosiones "seguridad intrínseca" (Ex ia + Ex d) según INMETRO (Brasil) (solo para transmisores 7MF4...-.....-P..)	E28 ⁷⁾	✓	✓	✓	• Hastelloy	K01	✓	✓	✓
Homologación para explosiones IEC Ex (Ex ia) (solo para transmisores 7MF4...-.....-B..)	E45 ⁷⁾	✓	✓	✓	• Monel	K02	✓	✓	✓
Homologación para explosiones IEC Ex (Ex d) (solo para transmisores 7MF4...-.....-D..)	E46 ⁷⁾	✓	✓	✓	• Acero inox. con elemento PVDF máx. PN 10 (MAWP 145 psi), temperatura máx. del fluido 90 °C (194 °F)	K04	✓	✓	✓
Protección contra explosiones "seguridad intrínseca" según NEPSI (China) (solo para transmisores 7MF4...-.....-B..)	E55 ⁷⁾	✓	✓	✓	Con conexión al proceso interior ½-14 NPT, dispuesta lateralmente en el centro de la tapa de presión, no es posible la válvula de purga				
Protección contra explosiones "envolvente antideflagrante" según NEPSI (China) (solo para transmisores 7MF4...-.....-D..)	E56 ⁷⁾	✓	✓	✓	Homologaciones marinas				
Protección contra explosiones "Zona 2" según NEPSI (China) (solo para transmisores 7MF4...-.....-E..)	E57 ⁷⁾	✓	✓	✓	• Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV-GL)	S10	✓	✓	✓
Protección Ex "Ex ia", "Ex d" y "Zona 2" según NEPSI (China) (solo para transmisores 7MF4...-.....-R..)	E58 ⁷⁾	✓	✓	✓	• Lloyds Register (LR)	S11	✓	✓	✓
Protección contra explosiones "Seguridad intrínseca" y "Envolvente antideflagrante" según Kosha (Corea) (solo para transmisores 7MF4...-.....-[B, D].-Z + E11)	E70 ⁷⁾	✓	✓	✓	• Bureau Veritas (BV)	S12	✓	✓	✓
Protección Ex, Ex ia según EAC Ex (Rusia)	E80	✓	✓	✓	• American Bureau of Shipping (ABS)	S14	✓	✓	✓
Protección Ex, Ex d según EAC Ex (Rusia)	E81	✓	✓	✓	• Russian Maritime Register (RMR)	S16	✓	✓	✓
Protección Ex, Ex nA/ic (Zone 2) según EAC Ex (Rusia)	E82	✓	✓	✓	• Korean Register of Shipping (KR)	S17	✓	✓	✓
Protección Ex, Ex ia + Ex d + Zone 1D/2D según EAC Ex (Rusia)	E83	✓	✓	✓					
Pintura de doble capa de caja y tapa (PU sobre epoxi)	G10	✓	✓	✓					
Permutación del lado de conexión al proceso	H01	✓	✓	✓					
Purgado de aire lateral para la medición de gas	H02	✓	✓	✓					
Tapas de presión de acero inox. para tuberías de presión diferencial verticales (no en combinación con K01, K02 y K04) ⁸⁾	H03	✓	✓	✓					

¹⁾ Conector fijo Han IP65

²⁾ Si desea pedir el certificado de prueba de calidad (calibración de fábrica) según IEC 60770-2 para transmisores con sellos de membrana separadora, recomendamos incluir el pedido de certificación solamente en el pedido de los sellos separadores. En él se certifica la precisión de medida del conjunto entero.

³⁾ Si desea pedir el certificado de prueba y de recepción 3.1 en conjunto con transmisores con sellos de membrana separadora, deberá pedir el certificado por separado con los respectivos sellos separadores.

⁴⁾ Los transmisores PROFIsafe solo pueden ejecutarse con el software de configuración S7 F Systems V6.1 en combinación con S7-400H.

⁵⁾ La opción no incluye protección contra explosión de gas; solo protección contra explosiones por polvo. Uso en zona 1D/2D.

⁶⁾ No se puede pedir con sello separador.

⁷⁾ Si se selecciona la opción Ex adicional, se prescinde del marcado ATEX en el aparato. Solo se marca la opción Ex elegida mediante la Z-Option.

⁸⁾ No apto para montaje de sello separador.

⁹⁾ El tapón ciego es la configuración estándar. Si se desea válvula de purga de aire en lugar del tapón, entonces hay que pedir la opción A40.

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)
SITRANS P DS III

para presión absoluta (de la serie presión diferencial)

1


Datos para selección y pedidos	Clave			
Otras informaciones		HART	PA	FF
Añada a la referencia la extensión "-Z", agregue la clave e indique la especificación en texto.				
Rango de medida a ajustar especificar en texto (máx. 5 caracteres): Y01: ... a ... mbar a, bar a, kPa _{abs} , MPa _{abs} , psi a ²⁾	Y01	✓	✓ ¹⁾	
Placa TAG de acero inoxidable y entrada en variable de aparato (identificación del punto de medida) máx. 16 caracteres, especificar en texto: Y15:	Y15	✓	✓	✓
Comentario (entrada en variable de aparato) máx. 27 caracteres, especificar en texto: Y16:	Y16	✓	✓	✓
Entrada de la dirección HART (TAG) máx. 8 caracteres, especificar en texto: Y17:	Y17	✓		
Ajuste del display en unidades de presión especificar en texto (ajuste estándar: bar): Y21: mbar, bar, kPa, MPa, psi, ... Nota: Están disponibles las siguientes unidades de presión: bar, mbar, mm H ₂ O ³⁾ , inH ₂ O ³⁾ , ftH ₂ O ³⁾ , mmHG, inHG, psi, Pa, kPa, MPa, g/cm ² , kg/cm ² , Torr, ATM o %) temperatura de referencia 20 °C	Y21	✓	✓	✓
Ajuste del display en otras unidades³⁾ especificar en texto: Y22: a l/min, m ³ /h, m, USgpm, ... (es imprescindible indicar el rango de medida en unidades de presión "Y01", máx. 5 caracteres por unidad)	Y22 + Y01	✓		
Dirección de bus preajustada Posible entre 1 y 126 Especificar en texto: Y25:	Y25		✓	✓
Ajuste de atenuación en segundos (0 ... 100 s)	Y30	✓	✓	✓

Montaje en fábrica de bloques manifold, ver accesorios.

De fábrica sólo son posibles los preajustes Y01, Y15, Y16, Y17, Y21, Y22, Y25 y D05.

✓ = disponible

- Las precisiones de medida para los transmisores PROFIBUS PA con la opción Y01 se calculan de forma análoga a los aparatos HART.
- Solo son legibles unidades de presión absoluta. No se permiten valores negativos.
- Valores predefinidos modificables únicamente vía SIMATIC PDM.

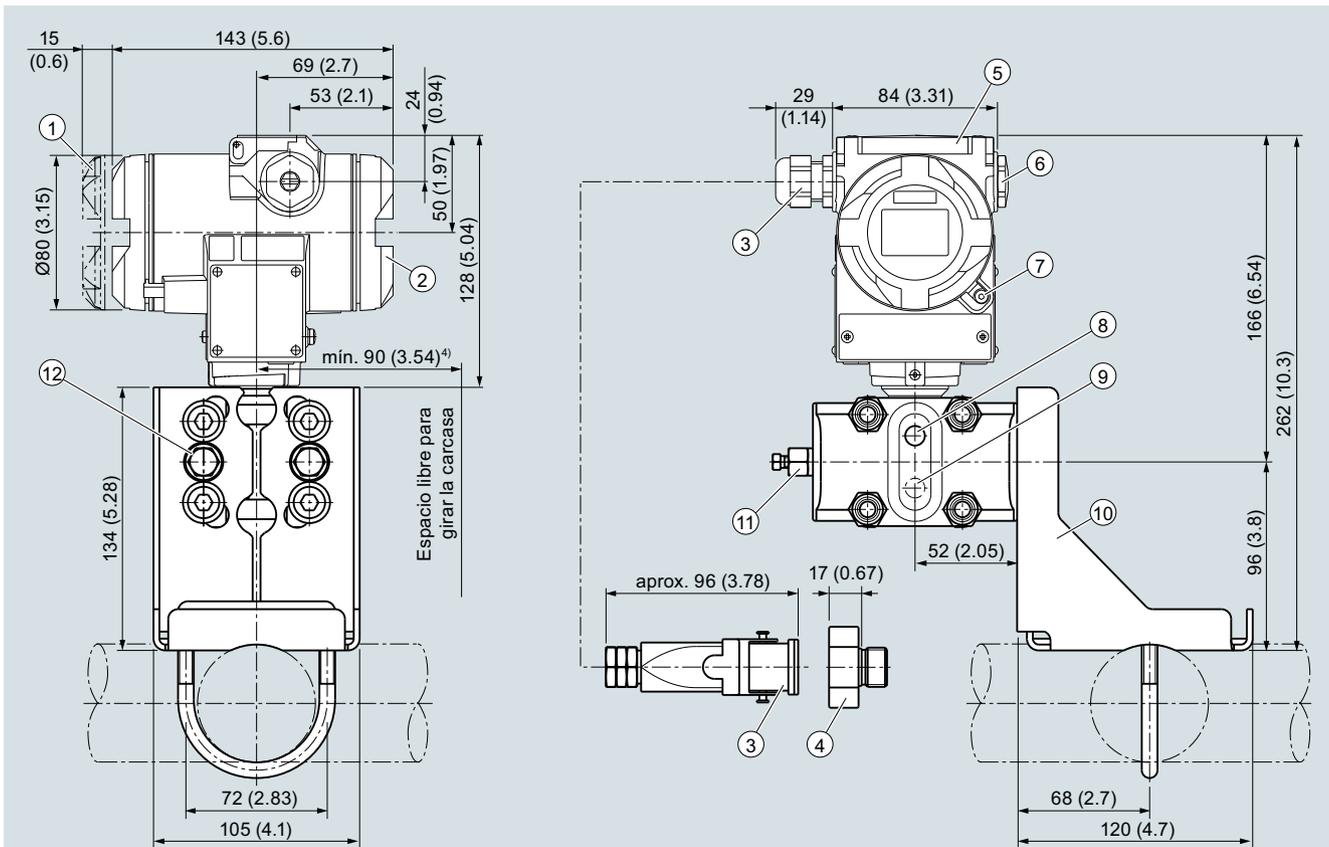Croquis acotados

① Lado electrónica, indicador digital (mayor longitud en caso de tapa con visor)¹⁾

② Lado de conexión¹⁾

③ Conexión eléctrica: Pasacables M20 x 1,5 o Pasacables ½-14 NPT o Conector fijo Han 7D/8D²⁾ 3)

④ Harting Adapter

⑤ Tapa de protección de las teclas

⑥ Tapón ciego

⑦ Escuadra de bloqueo de tapa atornillada (sólo para el modo de protección "Envoltorio antideflagrante", no mostrada en el dibujo)

⑧ Ventilación lateral para medida de líquidos (estándar)

⑨ Ventilación lateral para medida de gases (aditivo H02)

⑩ Escuadra de montaje (opción)

⑪ Tapón de cierre, con válvula (opción)

⑫ Conexión al proceso: ¼-18 NPT (IEC 61518)

¹⁾ Considerar aprox. 20 mm (0.79 pulg.) de longitud de rosca

²⁾ No en el modo de protección "Envoltorio antideflagrante"

³⁾ No en el modo de protección "FM + CSA" [IS + XP]"

⁴⁾ 92 mm (3.62 pulg.) distancia mínima para poder girar sin indicadort

Transmisores SITRANS P DS III, para presión absoluta de la serie presión diferencial, dimensiones en mm (pulgadas)

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión diferencial y caudal

Datos técnicos

SITRANS P DS III para presión diferencial y caudal

Entrada

Magnitud de medida

Presión diferencial y caudal

Alcance de medida (ajustable gradualmente) o rango nominal de medida, presión de servicio máx. admisible (conforme a la Directiva de equipos a presión 2014/68/UE).

HART	PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fiel- dbus	Presión de servicio máx. adm. MAWP (PS)
Alcance de medida	Rango nominal de medida	
1 ... 20 mbar 0,1 ... 2 kPa 0.4 ... 8 inH ₂ O	20 mbar 2 kPa 8 inH ₂ O	32 bar 3,2 MPa 464 psi
1 ... 60 mbar 0,1 ... 6 kPa 0.4 ... 24 inH ₂ O	60 mbar 6 kPa 24.1 inH ₂ O	160 bar 16 MPa 2320 psi
2,5 ... 250 mbar 0,2 ... 25 kPa 1 ... 100 inH ₂ O	250 mbar 25 kPa 100 inH ₂ O	
6 ... 600 mbar 0,6 ... 60 kPa 2.4 ... 240 inH ₂ O	600 mbar 60 kPa 240 inH ₂ O	
16 ... 1600 mbar 1,6 ... 160 kPa 6.4 ... 642 inH ₂ O	1600 mbar 160 kPa 642 inH ₂ O	
50 ... 5000 mbar 5 ... 500 kPa 20 ... 2000 inH ₂ O	5000 mbar 500 kPa 2000 inH ₂ O	
0,3 ... 30 bar 0,03 ... 3 MPa 4.35 ... 435 psi	30 bar 3 MPa 435 psi	
2,5 ... 250 mbar 0,2 ... 25 kPa 1 ... 100 inH ₂ O	250 mbar 25 kPa 100 inH ₂ O	420 bar 42 MPa 6091 psi
6 ... 600 mbar 0,6 ... 60 kPa 2.4 ... 240 inH ₂ O	600 mbar 60 kPa 240 inH ₂ O	(500 bar/50 MPa/7250 psi puede pedirse opcionalmente especificando la clave D56)
16 ... 1600 mbar 1,6 ... 160 kPa 6.4 ... 642 inH ₂ O	1600 mbar 160 kPa 642 inH ₂ O	
50 ... 5000 mbar 5 ... 500 kPa 20 ... 2000 inH ₂ O	5000 mbar 500 kPa 2000 inH ₂ O	
0,3 ... 30 bar 0,03 ... 3 MPa 4.35 ... 435 psi	30 bar 3 MPa 435 psi	

Límite inferior de medida

- Célula de medida con relleno de aceite de silicona

-100% del rango de medida máx. (-33% con célula de medida 30 bar/3 MPa/ 435 psi) o 30 mbar a/3 kPa a/0,44 psi a

- Célula de medida con líquido inerte

- para temperatura del fluido de media $-20\text{ °C} < \vartheta \leq +60\text{ °C}$
($-4\text{ °F} < \vartheta \leq +140\text{ °F}$)

-100% del rango de medida máx. (-33% con célula de medida 30 bar/3 MPa/ 435 psi) o 30 mbar a/3 kPa a/0,44 psi a

- para temperatura del fluido de media $60\text{ °C} < \vartheta \leq +100\text{ °C}$
(máx. 85 °C para célula de media 30 bar)
(140 °F < $\vartheta \leq +212\text{ °F}$ (máx. 185 °F para célula de media 435 psi))

$30\text{ mbar a} + 20\text{ mbar a} \cdot (\vartheta - 60\text{ °C})/\text{°C}$
 $3\text{ kPa a} + 2\text{ kPa a} \cdot (\vartheta - 60\text{ °C})/\text{°C}$
 $0.44\text{ psi a} + 0.29\text{ psi a} \cdot (\vartheta - 140\text{ °F})/\text{°F}$

Límite superior de medida

100% del alcance máximo (en medición de oxígeno máx. 100 bar/10 MPa/ 1450 psi y 60 °C (140 °F) de temperatura ambiente/temperatura del fluido medido)

Inicio de medida

Ajustable gradualmente entre los límites de medida

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión diferencial y caudal

1

SITRANS P DS III para presión diferencial y caudal		
Salida	HART	PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus
Señal de salida	4 ... 20 mA	Señal digital PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus
<ul style="list-style-type: none"> • Límite inferior (ajustable gradualmente) • Límite superior (ajustable gradualmente) 	3,55 mA, ajustado en fábrica a 3,84 mA	-
	23 mA, ajustado en fábrica a 20,5 mA u opcionalmente a 22,0 mA (especificando la clave D05)	-
Carga		
<ul style="list-style-type: none"> • Sin HART 	$R_B \leq (U_H - 10,5 \text{ V})/0,023 \text{ A}$ en Ω U_H : Alimentación auxiliar en V	-
<ul style="list-style-type: none"> • Con HART 	$R_B = 230 \dots 500 \Omega$ (SIMATIC PDM) o $R_B = 230 \dots 1100 \Omega$ (comunicador HART)	-
Norma de bus	-	IEC 61158-2
Protección contra inversión de polaridad	Protección contra cortocircuitos e inversión de polaridad. Todas las conexiones una contra otra con tensión de alimentación máx.	
Atenuación eléctrica (etapas de 0,1 s)	ajustada a 2 s (0 ... 100 s)	
Precisión de medida	según IEC 60770-1	
Condiciones de referencia	<ul style="list-style-type: none"> • Característica ascendente • Inicio de medida a 0 bar/kPa/psi • Membrana separadora de acero inox. • Relleno de aceite de silicona • Temperatura ambiente (25 °C ó 77 °F) 	
Relación de alcances de medida (extensión, turn-down)	$r = \text{alcance de medida máx.} / \text{alcance de medida ajustado o rango nominal de medida}$	
Desviación de medida en caso de ajuste de punto límite, incl. histéresis y repetibilidad		
<ul style="list-style-type: none"> • Característica lineal 		
- 20 mbar/2 kPa/0.29 psi	$r \leq 5$: $\leq 0,075 \%$ $5 < r \leq 10$: $\leq (0,0029 \cdot r + 0,071) \%$ $10 < r \leq 20$: $\leq (0,0045 \cdot r + 0,071) \%$	
- 60 mbar/6 kPa/0.87 psi	$r \leq 5$: $\leq 0,075 \%$ $5 < r \leq 60$: $\leq (0,005 \cdot r + 0,05) \%$	
- 250 mbar/25 kPa/3.63 psi 600 mbar/60 kPa/8.7 psi 1600 mbar/160 kPa/23.21 psi 5 bar/500 kPa/72.5 psi 30 bar/3 MPa/435 psi	$r \leq 5$: $\leq 0,065 \%$ $5 < r \leq 100$: $\leq (0,004 \cdot r + 0,045) \%$	
<ul style="list-style-type: none"> • Característica radicada (caudal > 50 %) 		
- 20 mbar/2 kPa/0.29 psi	$r \leq 5$: $\leq 0,075 \%$ $5 < r \leq 10$: $\leq (0,0029 \cdot r + 0,071) \%$ $10 < r \leq 20$: $\leq (0,0045 \cdot r + 0,071) \%$	
- 60 mbar/6 kPa/0.87 psi	$r \leq 5$: $\leq 0,075 \%$ $5 < r \leq 60$: $\leq (0,005 \cdot r + 0,05) \%$	
- 250 mbar/25 kPa/3.63 psi 600 mbar/60 kPa/8.7 psi 1600 mbar/160 kPa/23.21 psi 5 bar/500 kPa/72.5 psi 30 bar/3 MPa/435 psi	$r \leq 5$: $\leq 0,065 \%$ $5 < r \leq 100$: $\leq (0,004 \cdot r + 0,045) \%$	
<ul style="list-style-type: none"> • Característica radicada (caudal 25 ... 50 %) 		
- 20 mbar/2 kPa/0.29 psi	$r \leq 5$: $\leq 0,15 \%$ $5 < r \leq 10$: $\leq (0,0058 \cdot r + 0,142) \%$ $10 < r \leq 20$: $\leq (0,009 \cdot r + 0,142) \%$	
- 60 mbar/6 kPa/0.87 psi	$r \leq 5$: $\leq 0,015 \%$ $5 < r \leq 60$: $\leq (0,01 \cdot r + 0,1) \%$	
- 250 mbar/25 kPa/3.63 psi 600 mbar/60 kPa/8.7 psi 1600 mbar/160 kPa/23.21 psi 5 bar/500 kPa/72.5 psi 30 bar/3 MPa/435 psi	$r \leq 5$: $\leq 0,13 \%$ $5 < r \leq 100$: $\leq (0,008 \cdot r + 0,09) \%$	

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión diferencial y caudal

1

SITRANS P DS III para presión diferencial y caudal

Precisión de medida (continuación)

Influencia de la temperatura ambiente
(en porcentaje por cada 28 °C (50 °F))

- 20 mbar/2 kPa/0.29 psi $\leq (0,15 \cdot r + 0,1) \%$
- 60 mbar/6 kPa/0.87 psi $\leq (0,075 \cdot r + 0,1) \%$
- 250 mbar/25 kPa/3.63 psi $\leq (0,025 \cdot r + 0,125) \%$
- 600 mbar/60 kPa/8.7 psi
- 1600 mbar/160 kPa/23.21 psi
- 5 bar/500 kPa/72.5 psi
- 30 bar/3 MPa/435 psi

Influencia de la presión estática

- Sobre el inicio de medida
 - 20 mbar/2 kPa/0.29 psi $\leq (0,15 \cdot r) \%$ por cada 32 bar
(posibilidad de corrección del cero mediante compensación del error de posición)
 - 60 mbar/6 kPa/0.87 psi $\leq (0,1 \cdot r) \%$ por cada 70 bar
(posibilidad de corrección del cero mediante compensación del error de posición)
 - 250 mbar/25 kPa/3.63 psi
 - 600 mbar/60 kPa/8.7 psi
 - 1600 mbar/160 kPa/23.21 psi
 - 5 bar/500 kPa/72.5 psi $\leq (0,2 \cdot r) \%$ por cada 70 bar
(posibilidad de corrección del cero mediante compensación del error de posición)
 - 30 bar/3 MPa/435 psi
- Sobre el alcance de medida
 - 20 mbar/2 kPa/0.29 psi $\leq 0,2 \%$ por cada 32 bar
 - 60 mbar/6 kPa/0.87 psi $\leq 0,14 \%$ por cada 70 bar
 - 250 mbar/25 kPa/3.63 psi
 - 600 mbar/60 kPa/8.7 psi
 - 1600 mbar/160 kPa/23.21 psi
 - 5 bar/500 kPa/72.5 psi
 - 30 bar/3 MPa/435 psi

Estabilidad a largo plazo
cambio de temperatura $\pm 30 \text{ °C}$ ($\pm 54 \text{ °F}$)

- 20 mbar/2 kPa/0.29 psi $\leq (0,2 \cdot r) \%$ por año
- 60 mbar/6 kPa/0.87 psi $\leq (0,25 \cdot r) \%$ en 5 años
- 30 bar/3 MPa/435 psi
- 250 mbar/25 kPa/3.63 psi $\leq (0,125 \cdot r) \%$ en 5 años
- 600 mbar/60 kPa/8.7 psi
- 1600 mbar/160 kPa/23.21 psi
- 5 bar/500 kPa/72.5 psi

Influencia de la posición de montaje
(en la presión por cambio de ángulo)

Presión estática máx. 70 bar/7 MPa/1015 psi

$\leq 0,7 \text{ mbar}/0,07 \text{ kPa}/0,028 \text{ inH}_2\text{O}$ cada 10° de inclinación (posibilidad de corrección del cero mediante compensación del error de posición)

Influencia de la alimentación aux.
(en porcentaje por cambio de tensión)

0,005 % por cada 1 V

Resolución de la medida para PROFIBUS PA y FOUNDATION
Fieldbus

$3 \cdot 10^{-5}$ del rango nominal de medida

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión diferencial y caudal

1

SITRANS P DS III para presión diferencial y caudal**Condiciones de aplicación**

Grado de protección	IP66 (opcionalmente IP66/IP68)
• según IEC 60529	Type 4X
• según NEMA 250	
Temperatura del fluido	
• Célula de medida con relleno de aceite de silicona	-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F); -20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F) con célula de medida de 30 bar a
• Célula de medida con líquido de relleno inerte	-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)
• Célula de medida con líquido de relleno Neobee (conforme a FDA)	-10 ... +100 °C (+14 ... +212 °F)
• En combinación con protección contra explosiones de polvo	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
Condiciones ambientales	
• Temperatura ambiente (aceite de silicona y aceite inerte)	
- Transmisor	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) -20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F) con célula de medida de 30 bar
- Indicador digital	-30 ... +85 °C (-22 ... +185 °F)
• Temperatura ambiente (líquido de relleno Neobee)	
- Transmisor	-10 ... +85 °C (+14 ... +185 °F)
• Temperatura de almacenamiento	-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)
• Categoría climática	
- Condensación	Humedad relativa del aire 0 ... 100 % Condensación admisible, apropiada para utilización en los trópicos
• Compatibilidad electromagnética	
- Emisión de interferencias e inmunidad a interferencias	según IEC 61326 y NAMUR NE 21

Construcción mecánica

Peso (sin opciones)	Fundición de aluminio: ≈ 4,5 kg (≈ 9.9 lb) Fundición fina de acero: ≈ 7,1 kg (≈ 15.6 lb)
Material de la caja	Fundición inyectada de aluminio baja en cobre, GD-ALSi 12 o fundición fina de acero inoxidable, N° de mat. 1.4408
Material de las piezas en contacto con el fluido	
• Membrana separadora	Acero inoxidable, N° de mat. 1.4404/316L o Hastelloy C276, N° de mat. 2.4819, Monel, N° de mat. 2.4360, tántalo u oro
• Tapas de presión y tornillo de cierre	Acero inoxidable, N° de mat. 1.4408, Hastelloy C4, N° de mat. 2.4602, o Monel, N° de mat. 2.4360
• Junta tórica	FPM (Viton) u opcionalmente: PTFE, FEP, FEPM y NBR
Relleno de la célula de medida	Aceite de silicona o líquido de relleno inerte (en caso de medida de oxígeno, presión máxima 100 bar (1450 psi) a 60 °C (140 °F))
Conexión al proceso	Rosca interior 1/4-18 NPT y conexión por brida con rosca de fijación M10 según DIN 19213 ó 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518
Material de la escuadra de montaje	
• Acero	Chapa de acero, N° de mat. 1.0330, cromatizado amarillo
• Acero inoxidable 304	Chapa de acero inoxidable, n° de mat. 1.4301 (SS 304)
• Acero inoxidable 316L	Chapa de acero inoxidable, n° de mat. 1.4404 (SS 316L)

Alimentación auxiliar U_H

	HART	PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus
Tensión en los bornes del transmisor	10,5 ... 45 V DC, 10,5 ... 30 V DC en caso de modo con seguridad intrínseca	-
Alimentación auxiliar	-	Alimentación por bus
Tensión de alimentación separada	-	no necesaria
Tensión de bus		
• Zona no Ex	-	9 ... 32 V
• En modo con seguridad intrínseca	-	9 ... 24 V
Consumo de corriente		
• Corriente básica (máx.)	-	12,5 mA
• Corriente inicial ≤ corriente básica	-	Sí
• Corriente máx. en caso de fallo	-	15,5 mA
Desconexión electrónica por defecto (FDE) existe	-	Sí

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión diferencial y caudal

SITRANS P DS III para presión diferencial y caudal

Certificados y homologaciones

Clasificación según la Directiva de equipos a presión (DEP 2014/68/UE)

Protección contra explosiones

- Seguridad intrínseca "i"

- Identificación
- Temperatura ambiente adm.

- Conexión

- Capacidad/inductancia interna efectiva

- Envoltente antideflagrante "d"

- Identificación
- Temperatura ambiente adm.

- Conexión

- Protección contra expl. de polvo para la zona 20

- Identificación

- Temperatura ambiente adm.

- Temperatura superficial máxima

- Conexión

- Capacidad/inductancia interna efectiva

- Prot. contra expl. de polvo para la zona 21/22

- Identificación

- Conexión

- Modo de protección "n" (zona 2)

- Identificación

- Conexión (Ex nA)

- Conexión (Ex ic)

- Inductancia/capacidad interna efectiva

- Protección contra explosiones según FM

- Identificación (XP/DIP) o (IS); (NI)

- Protección contra explosiones según CSA

- Identificación (XP/DIP) o (IS)

HART

- PN 32/160 (MAWP 464/2320 psi) para gases del Grupo de fluidos 1 y líquidos del Grupo de fluidos 1; cumple los requisitos según artículo 4, apartado 3 (prácticas)
- PN 420 (MAWP 6092) para gases del Grupo de fluidos 1 y líquidos del Grupo de fluidos 1; cumple los requisitos básicos según artículo 4, apartado 1 (Anexo 1); clasificado en la categoría III, evaluación de conformidad Módulo H de la Inspección Técnica para la región del Norte de Alemania ("TÜV Nord").

PTB 13 ATEX 2007 X

Ex II 1/2 G Ex ia/ib IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) clase de temperatura T4;

-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) clase de temperatura T5;

-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) clase de temperatura T6

en circuitos con seguridad intrínseca certificados con los valores máximos:

$U_i = 30 \text{ V}$, $I_i = 100 \text{ mA}$,

$P_i = 750 \text{ mW}$; $R_i = 300 \Omega$

$L_i = 0,4 \text{ mH}$, $C_i = 6 \text{ nF}$

PTB 99 ATEX 1160

Ex II 1/2 G Ex d IIC T4/T6 Gb

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) clase de temperatura T4;

-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) clase de temperatura T6

en circuitos con los datos de servicio:

$U_H = 10,5 \dots 45 \text{ V DC}$

PTB 01 ATEX 2055

Ex II 1 D Ex ta IIIC T120°C Da

Ex II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T120°C Da/Db

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

120 °C (248 °F)

en circuitos con seguridad intrínseca certificados con los valores máximos:

$U_i = 30 \text{ V}$, $I_i = 100 \text{ mA}$,

$P_i = 750 \text{ mW}$, $R_i = 300 \Omega$

$L_i = 0,4 \text{ mH}$, $C_i = 6 \text{ nF}$

PTB 01 ATEX 2055

Ex II 2 D Ex tb IIIC T120°C Db

en circuitos con los datos de servicio:

$U_H = 10,5 \dots 45 \text{ V DC}$; $P_{\text{máx}} = 1,2 \text{ W}$

PTB 13 ATEX 2007 X

Ex II 2/3 G Ex nA IIC T4/T5/T6 Gb/Gc

Ex II 2/3 G Ex ic IIC T4/T5/T6 Gb/Gc

$U_m = 45 \text{ V}$

en circuitos con los datos de servicio:

$U_i = 45 \text{ V}$

$L_i = 0,4 \text{ mH}$, $C_i = 6 \text{ nF}$

Certificate of Compliance 3008490

CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; CL I, ZN 0/1 AEx ia IIC T4...T6; CL I, DIV 2, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III

Certificate of Compliance 1153651

CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; Ex ia IIC T4...T6; CL I, DIV 2, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III

PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus

Unidad alimentadora FISCO:

$U_o = 17,5 \text{ V}$, $I_o = 380 \text{ mA}$, $P_o = 5,32 \text{ W}$

Barrera lineal:

$U_o = 24 \text{ V}$, $I_o = 250 \text{ mA}$, $P_o = 1,2 \text{ W}$

$L_i = 7 \mu\text{H}$, $C_i = 1,1 \text{ nF}$

en circuitos con los datos de servicio:

$U_H = 9 \dots 32 \text{ V DC}$

Unidad alimentadora FISCO:

$U_o = 17,5 \text{ V}$, $I_o = 380 \text{ mA}$, $P_o = 5,32 \text{ W}$

Barrera lineal:

$U_o = 24 \text{ V}$, $I_o = 250 \text{ mA}$, $P_o = 1,2 \text{ W}$

$L_i = 7 \mu\text{H}$, $C_i = 1,1 \text{ nF}$

en circuitos con los datos de servicio:

$U_H = 9 \dots 32 \text{ V DC}$; $P_{\text{máx}} = 1 \text{ W}$

$U_m = 32 \text{ V}$

Unidad alimentadora FISCO ic:

$U_o = 17,5 \text{ V}$, $I_o = 570 \text{ mA}$

Barrera lineal:

$U_o = 32 \text{ V}$, $I_o = 132 \text{ mA}$, $P_o = 1 \text{ W}$

$L_i = 7 \mu\text{H}$, $C_i = 1,1 \text{ nF}$

Comunicación HART		Comunicación FOUNDATION Fieldbus	
HART	230 ... 1100 Ω	Bloques funcionales (Function Blocks)	3 bloques funcionales de entrada analógica, 1 bloque funcional PID
Protocolo	HART versión 5.x	• Entrada analógica (Analog Input)	
Software para ordenador	SIMATIC PDM	- Adaptación a variable del proceso personalizada	sí, característica lineal ascendente o descendente
Comunicación PROFIBUS PA		- Atenuación eléctrica ajustable	0 ... 100 s
Comunicación simultánea con maestro clase 2 (máx.)	4	- Función de simulación	salida/entrada (puede bloquearse con un puente dentro del aparato)
Ajuste de dirección posible a través de	herramienta de configuración o manejo local (ajuste estándar: dirección 126)	- Comportamiento en caso de fallo	parametrizable (último valor válido, valor sustitutorio, valor erróneo)
Uso cíclico de datos		- Vigilancia de límites	sí, en cada caso un límite inferior y superior de advertencia y un límite de alarma
• Byte de salida	5 (un valor de medida) o 10 (dos valores de medida)	- Característica radicada para medida de caudal	sí
• Byte de entrada	0, 1, ó 2 (modo de contador y función de rearme para dosificación)	• PID	Bloque funcional FOUNDATION Fieldbus estándar
Preprocesamiento interno		• Physical Block	1 Resource Block
Perfil de aparato	PROFIBUS PA Profile for Process Control Devices Version 3.0, Class B	Bloques de medición (Transducer Blocks)	1 bloque de medición de presión con calibración, 1 bloque de medición LCD
Bloques funcionales (Function Blocks)	2	• Bloque de medición de presión (Pressure Transducer Block)	
• Entrada analógica (Analog Input)		- Calibrable aplicando dos presiones	sí
- Adaptación a variable del proceso personalizada	sí, característica lineal ascendente o descendente	- Vigilancia de los límites del sensor	sí
- Atenuación eléctrica ajustable	0 ... 100 s	- Función de simulación: valor medido de presión, temperatura del sensor y de la electrónica	valor constante o por función de rampa parametrizable
- Función de simulación	Salida/Entrada		
- Comportamiento en caso de fallo	parametrizable (último valor válido, valor sustitutorio, valor erróneo)		
- Vigilancia de límites	sí, en cada caso un límite inferior y superior de advertencia y un límite de alarma		
• Contador (totalizador)	rearmable, preajustable, elección del sentido de contaje, función de simulación de la salida del contador		
- Comportamiento en caso de fallo	parametrizable (totalización con el último valor válido, totalización persistente, totalización con valor erróneo)		
- Vigilancia de límites	en cada caso un límite inferior y superior de advertencia y un límite de alarma		
• Physical Block	1		
Bloques de medición (Transducer Blocks)	2		
• Bloque de medición de presión (Pressure Transducer Block)			
- Calibrable aplicando dos presiones	sí		
- Vigilancia de los límites del sensor	sí		
- Indicación de una característica del depósito con	máx. 30 puntos de soporte		
- Característica radicada para medida de caudal	sí		
- Supresión de cantidades mínimas y punto de intervención de la radicación	parametrizable		
- Función de simulación para valor medido de presión y temperatura del sensor	valor constante o por función de rampa parametrizable		

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión diferencial y caudal

1

Datos para selección y pedidos

Referencia

Transmisores de presión para presión diferencial y caudal, SITRANS P DS III con HART PN 32/160 (MAWP 464/2320 psi)

7 MF 4 4 3 3 -

➤ Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.

Relleno de la célula de Limpieza de la célula medida

Aceite de silicona	normal	1
Líquido inerte ¹⁾	sin grasa según el nivel de limpieza 2	3

Aceite de relleno conforme a FDA ²⁾		
• aceite Neobee	normal	4

Alcance de medida

PN 32 (MAWP 464 psi)		
1 ... 20 mbar ³⁾	(0.4 ... 8 inH ₂ O)	B
PN 160 (MAWP 2320 psi)		
1 ... 60 mbar	(0.4 ... 24 inH ₂ O)	C
2.5 ... 250 mbar	(1 ... 100 inH ₂ O)	D
6 ... 600 mbar	(2.4 ... 240 inH ₂ O)	E
16 ... 1600 mbar	(6.4 ... 642 inH ₂ O)	F
50 ... 5000 mbar	(20.08 ... 2000 inH ₂ O)	G
0.3 ... 30 bar	(4.35 ... 435 psi)	H

Material de las piezas en contacto con el fluido

(tapas de presión de acero inoxidable)
Membrana separadora Componentes de la célula de medida

Acero inoxidable	Acero inoxidable	A
Hastelloy	Acero inoxidable	B
Hastelloy	Hastelloy	C
Tántalo ⁴⁾	Tántalo	E
Monel ⁴⁾	Monel	H
Oro ⁴⁾	Oro	L
Versión para sellos de membrana separadora ^{5) 6) 7) 8)}		Y

Conexión al proceso

Rosca interior 1/4-18 NPT con conexión por brida

- Purga de aire enfrente de la conexión al proceso
 - Rosca de fijación 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518
 - Rosca de fijación M10 según DIN 19213 (solo para repuesto)
- Purga de aire lateral en la tapa de presión³⁾
 - Rosca de fijación 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518
 - Rosca de fijación M10 según DIN 19213 (solo para repuesto)

Material de las piezas sin contacto con el fluido

Tornillos de tapas de presión	Carcasa electrónica	
Acero inoxidable	Fundición de aluminio	2
Acero inoxidable	Fundición fina de acero inoxidable ⁹⁾	3

Versión

- Versión estándar (rotulación de placa en alemán, ajuste de la unidad de presión: bar)
- Versión internacional (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: bar)
- Versión china (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: kPa)

Todas las versiones incl. DVD con instrucciones de servicio resumidas en diferentes idiomas europeos.

Datos para selección y pedidos

Referencia

Transmisores de presión para presión diferencial y caudal, SITRANS P DS III con HART PN 32/160 (MAWP 464/2320 psi)

7 MF 4 4 3 3 -

Protección contra explosiones

- sin
- con ATEX, modo de protección:
 - "Seguridad intrínseca (Ex ia)"
 - "Envolvente antideflagrante (Ex d)"¹⁰⁾
 - "Seguridad intrínseca y envolvente antideflagrante (Ex ia + Ex d)"¹¹⁾
 - "Ex nA/ic (Zona 2)"¹²⁾
 - "Seguridad intrínseca, envolvente antideflagrante y protección contra explosiones de polvo (Ex ia + Ex d + Zona 1D/2D)"¹¹⁾¹³⁾
- FM + CSA intrinsic safe (is)¹⁴⁾
- FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) + Zona 1D/2D¹¹⁾¹³⁾¹⁴⁾
- con FM + CSA, modo de protección:
 - "Intrinsic Safe y Explosion Proof (is + xp)"¹⁰⁾¹⁴⁾

Conexión eléctrica/entrada de cables

- Pasacables M20x1,5
- Pasacables 1/2-14 NPT
- Conector fijo Han 7D (caja de plástico) con conector opuesto¹⁵⁾¹⁶⁾
- Conector fijo M12 (acero inoxidable)¹⁷⁾¹⁸⁾

Indicador

- sin display
- sin display visible (display tapado, ajuste: mA)
- con display visible
- con display específico del cliente (ajuste según especificaciones, se requiere código "Y21" o "Y22")

Alimentadores: ver cap. 7 "Componentes adicionales"

El alcance del suministro del aparato incluye:

- Instrucciones abreviadas
- Tapon(es) de cierre o tornillo(s) tapón para la(s) tapa(s) de presión

- 1) Para aplicaciones con oxígeno debe añadirse la clave E10.
- 2) Disponible para rangos de medida de 250 mbar ... 5 bar.
- 3) No adecuado para montaje de sello separador. Posición de la válvula de purga arriba en la tapa de presión (ver esquema de dimensiones).
- 4) No en conexión con alcance máx. de medida 20 y 60 mbar (8 y 24 inH₂O)
- 5) Si desea pedir el certificado de prueba de calidad (calibración de fábrica) según IEC 60770-2 para transmisores con sellos de membrana separadora, recomendamos incluir el pedido del certificado solamente en el pedido de los sellos separadores. En él se certifica la precisión de medida del conjunto entero.
- 6) Si desea pedir el certificado de prueba y de recepción 3.1 en conjunto con transmisores con sellos de membrana separadora, deberá pedir el certificado por separado con los respectivos sellos separadores.
- 7) El sello separador debe especificarse con una referencia propia y añadirse a la referencia del transmisor, p. ej. 7MF443-...Y-... y 7MF4900-1-...-B
- 8) En caso de configuración con sello separador (Y), el líquido de relleno por defecto para la célula de muestra es aceite de silicona.
- 9) No en combinación con conexión eléctrica "conector fijo Han 7D".
- 10) Sin pasacables, con tapón ciego
- 11) Con pasacables adjunto Ex ia y tapón ciego
- 12) En caso de configuración con conector fijo Han y M12, solo es posible el modo de protección Ex ic.
- 13) Solo posible en combinación con IP66.
- 14) Protección contra explosiones según FM/CSA: apto para instalación según NEC 500/505.
- 15) Solo posible en combinación con una homologación Ex A, B o E.
- 16) Para contactos de conmutación solo se admite una sección de cable de 1 mm²
- 17) Solo posible en combinación con una homologación Ex A, B, E o F.
- 18) M12 se suministra sin conector aéreo.

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión diferencial y caudal

1

Datos para selección y pedidos	Clave				Datos para selección y pedidos	Clave			
Otras versiones	HART	PA	FF	Otras versiones	HART	PA	FF		
Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.				Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.					
Transmisor de presión con escuadra de montaje (1 escuadra, 2 tuercas, 2 arandelas en U o 1 abrazadera, 2 tuercas, 2 arandelas en U) de:				Ajuste del límite superior de saturación de la señal de salida en 22,0 mA	D05	✓			
• Acero	A01	✓	✓	Declaración del fabricante según NACE (MR 0103-2012 y MR 0175-2009)	D07	✓	✓		
• Acero inoxidable 304	A02	✓	✓	(solo en combinación con una membrana separadora de Hastelloy y acero inox.)					
• Acero inoxidable 316L	A03	✓	✓	Grado de protección IP66/IP68	D12	✓	✓		
				(solo para M20x1,5 y ½-14 NPT)					
Juntas anulares para tapas de presión (en lugar de FPM (Viton))				Tornillos de la tapa de presión de Monel (presión nominal máx. PN20)	D34	✓	✓		
• PTFE (Teflón)	A20	✓	✓						
• FEP (con núcleo de silicona, para alimen-)	A21	✓	✓	Con juego adjunto de bridas ovaladas	D37	✓	✓		
• FPM (Kalrez, compound 4079),	A22	✓	✓	(2 unidades), juntas de PTFE y tornillos de					
para temperaturas de fluido -15 ... 100 °C				acero inoxidable en la rosca de las tapas					
(5 ... 212 °F))				de presión					
• NBR (Buna N)	A23	✓	✓	Pasacables Capri 4F CrNi y abrazadera (848699 + 810634) adjuntados	D59	✓	✓		
Conector fijo¹⁾									
• Han 7D (metálico)	A30	✓		Aplicación en o junto a la zona 1D/2D⁵⁾	E01	✓	✓		
• Han 8D (en lugar de Han 7D)	A31	✓		(solo en combinación con el modo de pro-					
• acodado	A32	✓		tección con "Seguridad intrínseca					
• Han 8D (metálico)	A33	✓		(transmisores 7MF4...-...-B.. Ex ia) y IP66)					
Tornillos tapón (2 unidades)	A40	✓	✓	Protección de sobrellenado para líqui- dos inflamables y no inflamables	E08	✓			
¼-18 NPT, con válvula de purga de aire, en				(máx. PN 32 (MAWP 464 psi), aparato					
el material de las tapas de presión				básico con modo de protección "seguridad					
Conector aéreo para conector fijo M12 (acero (CuZn))	A50	✓	✓	intrínseca (Ex ia)", según WHG y VbF, no					
				combinado con relleno de la célula de					
				medida "líquido de relleno inerte")					
Rotulación de la placa de características (en lugar de alemán)				Aplicación con oxígeno	E10	✓	✓		
• inglés	B11	✓	✓	(para la medida de oxígeno y líquido inerte					
• francés	B12	✓	✓	máx. 100 bar (1450 psi) a 60°C (140 °F))					
• español	B13	✓	✓	Acreditado para Corea	E11	✓	✓		
• italiano	B14	✓	✓	Homologación CRN para Canadá	E22 ⁶⁾	✓	✓		
• cirílico (ruso)	B16	✓	✓	(Canadian Registration Number)					
Placa de características en inglés	B21	✓	✓	Doble junta	E24	✓	✓		
unidades de presión en inH ₂ O o psi				Protección contra explosiones "seguri- dad intrínseca" (Ex ia) según INMETRO	E25 ⁷⁾	✓	✓		
				(solo para transmisores 7MF4...-...-B..)					
Certificado de control de calidad (comprobación de características de 5 puntos) según IEC 60770-2²⁾	C11	✓	✓	Protección contra explosiones "Antide- flagrante" según INMETRO (Brasil)	E26 ⁷⁾	✓	✓		
				(solo para transmisores 7MF4...-...-D..)					
Certificado de prueba y de recepción³⁾ según EN 10204-3.1	C12	✓	✓	Protección contra expl. "seguridad intrín- seca" (Ex ia + Ex d) según INMETRO (Bra- sil)	E28 ⁷⁾	✓	✓		
				(solo para transmisores 7MF4...-...-P..)					
Certificado de fábrica según EN 10204-2.2	C14	✓	✓	Homologación para expl. IEC Ex (Ex ia)	E45 ⁷⁾	✓	✓		
				(solo para transmisores 7MF4...-...-B..)					
Certificado de recepción (EN 10204-3.1); Test PMI de las partes en contacto con el medio	C15	✓	✓	Homologación para expl. IEC Ex (Ex d)	E46 ⁷⁾	✓	✓		
				(solo para transmisores 7MF4...-...-D..)					
Seguridad funcional (SIL2) Aparatos apropiados para el uso según IEC 61508 e IEC 61511, incl. declaración de conformidad SIL	C20	✓		Protección contra explosiones "seguri- dad intrínseca" según NEPSI (China)	E55 ⁷⁾	✓	✓		
				(solo para transmisores 7MF4...-...-B..)					
Seguridad funcional (PROFIsafe) Certificado y protocolo PROFIsafe	C21 ⁴⁾		✓	Protección contra explosiones "envol- vente antideflagrante" según NEPSI	E56 ⁷⁾	✓	✓		
				(solo para transmisores 7MF4...-...-D..)					
Seguridad funcional (SIL2/3) Aparatos apropiados para el uso según IEC 61508 e IEC 61511, incl. declaración de conformidad SIL	C23	✓		Protección contra explosiones "Zona 2" según NEPSI (China)	E57 ⁷⁾	✓	✓		
				(solo para transmisores 7MF4...-...-E..)					
Ficha de aparato para Rusia con indica- ciones de la primera calibración	C99	✓	✓	Protección Ex "Ex ia", "Ex d" y "Zona 2" según NEPSI (China)	E58 ⁷⁾	✓	✓		
				(solo para transmisores 7MF4...-...-R..)					
				Protección contra explosiones "Seguri- dad intrínseca" y "Envolvente antidefla- grante" según Kosha (Corea)	E70 ⁷⁾	✓	✓		
				(solo para transmisores					
				7MF4...-...-[B, D].-Z + E11)					

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión diferencial y caudal

1

Datos para selección y pedidos	Clave	HART	PA	FF
Otras versiones				
Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.				
Protección Ex, Ex ia según EAC Ex (Rusia)	E80	✓	✓	✓
Protección Ex, Ex d según EAC Ex (Rusia)	E81	✓	✓	✓
Protección Ex, Ex nA/ic (Zone 2) según EAC Ex (Rusia)	E82	✓	✓	✓
Protección Ex, Ex ia + Ex d + Zone 1D/2D según EAC Ex (Rusia)	E83	✓	✓	✓
Pintura de doble capa de caja y tapa (PU sobre epoxi)	G10	✓	✓	✓
Permutación del lado de conexión al proceso	H01	✓	✓	✓
Purgado de aire lateral para la medición de gas	H02	✓	✓	✓
Tapas de presión de acero inox. para tuberías de presión diferencial verticales (no en combinación con K01, K02 y K04)⁸⁾	H03	✓	✓	✓
Protector de transitorios 6 kV (protección contra rayos)	J01	✓	✓	✓
Junta compartimentada de grafito para tapas de presión	J02	✓	✓	✓
Junta compartimentada de PTFE para tapas de presión	J03	✓	✓	✓
Juntas tóricas de EPDM para tapas de presión con homologación (WRC/WRAS)	J05	✓	✓	✓
Válvula de purga de aire o tapón ciego de tapa de presión soldado (orientado mirando a la derecha del indicador)⁹⁾	J08	✓	✓	✓
Válvula de purga de aire o tapón ciego de tapa de presión soldado (orientado mirando a la izquierda del indicador)⁹⁾	J09	✓	✓	✓
Tapa de presión				
• Hastelloy	K01	✓	✓	✓
• Monel	K02	✓	✓	✓
• Acero inox. con elemento PVDF máx. PN 10 (MAWP 145 psi), temperatura máx. del fluido 90 °C (194 °F) Con conexión al proceso interior ½-14 NPT, dispuesta lateralmente en el centro de la tapa de presión, no es posible la válvula de purga.	K04	✓	✓	✓
Homologaciones marinas				
• Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV-GL)	S10	✓	✓	✓
• Lloyds Register (LR)	S11	✓	✓	✓
• Bureau Veritas (BV)	S12	✓	✓	✓
• American Bureau of Shipping (ABS)	S14	✓	✓	✓
• Russian Maritime Register (RMR)	S16	✓	✓	✓
• Korean Register of Shipping (KR)	S17	✓	✓	✓

Montaje en fábrica de bloques manifold, ver accesorios.

✓ = disponible

1) Conector fijo Han IP65

2) Si desea pedir el certificado de prueba de calidad (calibración de fábrica) según IEC 60770-2 para transmisores con sellos de membrana separadora, recomendamos incluir el pedido del certificado solamente en el pedido de los sellos separadores. En él se certifica la precisión de medida del conjunto entero.

3) Si desea pedir el certificado de prueba y de recepción 3.1 en conjunto con transmisores con sellos de membrana separadora, deberá pedir el certificado en conjunto con el (los) respectivo(s) sello(s) separador(es).

4) Los transmisores PROFIsafe solo pueden ejecutarse con el software de configuración S7 F Systems V6.1 en combinación con S7-400H.

5) La opción no incluye protección contra explosión de gas; solo protección contra explosiones por polvo. Uso en zona 1D/2D.

6) No se puede pedir con sello separador.

7) Si se selecciona la opción Ex adicional, se prescinde del marcado ATEX en el aparato. Solo se marca la opción Ex elegida mediante la Z-Option.

8) No apto para montaje de sello separador.

9) El tapón ciego es la configuración estándar. Si se desea válvula de purga de aire en lugar del tapón, entonces hay que pedir la opción A40.

Datos para selección y pedidos	Clave	HART	PA	FF
Otras informaciones				
Añada a la referencia la extensión "-Z", agregue la clave e indique la especificación en texto.				
Rango de medida a ajustar				
especificar en texto:				
• en caso de característica lineal (máx. 5 caracteres): Y01: ... a ... mbar, bar, kPa, MPa, psi	Y01	✓	✓ ¹⁾	
• en caso de característica radicada (máx. 5 caracteres): Y02: ... a ... mbar, bar, kPa, MPa, psi	Y02	✓		
Placa TAG de acero inoxidable y entrada en variable de aparato (identificación del punto de medida)	Y15	✓	✓	✓
máx. 16 caracteres, especificar en texto: Y15:				
Comentario (entrada en variable de aparato)	Y16	✓	✓	✓
máx. 27 caracteres, especificar en texto: Y16:				
Entrada de la dirección HART (TAG)	Y17	✓		
máx. 8 caracteres, especificar en texto: Y17:				
Ajuste del display en unidades de presión	Y21	✓	✓	✓
especificar en texto (ajuste estándar: bar): Y21: mbar, bar, kPa, MPa, psi, ... Nota: Están disponibles las siguientes unidades de presión: bar, mbar, mm H ₂ O ¹⁾ , inH ₂ O ¹⁾ , ftH ₂ O ¹⁾ , mHG, inHG, psi, Pa, kPa, MPa, g/cm ² , kg/cm ² , Torr, ATM o % , *) temperatura de referencia 20 °C				
Ajuste del display de presión en otras unidades²⁾	Y22³⁾ + Y01 o Y02	✓		
especificar en texto: Y22: a l/min, m ³ /h, m, USgpm, ... (es imprescindible indicar el rango de medida en unidades de presión "Y01" o "Y02", máx. 5 caracteres por unidad)				
Dirección de bus preajustada	Y25		✓	✓
posible entre 1 y 126 especificar en texto: Y25:				
Ajuste de atenuación en segundos (0 ... 100 s)	Y30	✓	✓	✓

Montaje en fábrica de bloques manifold, ver accesorios.

De fábrica sólo son posibles los preajustes Y01, Y15, Y16, Y17, Y21, Y22, Y25 y D05.

✓ = disponible

1) Las precisiones de medida para los transmisores PROFIBUS PA con la opción Y01 se calculan de forma análoga a los aparatos HART.

2) Valores predefinidos modificables únicamente vía SIMATIC PDM.

3) No en combinación con protección de sobrellenado para líquidos inflamables y no inflamables (clave "E08")

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión diferencial y caudal

1

Datos para selección y pedidos		Referencia
Transmisores de presión para presión diferencial y caudal, SITRANS P DS III con HART PN 420 (MAWP 6092 psi)		7MF4533-
<p>➤ Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.</p>		
Relleno de la célula de Limpieza de la célula medida		
Aceite de silicona	normal	1
Líquido inerte ¹⁾	sin grasa según el nivel de limpieza 2	3
Alcance de medida (min. ... máx.)		
2,5 ... 250 mbar	(1 ... 100 inH ₂ O)	D
6 ... 600 mbar	(2.4 ... 240 inH ₂ O)	E
16 ... 1600 mbar	(6.4 ... 642 inH ₂ O)	F
50 ... 5000 mbar	(20 ... 2000 inH ₂ O)	G
0,3 ... 30 bar	(4.35 ... 435 psi)	H
Material de las piezas en contacto con el fluido (tapas de presión de acero inoxidable)		
Membrana separadora	Componentes de la célula de medida	
Acero inoxidable	Acero inoxidable	A
Hastelloy	Acero inoxidable	B
Oro ²⁾	Oro	L
Versión para sellos de membrana separadora ^{3) 4) 5) 6)}		Y
Conexión al proceso		
Rosca interior 1/4-18 NPT con conexión por brida		
• Purga de aire enfrente de la conexión al proceso		
- Rosca de fijación 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518		3
- Rosca de fijación M12 según DIN 19213 (solo para repuesto)		1
• Purgado de aire lateral en las tapas de presión, posición de la válvula de purga arriba en las tapas de presión (ver esquema de dimensiones)		
- Rosca de fijación 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518		7
- Rosca de fijación M12 según DIN 19213 (solo para repuesto)		5
Material de las piezas sin contacto con el fluido		
Tornillos de tapas de presión	Carcasa electrónica	
Acero inoxidable	Fundición de aluminio	2
Acero inoxidable	Fundición fina de acero inoxidable ⁷⁾	3
Versión		
• Versión estándar (rotulación de placa en alemán, ajuste de la unidad de presión: bar)		1
• Versión internacional (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: bar)		2
• Versión china (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: kPa)		3
Todas las versiones incl. DVD con instrucciones de servicio resumidas en diferentes idiomas europeos.		

Datos para selección y pedidos		Referencia
Transmisores de presión para presión diferencial y caudal, SITRANS P DS III con HART PN 420 (MAWP 6092 psi)		7MF4533-
Protección contra explosiones		
• sin		A
• con ATEX, modo de protección:		B
- "Seguridad intrínseca (Ex ia)"		D
- "Envolvente antideflagrante (Ex d)" ⁸⁾		P
- "Seguridad intrínseca y envolvente antideflagrante (Ex ia + Ex d)" ⁹⁾		E
- "Ex nA/ic (Zona 2)" ¹⁰⁾		R
- "Seguridad intrínseca, envolvente antideflagrante y protección contra explosiones de polvo (Ex ia + Ex d + Zona 1D/2D)" ⁹⁾¹¹⁾		F
• FM + CSA intrinsic safe (is) ¹²⁾		S
• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) + Zona 1D/2D ⁹⁾¹¹⁾¹²⁾		
• con FM + CSA, modo de protección:		NC
- "Intrinsic Safe y Explosion Proof (is + xp)" ⁸⁾¹²⁾ , máx. PN 360		
Conexión eléctrica/entrada de cables		
• Pasacables M20x1,5		B
• Pasacables 1/2-14 NPT		C
• Conector fijo Han 7D (caja de plástico) con conector opuesto ¹³⁾¹⁴⁾		D
• Conector fijo M12 (acero inoxidable) ¹⁵⁾¹⁶⁾		F
Indicador		
• sin display		0
• sin display visible (display tapado, ajuste: mA)		1
• con display visible (ajuste: mA)		6
• con display específico del cliente (ajuste según especificaciones, se requiere código "Y21" o "Y22")		7
Alimentadores: ver cap. 7 "Componentes adicionales"		
El suministro incluye: Transmisor de presión según el pedido (las instrucciones tienen su propia referencia de pedido)		
1) Para aplicaciones con oxígeno debe añadirse la clave E10.		
2) No en combinación con el alcance de medida máx. de 600 mbar (240 inH ₂ O)		
3) Si desea pedir el certificado de prueba de calidad (calibración de fábrica) según IEC 60770-2 para transmisores con sellos de membrana separadora, recomendamos incluir el pedido del certificado solamente en el pedido de los sellos separadores. En él se certifica la precisión de medida del conjunto entero.		
4) Si desea pedir el certificado de prueba y de recepción 3.1 en conjunto con transmisores con sellos de membrana separadora, deberá pedir el certificado por separado con los respectivos sellos separadores.		
5) El sello separador debe especificarse con una referencia propia y añadirse a la referencia del transmisor, p. ej. 7MF453-...Y-... y 7MF4900-1...-B		
6) En caso de configuración con sello separador (Y), el líquido de relleno por defecto para la célula de muestra es aceite de silicona.		
7) No en combinación con conexión eléctrica "conector fijo Han 7D".		
8) Sin pasacables, con tapón ciego		
9) Con pasacables adjunto Ex ia y tapón ciego		
10) En caso de configuración con conector fijo Han y M12, solo es posible el modo de protección Ex ic.		
11) Solo posible en combinación con IP66.		
12) Protección contra explosiones según FM/CSA: apto para instalación según NEC 500/505.		
13) Solo posible en combinación con una homologación Ex A, B o E.		
14) Para contactos de conmutación solo se admite una sección de cable de 1 mm ²		
15) Solo posible en combinación con una homologación Ex A, B, E o F.		
16) M12 se suministra sin conector aéreo.		

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión diferencial y caudal

1

Datos para selección y pedidos	Referencia	Datos para selección y pedidos	Referencia
Transmisores de presión para presión diferencial y caudal, PN 420 (MAWP 6092 psi)		Transmisores de presión para presión diferencial y caudal, PN 420 (MAWP 6092 psi)	
SITRANS P DS III con PROFIBUS PA (PA)	7 MF 4 5 3 4 -	SITRANS P DS III con PROFIBUS PA (PA)	7 MF 4 5 3 4 -
SITRANS P DS III con FOUNDATION Fieldbus (FF)	7 MF 4 5 3 5 -	SITRANS P DS III con FOUNDATION Fieldbus (FF)	7 MF 4 5 3 5 -
↗ Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.			
Relleno de la célula de medida		Protección contra explosiones	
Aceite de silicona normal	1	• sin	A
ILíquido inerte ¹⁾ sin grasa según el nivel de limpieza 2	3	• con ATEX, modo de protección:	
		- "Seguridad intrínseca (Ex ia)"	B
		- "Envolvente antideflagrante (Ex d)" ⁷⁾	D
		- "Seguridad intrínseca y envolvente antideflagrante (Ex ia + Ex d)" ⁸⁾	P
		- "Ex nA/ic (Zona 2)" ⁹⁾	E
		- "Seguridad intrínseca, envolvente antideflagrante y protección contra explosiones de polvo (Ex ia + Ex d + Zona 1D/2D)" ⁸⁾¹⁰⁾ (no para DS III con FOUNDATION Fieldbus)	R
Rango nominal de medida		• FM + CSA intrinsic safe (is) ¹¹⁾	F
250 mbar (100 inH ₂ O)	D	• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) + Zona 1D/2D ⁸⁾¹⁰⁾¹¹⁾	S
600 mbar (240 inH ₂ O)	E	• con FM + CSA, modo de protección:	
1600 mbar (642 inH ₂ O)	F	- "Intrinsic Safe y Explosion Proof (is + xp)" ⁷⁾¹¹⁾ , máx. PN 360	NC
5 bar (2000 inH ₂ O)	G		
30 bar (4.35 ... 435 psi)	H	Conexión eléctrica/entrada de cables	
Material de las piezas en contacto con el fluido		• Pasacables M20x1,5	B
(tapas de presión de acero inoxidable)		• Pasacables ½-14 NPT	C
Membrana separadora Componentes de la célula de medida		• Conector fijo M12 (acero inoxidable) ^{12) 13)}	F
Acero inoxidable Acero inoxidable	A	Indicador	
Hastelloy Acero inoxidable	B	• sin (display tapado)	0
Oro ²⁾ Oro	L	• sin display visible (display tapado, ajuste: bar)	1
Versión para sellos de membrana separadora ^{3) 4) 5) 6)}	Y	• con display visible (ajuste: bar)	6
		• con display específico del cliente (ajuste según especificaciones, se requiere código "Y21")	7
Conexión al proceso		El alcance del suministro del aparato incluye:	
Rosca interior ¼-18 NPT con conexión por brida		• Instrucciones abreviadas	
• Purga de aire enfrente de la conexión al proceso		• tapon(es) de cierre o tornillo(s) tapón para la(s) tapa(s) de presión	
- Rosca de fijación 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518	3		
- Rosca de fijación M12 según DIN 19213 (solo para repuesto)	1		
• Purgado de aire lateral en las tapas de presión, posición de la válvula de purga arriba en las tapas de presión (ver esquema de dimensiones).			
- Rosca de fijación 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518	7		
- Rosca de fijación M12 según DIN 19213 (solo para repuesto)	5		
Material de las piezas sin contacto con el fluido			
Tornillos de tapas de presión Carcasa electrónica			
Acero inoxidable Fundición de aluminio	2		
Acero inoxidable Fundición fina de acero inoxidable	3		
Versión			
• Versión estándar (rotulación de placa en alemán, ajuste de la unidad de presión: bar)	1		
• Versión internacional (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: bar)	2		
• Versión china (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: kPa)	3		
Todas las versiones incl. DVD con instrucciones de servicio resumidas en diferentes idiomas europeos.			

- Para aplicaciones con oxígeno debe añadirse la clave E10.
- No en combinación con el alcance de medida máx. de 600 mbar (240 inH₂O)
- Si desea pedir el certificado de prueba de calidad (calibración de fábrica) según IEC 60770-2 para transmisores con sellos de membrana separadora, recomendamos incluir el pedido del certificado solamente en el pedido de los sellos separadores. En él se certifica la precisión de medida del conjunto entero.
- Si desea pedir el certificado de prueba y de recepción 3.1 en conjunto con transmisores con sellos de membrana separadora, deberá pedir el certificado por separado con los respectivos sellos separadores.
- El sello separador debe especificarse con una referencia propia y añadirse a la referencia del transmisor, p. ej. 7MF453-...Y...-... y 7MF4900-1...-B
- En caso de configuración con sello separador (Y), el líquido de relleno por defecto para la célula de muestra es aceite de silicona.
- Sin pasacables, con tapón ciego.
- Con pasacables adjunto Ex ia y tapón ciego.
- En caso de configuración con conector fijo Han y M12, solo es posible el modo de protección Ex ic.
- Solo posible en combinación con IP66.
- Protección contra explosiones según FM/CSA: apto para instalación según NEC 500/505.
- Solo posible en combinación con una homologación Ex A, B, E o F.
- M12 se suministra sin conector aéreo.

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión diferencial y caudal

1

Datos para selección y pedidos	Clave			Datos para selección y pedidos	Clave		
Otras versiones	HART	PA	FF	Otras versiones	HART	PA	FF
Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.				Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.			
Transmisor de presión con escuadra de montaje (1 escuadra, 2 tuercas, 2 arandelas en U o 1 abrazadera, 2 tuercas, 2 arandelas en U) de:				Ajuste del límite superior de saturación de la señal de salida en 22,0 mA	D05	✓	
• acero	A01	✓	✓	Declaración del fabricante según NACE (MR 0103-2012 y MR 0175-2009)	D07	✓	✓
• Acero inoxidable 304	A02	✓	✓	(solo en combinación con una membrana separadora de Hastelloy y acero inox.)			
• Acero inoxidable 316L	A03	✓	✓	Grado de protección IP66/IP68	D12	✓	✓
				(solo para M20x1,5 y ½-14 NPT)			
Juntas anulares para tapas de presión				Presión nominal PN 500 (MAWP 7250 psi)	D56	✓	
(en lugar de FPM (Viton))				(Solo para células de medida 600 mbar ... 30 bar (240 inH ₂ O ... 435 psi), opciones SIL y Ex no es posible) ³⁾			
• PTFE (Teflón)	A20	✓	✓	Pasacables Capri 4F CrNi y abrazadera (848699 + 810634) adjuntados	D59	✓	✓
• FEP (con núcleo de silicona, para alimentos)	A21	✓	✓				
• FFPM (Kalrez, compound 4079), para temperaturas de fluido -15 ... 100 °C (5 ... 212 °F)	A22	✓	✓	Aplicación en o junto a la zona 1D/2D⁴⁾	E01	✓	✓
• NBR (Buna N)	A23	✓	✓	(solo en combinación con el modo de protección con "Seguridad intrínseca (transmisores 7MF4...-...-B.. Ex ia)" e IP66)			
Conector fijo¹⁾				Acreditado para Corea	E11	✓	✓
• Han 7D (metálico)	A30	✓		Homologación CRN para Canadá	E22 ⁵⁾	✓	✓
• Han 8D (en lugar de Han 7D)	A31	✓		(Canadian Registration Number)			
• acodado	A32	✓		Doble junta	E24	✓	✓
• Han 8D (metálico)	A33	✓		Protección contra explosiones "seguridad intrínseca" (Ex ia) según INMETRO (Brasil)	E25 ⁶⁾	✓	✓
Tornillos tapón (2 unidades)	A40	✓	✓	(solo para transmisores 7MF4...-...-B..)			
¼-18 NPT, con válvula de purga de aire, en el material de las tapas de presión				Protección contra explosiones "Antideflagrante" según INMETRO (Brasil)	E26 ⁶⁾	✓	✓
Conector aéreo para conector fijo M12 (acero (CuZn))	A50	✓	✓	(solo para transmisores 7MF4...-...-D..)			
				Protección contra explosiones "seguridad intrínseca" (Ex ia + Ex d) según INMETRO (Brasil)	E28 ⁶⁾	✓	✓
Rotulación de la placa de características				(solo para transmisores 7MF4...-...-P..)			
(en lugar de alemán)				Homologación para explosiones IEC Ex (Ex ia)	E45 ⁶⁾	✓	✓
• inglés	B11	✓	✓	(solo para transmisores 7MF4...-...-B..)			
• francés	B12	✓	✓	Homologación para explosiones IEC Ex (Ex d)	E46 ⁶⁾	✓	✓
• español	B13	✓	✓	(solo para transmisores 7MF4...-...-D..)			
• italiano	B14	✓	✓	Protección contra explosiones "seguridad intrínseca" según NEPSI (China)	E55 ⁶⁾	✓	✓
• cirílico (ruso)	B16	✓	✓	(solo para transmisores 7MF4...-...-B..)			
Placa de características en inglés	B21	✓	✓	Protección contra explosiones "envolvente antideflagrante" según NEPSI (China)	E56 ⁶⁾	✓	✓
unidades de presión en inH ₂ O o psi				(solo para transmisores 7MF4...-...-D..)			
Certificado de control de calidad (comprobación de características de 5 puntos) según IEC 60770-2	C11	✓	✓	Protección contra explosiones "Zona 2" según NEPSI (China)	E57 ⁶⁾	✓	✓
Certificado de prueba y de recepción	C12	✓	✓	(solo para transmisores 7MF4...-...-E..)			
según EN 10204-3.1				Protección Ex "Ex ia", "Ex d" y "Zona 2" según NEPSI (China)	E58 ⁶⁾	✓	✓
Certificado de fábrica	C14	✓	✓	(solo para transmisores 7MF4...-...-R..)			
según EN 10204-2.2				Protección contra explosiones "Seguridad intrínseca" y "Envolvente antideflagrante" según Kosha (Corea)	E70 ⁶⁾	✓	✓
Certificado de recepción (EN 10204-3.1)	C15	✓	✓	(solo para transmisores 7MF4...-...-[B, D]...-Z + E11)			
Test PMI de las partes en contacto con el				Protección Ex, Ex ia según EAC Ex (Rusia)	E80	✓	✓
Seguridad funcional (SIL2)	C20	✓		Protección Ex, Ex d según EAC Ex (Rusia)	E81	✓	✓
Aparatos apropiados para el uso según IEC 61508 e IEC 61511, incl. declaración de conformidad SIL				Protección Ex, Ex nA/ic (Zone 2) según EAC Ex (Rusia)	E82	✓	✓
Seguridad funcional (PROFIsafe)	C21 ²⁾	✓		Protección Ex, Ex ia + Ex d + Zone 1D/2D según EAC Ex (Rusia)	E83	✓	✓
Certificado y protocolo PROFIsafe							
Seguridad funcional (SIL2/3)	C23	✓					
Aparatos apropiados para el uso según IEC 61508 e IEC 61511, incl. declaración de conformidad SIL							
Ficha de aparato para Rusia con indicaciones de la primera calibración	C99	✓	✓				

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para presión diferencial y caudal

1

Datos para selección y pedidos	Clave		
Otras versiones	HART	PA	FF
Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.			
Pintura de doble capa de caja y tapa (PU sobre epoxi)	G10	✓	✓
Permutación del lado de conexión al proceso	H01	✓	✓
Tapas de presión de acero inox. para tuberías de presión diferencial verticales	H03	✓	✓
Protector de transitorios 6 kV (protección contra rayos)	J01	✓	✓
Junta compartimentada de grafito para tapas de presión	J02	✓	✓
Juntas tóricas de EPDM para tapas de presión con homologación (WRC/WRAS)	J05	✓	✓
Válvula de purga de aire o tapón ciego de tapa de presión soldado (orientado mirando a la derecha del indicador)⁷⁾	J08	✓	✓
Válvula de purga de aire o tapón ciego de tapa de presión soldado (orientado mirando a la izquierda del indicador)⁷⁾	J09	✓	✓
Homologaciones marinas			
• Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV-GL)	S10	✓	✓
• Lloyds Register (LR)	S11	✓	✓
• Bureau Veritas (BV)	S12	✓	✓
• American Bureau of Shipping (ABS)	S14	✓	✓
• Russian Maritime Register (RMR)	S16	✓	✓
• Korean Register of Shipping (KR)	S17	✓	✓

1) Conector fijo Han IP65

2) Los transmisores PROFIsafe solo pueden ejecutarse con el software de configuración S7 F Systems V6.1 en combinación con S7-400H.

3) Probado según IEC 61010. Solo para fluidos del Grupo 2 según la Directiva de equipos a presión. No apto para aplicaciones con fluidos peligrosos.

4) La opción no incluye protección contra explosión de gas; solo protección contra explosiones por polvo. Uso en zona 1D/2D.

5) No se puede pedir con sello separador.

6) Si se selecciona la opción Ex adicional, se prescinde del marcado ATEX en el aparato. Solo se marca la opción Ex elegida mediante la Z-Option.

7) El tapón ciego es la configuración estándar. Si se desea válvula de purga de aire en lugar del tapón, entonces hay que pedir la opción A40.

Datos para selección y pedidos	Clave		
Otras informaciones	HART	PA	FF
Añada a la referencia la extensión "-Z", agregue la clave e indique la especificación en texto.			
Rango de medida a ajustar especificar en texto:			
• en caso de característica lineal (máx. 5 caracteres): Y01: ... a ... mbar, bar, kPa, MPa, psi	Y01	✓	✓ ¹⁾
• en caso de característica radicada (máx. 5 caracteres): Y02: ... a ... mbar, bar, kPa, MPa, psi	Y02	✓	
Placa TAG de acero inoxidable y entrada en variable de aparato (Identificación del punto de medida) máx. 16 caracteres, especificar en texto: Y15:	Y15	✓	✓
Comentario (entrada en variable de aparato) máx. 27 caracteres, especificar en texto: Y16:	Y16	✓	✓
Entrada de la dirección HART (TAG) máx. 8 caracteres, especificar en texto: Y17:	Y17	✓	
Ajuste del display en unidades de presión especificar en texto (ajuste estándar: bar): Y21: mbar, bar, kPa, MPa, psi, ... Nota: Están disponibles las siguientes unidades de presión: bar, mbar, mm H ₂ O [*] , inH ₂ O [*] , ftH ₂ O [*] , mmHG, inHG, psi, Pa, kPa, MPa, g/cm ² , kg/cm ² , Torr, ATM o % *) temperatura de referencia 20 °C	Y21	✓	✓
Ajuste del display en otras unidades²⁾ especificar en texto: Y22: a l/min, m ³ /h, m, USgpm, ... (es imprescindible indicar el rango de medida en unidades de presión "Y01" o "Y02", máx. 5 caracteres por unidad)	Y22 + Y01 o Y02	✓	
Dirección de bus preajustada posible entre 1 y 126 especificar en texto: Y25:	Y25		✓
Ajuste de atenuación en segundos	Y30	✓	✓

Montaje en fábrica de bloques manifold, ver accesorios.

De fábrica sólo son posibles los preajustes Y01, Y15, Y16, Y17, Y21, Y22, Y25 y D05.

✓ = disponible

1) Las precisiones de medida para los transmisores PROFIBUS PA con la opción Y01 se calculan de forma análoga a los aparatos HART.


2) Valores predefinidos modificables únicamente vía SIMATIC PDM.

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)
SITRANS P DS III

para presión diferencial y caudal

Croquis acotados

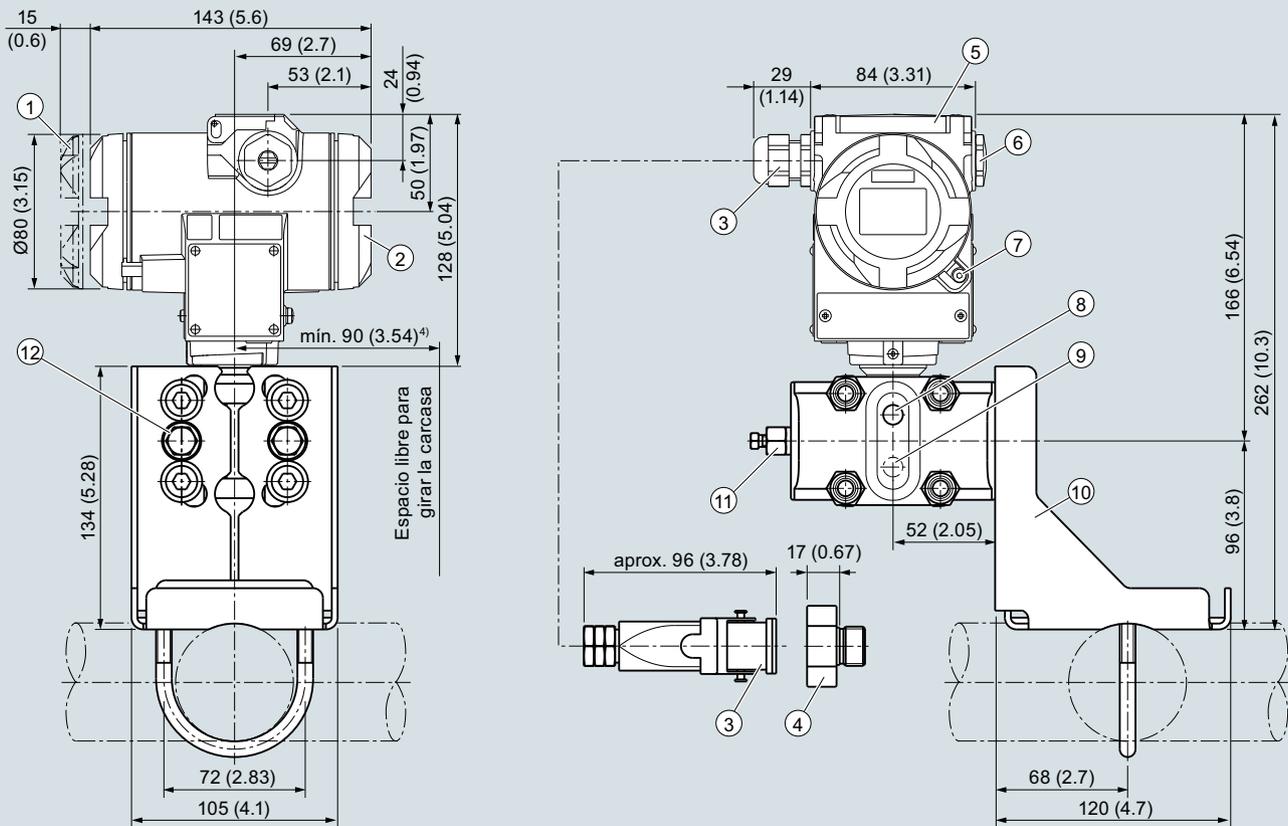

① Lado electrónica, indicador digital
(mayor longitud en caso de tapa con visor)¹⁾

② Lado de conexión¹⁾

③ Conexión eléctrica:
Pasacables M20 x 1,5 o Pasacables ½-14 NPT o
Conector fijo Han 7D/8D²⁾ 3)

④ Harting Adapter

⑤ Tapa de protección de las teclas

⑥ Tapón ciego

⑦ Escuadra de bloqueo de tapa atornillada (sólo para el modo de
protección "Envoltorio antideflagrante", no mostrada en el dibujo)

⑧ Ventilación lateral para medida de líquidos (estándar)

⑨ Ventilación lateral para medida de gases (aditivo H02)

⑩ Escuadra de montaje (opción)

⑪ Tapón de cierre, con válvula (opción)

⑫ Conexión al proceso: ¼-18 NPT (IEC 61518)


¹⁾ Considerar aprox. 20 mm (0.79 pulg.) de longitud de rosca

²⁾ No en el modo de protección "Envoltorio antideflagrante"

³⁾ No en el modo de protección "FM + CSA" [IS + XP]"

⁴⁾ 92 mm (3.62 pulg.) distancia mínima para poder girar sin indicadort

Transmisores SITRANS P DS III para presión diferencial y caudal, dimensiones en mm (pulgadas)

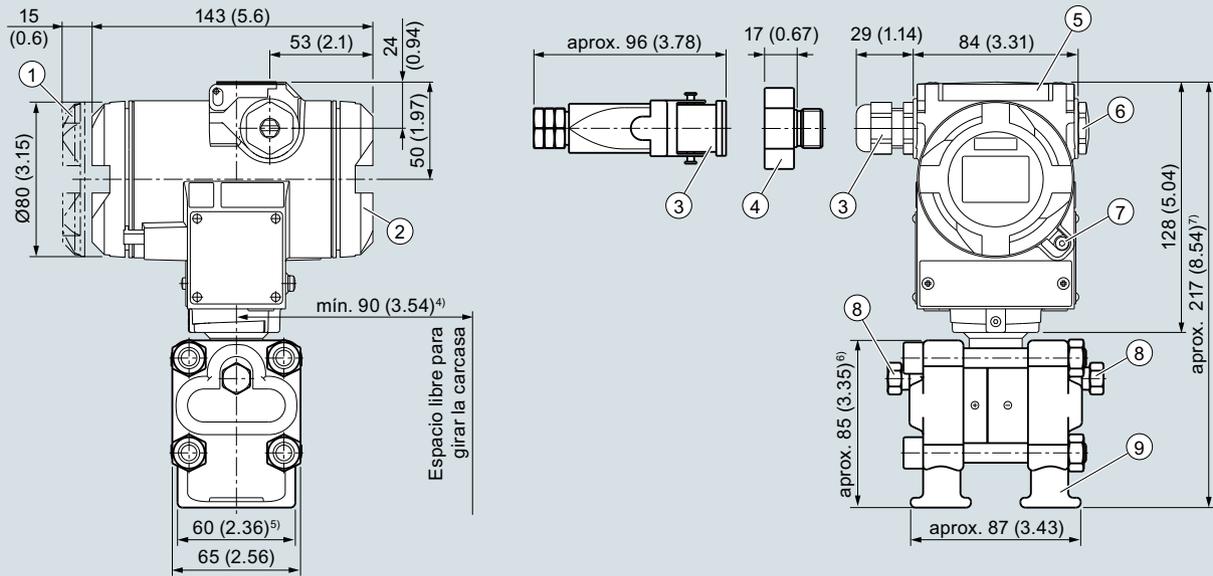

① Lado electrónica, indicador digital (mayor longitud en caso de tapa con visor)¹⁾

② Lado de conexión¹⁾

③ Conexión eléctrica:
Pasacables M20 x 1,5 o Pasacables ½-14 NPT o Conector fijo Han 7D/8D^{2) 3)}

④ Harting Adapter

⑤ Tapa de protección de las teclas

⑥ Tapón ciego

⑦ Escuadra de bloqueo de tapa atornillada (sólo para el modo de protección)

⑧ Tapón de cierre, con válvula (opción)

⑨ Conexión al proceso: ¼-18 NPT (IEC 61518)

¹⁾ Considerar aprox. 20 mm (0.79 pulg.) de longitud de rosca

²⁾ No en el modo de protección "Envolvente antideflagrante"

³⁾ No en el modo de protección "FM + CSA" [IS + XP]"

⁴⁾ 92 mm (3.6 pulg.) distancia mínima para poder girar sin indicador

⁵⁾ 74 mm (2.9 pulg.) para PN ≥ 420 (MAWP ≥ 6092 psi)

⁶⁾ 91 mm (3.6 pulg.) para PN ≥ 420 (MAWP ≥ 6092 psi)

⁷⁾ 219 mm (8.62 pulg.) para PN ≥ 420 (MAWP ≥ 6092 psi)

Transmisores de presión SITRANS P DS III para presión diferencial y caudal, con tapas para tuberías de presión diferencial verticales, opción "H03", dimensiones en mm (pulgadas)



Transmisores de presión SITRANS P, serie DS III para presión diferencial y caudal, con tapas para tuberías de presión diferencial verticales

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para nivel

Datos técnicos

SITRANS P DS III para nivel

Entrada																									
Magnitud de medida	nivel																								
Alcance de medida (ajustable gradualmente) o rango nominal de medida, presión de servicio máx. admisible (conforme a la Directiva de equipos a presión 2014/68/UE) y presión de prueba máx. admisible (conforme a DIN 16086).	<table border="1"> <thead> <tr> <th>HART</th> <th>PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alcance de medida</td> <td>Rango nominal de medida</td> <td>Presión de servicio máx. adm. MAWP (PS) ver brida de montaje</td> </tr> <tr> <td>25 ... 250 mbar 2,5 ... 25 kPa 10 ... 100 inH₂O</td> <td>250 mbar 25 kPa 100 inH₂O</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25 ... 600 mbar 2,5 ... 60 kPa 10 ... 240 inH₂O</td> <td>600 mbar 60 kPa 240 inH₂O</td> <td></td> </tr> <tr> <td>53 ... 1600 mbar 5,3 ... 160 kPa 21 ... 642 inH₂O</td> <td>1600 mbar 160 kPa 642 inH₂O</td> <td></td> </tr> <tr> <td>160 ... 5000 mbar 16 ... 500 kPa 2.32 ... 72.5 psi</td> <td>5000 mbar 500 kPa 72.5 psi</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	HART	PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus		Alcance de medida	Rango nominal de medida	Presión de servicio máx. adm. MAWP (PS) ver brida de montaje	25 ... 250 mbar 2,5 ... 25 kPa 10 ... 100 inH ₂ O	250 mbar 25 kPa 100 inH ₂ O		25 ... 600 mbar 2,5 ... 60 kPa 10 ... 240 inH ₂ O	600 mbar 60 kPa 240 inH ₂ O		53 ... 1600 mbar 5,3 ... 160 kPa 21 ... 642 inH ₂ O	1600 mbar 160 kPa 642 inH ₂ O		160 ... 5000 mbar 16 ... 500 kPa 2.32 ... 72.5 psi	5000 mbar 500 kPa 72.5 psi							
HART	PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus																								
Alcance de medida	Rango nominal de medida	Presión de servicio máx. adm. MAWP (PS) ver brida de montaje																							
25 ... 250 mbar 2,5 ... 25 kPa 10 ... 100 inH ₂ O	250 mbar 25 kPa 100 inH ₂ O																								
25 ... 600 mbar 2,5 ... 60 kPa 10 ... 240 inH ₂ O	600 mbar 60 kPa 240 inH ₂ O																								
53 ... 1600 mbar 5,3 ... 160 kPa 21 ... 642 inH ₂ O	1600 mbar 160 kPa 642 inH ₂ O																								
160 ... 5000 mbar 16 ... 500 kPa 2.32 ... 72.5 psi	5000 mbar 500 kPa 72.5 psi																								
Límite inferior de medida																									
<ul style="list-style-type: none"> • Célula de medida con relleno de aceite de silicona • Célula de medida con líquido inerte 	<p>-100 % del alcance máximo o 30 mbar a/3 KPa a/0.44 psi a según la brida de conexión</p> <p>-100 % del alcance máximo o 30 mbar a/3 KPa a/0.44 psi a según la brida de conexión</p>																								
Límite superior de medida	100 % del alcance de medida máx.																								
Inicio de medida	Ajustable gradualmente entre los límites de medida																								
Salida																									
Señal de salida	<table border="1"> <thead> <tr> <th>HART</th> <th>PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 ... 20 mA</td> <td>Señal digital PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Límite inferior (ajustable gradualmente) • Límite superior (ajustable gradualmente) </td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3,55 mA, ajustado en fábrica a 3,84 mA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>23 mA, ajustado en fábrica a 20,5 mA u opcionalmente a 22,0 mA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Carga</td> <td></td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Sin HART • Con HART </td> <td>-</td> </tr> <tr> <td> $R_B \leq (U_H - 10,5 \text{ V})/0,023 \text{ A en } \Omega$ U_H: Alimentación auxiliar en V </td> <td>-</td> </tr> <tr> <td> $R_B = 230 \dots 500 \Omega$ (SIMATIC PDM) o $R_B = 230 \dots 1100 \Omega$ (comunicador HART) </td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Norma de bus</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protección contra inversión de polaridad</td> <td>IEC 61158-2</td> </tr> <tr> <td>Atenuación eléctrica (etapas de 0,1 s)</td> <td>Protección contra cortocircuitos e inversión de polaridad. Todas las conexiones una contra otra con tensión de alimentación máx. ajustada a 2 s (0 ... 100 s)</td> </tr> </tbody> </table>	HART	PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus	4 ... 20 mA	Señal digital PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus	<ul style="list-style-type: none"> • Límite inferior (ajustable gradualmente) • Límite superior (ajustable gradualmente) 	-	3,55 mA, ajustado en fábrica a 3,84 mA	-	23 mA, ajustado en fábrica a 20,5 mA u opcionalmente a 22,0 mA	-	Carga		<ul style="list-style-type: none"> • Sin HART • Con HART 	-	$R_B \leq (U_H - 10,5 \text{ V})/0,023 \text{ A en } \Omega$ U_H : Alimentación auxiliar en V	-	$R_B = 230 \dots 500 \Omega$ (SIMATIC PDM) o $R_B = 230 \dots 1100 \Omega$ (comunicador HART)	-	Norma de bus	-	Protección contra inversión de polaridad	IEC 61158-2	Atenuación eléctrica (etapas de 0,1 s)	Protección contra cortocircuitos e inversión de polaridad. Todas las conexiones una contra otra con tensión de alimentación máx. ajustada a 2 s (0 ... 100 s)
HART	PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus																								
4 ... 20 mA	Señal digital PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus																								
<ul style="list-style-type: none"> • Límite inferior (ajustable gradualmente) • Límite superior (ajustable gradualmente) 	-																								
3,55 mA, ajustado en fábrica a 3,84 mA	-																								
23 mA, ajustado en fábrica a 20,5 mA u opcionalmente a 22,0 mA	-																								
Carga																									
<ul style="list-style-type: none"> • Sin HART • Con HART 	-																								
$R_B \leq (U_H - 10,5 \text{ V})/0,023 \text{ A en } \Omega$ U_H : Alimentación auxiliar en V	-																								
$R_B = 230 \dots 500 \Omega$ (SIMATIC PDM) o $R_B = 230 \dots 1100 \Omega$ (comunicador HART)	-																								
Norma de bus	-																								
Protección contra inversión de polaridad	IEC 61158-2																								
Atenuación eléctrica (etapas de 0,1 s)	Protección contra cortocircuitos e inversión de polaridad. Todas las conexiones una contra otra con tensión de alimentación máx. ajustada a 2 s (0 ... 100 s)																								

SITRANS P DS III para nivel																			
Precisión de medida Condiciones de referencia Relación de alcances de medida (extensión, turn-down) Desviación de medida en caso de ajuste de punto límite, incl. histéresis y repetibilidad <ul style="list-style-type: none"> • Característica lineal - 250 mbar/25 kPa/3.6 psi - 600 mbar/60 kPa/8.7 psi - 1600 mbar/160 kPa/23.21 psi 5 bar/500 kPa/72.5 psi Influencia de la temperatura ambiente (en porcentaje por cada 28 °C (50 °F)) <ul style="list-style-type: none"> • 250 mbar/25 kPa/3.6 psi • 600 mbar/60 kPa/8.7 psi • 1600 mbar/160 kPa/23.21 psi 5 bar/500 kPa/72.5 psi Influencia de la presión estática <ul style="list-style-type: none"> • sobre el inicio de medida - 250 mbar/25 kPa/3.6 psi - 600 mbar/60 kPa/8.7 psi - 1600 mbar/160 kPa/23.21 psi 5 bar/500 kPa/72.5 psi • sobre el alcance de medida Estabilidad a largo plazo (cambio de temperatura ± 30 °C (± 54 °F)) Influencia de la posición de montaje Influencia de la alimentación aux. (en porcentaje por cambio de tensión) Resolución de la medida para PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus	según IEC 60770-1 <ul style="list-style-type: none"> • Característica ascendente • Inicio de medida a 0 bar/kPa/psi • Membrana separadora de acero inox. • Relleno de aceite de silicona • Temperatura ambiente (25 °C ó 77 °F) $r = \text{alcance de medida máx.} / \text{alcance de medida ajustado o rango nominal de medida}$ <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">$r \leq 5 :$</td> <td style="width: 30%;">$\leq 0,125 \%$</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>$5 < r \leq 10 :$</td> <td>$\leq (0,007 \cdot r + 0,09) \%$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>$r \leq 5 :$</td> <td>$\leq 0,125 \%$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>$5 < r \leq 25 :$</td> <td>$\leq (0,007 \cdot r + 0,09) \%$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>$r \leq 5 :$</td> <td>$\leq 0,125 \%$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>$5 < r \leq 30 :$</td> <td>$\leq (0,007 \cdot r + 0,09) \%$</td> <td></td> </tr> </table> $\leq (0,4 \cdot r + 0,16) \%$ $\leq (0,24 \cdot r + 0,16) \%$ $\leq (0,2 \cdot r + 0,16) \%$ $\leq (0,3 \cdot r) \%$ por presión nominal $\leq (0,15 \cdot r) \%$ por presión nominal $\leq (0,1 \cdot r) \%$ por presión nominal $\leq (0,1 \cdot r) \%$ por presión nominal $\leq (0,25 \cdot r) \%$ en 5 años presión estática máx. 70 bar/7 MPa/1015 psi Según el líquido de relleno en la brida de montaje 0,005 % por cada 1 V $3 \cdot 10^{-5}$ del rango nominal de medida	$r \leq 5 :$	$\leq 0,125 \%$		$5 < r \leq 10 :$	$\leq (0,007 \cdot r + 0,09) \%$		$r \leq 5 :$	$\leq 0,125 \%$		$5 < r \leq 25 :$	$\leq (0,007 \cdot r + 0,09) \%$		$r \leq 5 :$	$\leq 0,125 \%$		$5 < r \leq 30 :$	$\leq (0,007 \cdot r + 0,09) \%$	
$r \leq 5 :$	$\leq 0,125 \%$																		
$5 < r \leq 10 :$	$\leq (0,007 \cdot r + 0,09) \%$																		
$r \leq 5 :$	$\leq 0,125 \%$																		
$5 < r \leq 25 :$	$\leq (0,007 \cdot r + 0,09) \%$																		
$r \leq 5 :$	$\leq 0,125 \%$																		
$5 < r \leq 30 :$	$\leq (0,007 \cdot r + 0,09) \%$																		
Condiciones de aplicación Grado de protección <ul style="list-style-type: none"> • según IEC 60529 • según NEMA 250 Temperatura del fluido <ul style="list-style-type: none"> • Célula de medida con relleno de aceite de silicona - lado "+" - lado "-" Condiciones ambientales <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente - Transmisor - Indicador digital • Temperatura de almacenamiento • Categoría climática - Condensación • Compatibilidad electromagnética - Emisión de interferencias e inmunidad a interferencias 	IP66 (opcionalmente IP/66IP68) Type 4X Nota: ¡Téngase en cuenta la correspondencia entre la temperatura de servicio máxima admisible y la presión de servicio máxima admisible de la respectiva unión de brida! $-40 \dots +100^{(1)} \text{ °C } (-40 \dots +212^{(1)} \text{ °F})$ $p_{\text{abs}} \geq 1 \text{ bar: } -40 \dots +175 \text{ °C } (-40 \dots +347 \text{ °F})$ $p_{\text{abs}} < 1 \text{ bar: } -40 \dots +80 \text{ °C } (-40 \dots +176 \text{ °F})$ $-40 \dots +100 \text{ °C } (-40 \dots +212 \text{ °F})$ $-20 \dots +60 \text{ °C } (-4 \dots +140 \text{ °F})$ en combinación con protección contra explosiones de polvo $-40 \dots +85 \text{ °C } (-40 \dots +185 \text{ °F})$ $-30 \dots +85 \text{ °C } (-22 \dots +185 \text{ °F})$ $-50 \dots +85 \text{ °C } (-58 \dots +185 \text{ °F})$ Humedad relativa del aire 0 ... 100 % Condensación admisible, apropiada para utilización en los trópicos según IEC 61326 y NAMUR NE 21																		

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)
SITRANS P DS III

para nivel

SITRANS P DS III para nivel

Construcción mecánica

Peso (sin opciones)

según EN (transmisor de presión con brida de montaje, sin tubo extensor) ≈ 11 ... 13 kg (≈ 24.2 ... 28.7 lb)

según ASME (transmisor de presión con brida de montaje, sin tubo extensor) ≈ 11 ... 18 kg (≈ 24.2 ... 39.7 lb)

Material de la caja

Fundición de aluminio baja en cobre, GD-ALSi 12 o fundición fina de acero inox., N° de mat. 1.4408

Material de las piezas en contacto con el fluido

Lado "+":

- Membrana separadora en la brida de montaje

- Acero inox., N° de mat. 1.4404/316L
 - revestido con PFA
 - revestido con PTFE
 - revestido con ECTFE
 - dorado
- Monel 400, N° de mat. 2.4360
- Hastelloy C276, N° de mat. 2.4619
- Hastelloy C4, N° de mat. 2.4602
- Hastelloy C22, N° de mat. 2.4602
- Tántalo
- Titanio, N° de mat. 3.7035
- Níquel 201
- Duplex 2205, N° de mat. 1.4462

Relleno de la célula de medida

Aceite de silicona

Conexión al proceso

- lado "+"
- lado "-"

Brida según EN y ASME

Rosca interior 1/4-18 NPT y conexión por brida con rosca de fijación M10 según DIN 19213 ó 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518

Alimentación auxiliar U_H

Tensión en los bornes del transmisor

HART

10,5 ... 45 V DC
10,5 ... 30 V DC en caso de modo con seguridad intrínseca

PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

-

Alimentación auxiliar

-

Alimentación por bus

Tensión de alimentación separada

-

no necesaria

Tensión de bus

- Zona no Ex
- En modo con seguridad intrínseca

-

9 ... 32 V

-

9 ... 24 V

Consumo de corriente

- Corriente básica (máx.)
- Corriente inicial ≤ corriente básica
- Corriente máx. en caso de fallo

-

12,5 mA

-

sí

-

15,5 mA

Desconexión electrónica por defecto (FDE) existe

-

sí

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para nivel

1

SITRANS P DS III para nivel	HART	PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus
Certificados y homologaciones Clasificación según la Directiva de aparatos de presión (2014/68/UE) Protección contra explosiones • Seguridad intrínseca "i" - Identificación - Temperatura ambiente adm. - Conexión - Capacidad/inductancia interna efectiva • Envoltorio antideflagrante "d" - Identificación - Temperatura ambiente adm. - Conexión • Protección contra explosiones de polvo para la zona 20 - Identificación - Temperatura ambiente adm. - Temperatura superficial máxima - Conexión - Capacidad/inductancia interna efectiva • Protección contra explosiones de polvo para la zona 21/22 - Identificación - Conexión • Modo de protección "n" (zona 2) - Identificación - Conexión (Ex nA) - Conexión (Ex ic) - Inductancia/capacidad interna efectiva • Protección contra explosiones según FM - Identificación (XP/DIP) o (IS); (NI) • Protección contra explosiones según CSA - Identificación (XP/DIP) o (IS)	para gases del Grupo de fluidos 1 y líquidos del Grupo de fluidos 1; cumple los requisitos según artículo 4, sección 3 (prácticas de la buena ingeniería) PTB 13 ATEX 2007 X Ex II 1/2 G Ex ia/ib IIC T4/T5/T6 Ga/Gb -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) clase de temperatura T4; -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) clase de temperatura T5; -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) clase de temperatura T6 en circuitos con seguridad intrínseca certificados con los valores máximos: $U_i = 30 \text{ V}$, $I_i = 100 \text{ mA}$, $P_i = 750 \text{ mW}$; $R_i = 300 \Omega$ $L_i = 0,4 \text{ mH}$, $C_i = 6 \text{ nF}$ PTB 99 ATEX 1160 Ex II 1/2 G Ex d IIC T4/T6 Gb -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) clase de temperatura T4; -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) clase de temperatura T6 en circuitos con los datos de servicio: $U_H = 10,5 \dots 45 \text{ V DC}$ PTB 01 ATEX 2055 Ex II 1 D Ex ta IIIIC T120°C Da Ex II 1/2 D Ex ta/tb IIIIC T120°C Da/Db -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) 120 °C (248 °F) en circuitos con seguridad intrínseca certificados con los valores máximos: $U_i = 30 \text{ V}$, $I_i = 100 \text{ mA}$, $P_i = 750 \text{ mW}$, $R_i = 300 \Omega$ $L_i = 0,4 \text{ mH}$, $C_i = 6 \text{ nF}$ PTB 01 ATEX 2055 Ex II 2 D Ex tb IIIIC T120°C Db en circuitos con los datos de servicio: $U_H = 10,5 \dots 45 \text{ V DC}$; $P_{\text{máx}} = 1,2 \text{ W}$ PTB 13 ATEX 2007 X Ex II 2/3 G Ex nA IIC T4/T5/T6 Gb/Gc Ex II 2/3 G Ex ic IIC T4/T5/T6 Gb/Gc $U_m = 45 \text{ V}$ en circuitos con los datos de servicio: $U_i = 45 \text{ V}$ $L_i = 0,4 \text{ mH}$, $C_i = 6 \text{ nF}$ Certificate of Compliance 3008490 CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; CL I, ZN 0/1 AEx ia IIC T4...T6; CL I, DIV 2, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III Certificate of Compliance 1153651 CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; Ex ia IIC T4...T6; CL I, DIV 2, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III	Unidad alimentadora FISCO: $U_o = 17,5 \text{ V}$, $I_o = 380 \text{ mA}$, $P_o = 5,32 \text{ W}$ Barrera lineal: $U_o = 24 \text{ V}$, $I_o = 250 \text{ mA}$, $P_o = 1,2 \text{ W}$ $L_i = 7 \mu\text{H}$, $C_i = 1,1 \text{ nF}$ en circuitos con los datos de servicio: $U_H = 9 \dots 32 \text{ V DC}$ Unidad alimentadora FISCO: $U_o = 17,5 \text{ V}$, $I_o = 380 \text{ mA}$, $P_o = 5,32 \text{ W}$ Barrera lineal: $U_o = 24 \text{ V}$, $I_o = 250 \text{ mA}$, $P_o = 1,2 \text{ W}$ $L_i = 7 \mu\text{H}$, $C_i = 1,1 \text{ nF}$ en circuitos con los datos de servicio: $U_H = 9 \dots 32 \text{ V DC}$; $P_{\text{máx}} = 1 \text{ W}$ $U_m = 32 \text{ V}$ Unidad alimentadora FISCO ic: $U_o = 17,5 \text{ V}$, $I_o = 570 \text{ mA}$ Barrera lineal: $U_o = 32 \text{ V}$, $I_o = 132 \text{ mA}$, $P_o = 1 \text{ W}$ $L_i = 7 \mu\text{H}$, $C_i = 1,1 \text{ nF}$

¹⁾ Este valor puede incrementarse si la conexión al proceso posee suficiente aislamiento.

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para nivel

Comunicación HART		Comunicación FOUNDATION Fieldbus	
HART	230 ... 1100 Ω	Bloques funcionales (Function Blocks)	3 bloques funcionales de entrada analógica, 1 bloque funcional PID
Protocolo	HART versión 5.x	• Entrada analógica (Analog Input)	
Software para ordenador	SIMATIC PDM	- Adaptación a variable del proceso personalizada	sí, característica lineal ascendente o descendente
Comunicación PROFIBUS PA		- Atenuación eléctrica ajustable	0 ... 100 s
Comunicación simultánea con maestro clase 2 (máx.)	4	- Función de simulación	Salida/Entrada (puede bloquearse con un puente dentro del aparato)
Ajuste de dirección posible a través de	Herramienta de configuración o manejo local (ajuste estándar: dirección 126)	- Comportamiento en caso de fallo	parametrizable (último valor válido, valor sustitutorio, valor erróneo)
Uso cíclico de datos		- Vigilancia de límites	sí, en cada caso un límite inferior y superior de advertencia y un límite de alarma
• Byte de salida	5 (un valor de medida) o 10 (dos valores de medida)	- Característica radicada para medida de caudal	sí
• Byte de entrada	0, 1, ó 2 (modo de contador y función de rearme para dosificación)	• PID	Bloque funcional FOUNDATION Fieldbus estándar
Preprocesamiento interno		• Physical Block	1 Resource Block
Perfil de aparato	PROFIBUS PA Profile for Process Control Devices Version 3.0, Class B	Bloques de medición (Transducer Blocks)	1 bloque de medición de presión con calibración, 1 bloque de medición LCD
Bloques funcionales (Function Blocks)	2	• Bloque de medición de presión (Pressure Transducer Block)	
• Entrada analógica (Analog Input)		- Calibrable aplicando dos presiones	sí
- Adaptación a variable del proceso personalizada	sí, característica lineal ascendente o descendente	- Vigilancia de los límites del sensor	sí
- Atenuación eléctrica ajustable	0 ... 100 s	- Función de simulación: valor medido de presión, temperatura del sensor y de la electrónica	valor constante o por función de rampa parametrizable
- Función de simulación	Salida/Entrada		
- Comportamiento en caso de fallo	parametrizable (último valor válido, valor sustitutorio, valor erróneo)		
- Vigilancia de límites	sí, en cada caso un límite inferior y superior de advertencia y un límite de alarma		
• Contador (totalizador)	rearmable, preajustable, elección del sentido de contaje, función de simulación de la salida del contador		
- Comportamiento en caso de fallo	parametrizable (totalización con el último valor válido, totalización persistente, totalización con valor erróneo)		
- Vigilancia de límites	en cada caso un límite inferior y superior de advertencia y un límite de alarma		
• Physical Block	1		
Bloques de medición (Transducer Blocks)	2		
• Bloque de medición de presión (Pressure Transducer Block)			
- Calibrable aplicando dos presiones	sí		
- Vigilancia de los límites del sensor	sí		
- Indicación de una característica del depósito con	máx. 30 puntos de soporte		
- Característica radicada para medida de caudal	sí		
- Supresión de cantidades mínimas y punto de intervención de la radicación	parametrizable		
- Función de simulación para valor medido de presión y temperatura del sensor	Valor constante o por función de rampa parametrizable		
		Brida de montaje	
		Diámetro nominal	Presión nominal
		• según EN 1092-1	
		- DN 80	PN 40
		- DN100	PN 16, PN 40
		• según ASME B16.5	
		- 3 pulgadas	class 150, class 300
		- 4 pulgadas	class 150, class 300

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para nivel

1

Datos para selección y pedidos	Referencia
Transmisores de presión para nivel, SITRANS P DS III con HART	7MF4633-
Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.	Y -
Relleno de la célula de Limpieza de la célula medida de medida	
Aceite de silicona normal	1
Alcance de medida (min. ... máx.)	
25 ... 250 mbar (10 ... 100 inH ₂ O)	D
25 ... 600 mbar (10 ... 240 inH ₂ O)	E
53 ... 1600 mbar (21 ... 642 inH ₂ O)	F
0,16 ... 5 bar (64.3 ... 2000 inH ₂ O)	G
Conexión al proceso del lado "-"	
Rosca interior 1/4-18 NPT y conexión por brida	
• Rosca de fijación 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518	2
• Rosca de fijación M10 según DIN 19213 (solo para repuesto)	0
Material de las piezas sin contacto con el fluido	
Tornillos de tapas de Carcasa electrónica presión	
Acero inoxidable Fundición de aluminio	2
Acero inoxidable Fundición fina de acero inoxidable ¹⁾	3
Versión	
• Versión estándar (rotulación de placa en alemán, ajuste de la unidad de presión: bar)	1
• Versión internacional (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: bar)	2
• Versión china (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: kPa)	3
Todas las versiones incl. DVD con instrucciones de servicio resumidas en diferentes idiomas europeos.	
Protección contra explosiones	
• sin	A
• con ATEX, modo de protección:	
- "Seguridad intrínseca (Ex ia)"	B
- "Envolvente antideflagrante (Ex d)" ²⁾	D
- "Seguridad intrínseca y envolvente antideflagrante (Ex ia + Ex d)" ³⁾	P
- "Ex nA/ic (Zona 2)" ⁴⁾	E
- "Seguridad intrínseca, envolvente antideflagrante y protección contra explosiones de polvo (Ex ia + Ex d + Zona 1D/2D)" ^{3) 5)}	R
• FM + CSA intrinsic safe (is) ⁶⁾	F
• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) + Zona 1D/2D ³⁾⁵⁾⁶⁾	S
• con FM + CSA, modo de protección:	
- "Intrinsic Safe y Explosion Proof (is + xp)" ¹⁾⁶⁾	NC
Conexión eléctrica/entrada de cables	
• Pasacables M20x1,5	B
• Pasacables 1/2-14 NPT	C
• Conector fijo Han 7D (caja de plástico) con conector opuesto ⁷⁾	D
• Conector fijo M12 (acero inoxidable) ⁸⁾⁹⁾	F
Indicador	
• sin display	0
• sin display (display tapado, ajuste: mA)	1
• con display visible (ajuste: mA)	6
• con display específico del cliente (ajuste según especificaciones, se requiere código "Y21" o "Y22")	7

Nota de pedido

1. Referencia del pedido: Transmisor de presión 7MF4633-...
2. Referencia de pedido: Brida de montaje 7MF4912-3...

Ejemplo de pedido

Línea de posición 1: 7MF4633-1EY20-1AA1-Z

Línea B: Y01

Línea C: Y01: 80 hasta 143 mbar (1.16 hasta 2.1 psi)

Línea de posición 2: 7MF4912-3GE01

Alimentadores: ver cap. 7 "Componentes adicionales"

El alcance del suministro del aparato incluye:

- Instrucciones abreviadas
- tapon(es) de cierre o tornillo(s) tapón para la(s) tapa(s) de presión

- 1) No en combinación con conexión eléctrica "conector fijo Han 7D".
- 2) Sin pasacables, con tapón ciego.
- 3) Con pasacables adjunto Ex ia y tapón ciego.
- 4) En caso de configuración con conector fijo Han y M12, solo es posible el modo de protección Ex ic.
- 5) Solo posible en combinación con IP66.
- 6) Protección contra explosiones según FM/CSA: apto para instalación según NEC 500/505.
- 7) Solo posible en combinación con una homologación Ex A, B o E.
- 8) M12 se suministra sin conector aéreo.
- 9) Solo posible en combinación con una homologación Ex A, B, E o F.

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para nivel

1

Datos para selección y pedidos	Referencia
Transmisores de presión para nivel	
SITRANS P DS III con PROFIBUS PA (PA)	7MF4634-
SITRANS P DS III con FOUNDATION Fieldbus (FF)	7MF4635-
↗ Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.	1 Y -
Rango nominal de medida	
250 mbar (100 inH ₂ O)	D
600 mbar (240 inH ₂ O)	E
1600 mbar (642 inH ₂ O)	F
5 bar (2000 inH ₂ O)	G
Conexión al proceso del lado "-"	
Rosca interior 1/4-18 NPT y conexión por brida	
• Rosca de fijación 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518	2
• rosca de fijación M10 según DIN 19213 (solo para repuesto)	0
Material de las piezas sin contacto con el fluido	
tornillos de tapas de presión carcasa electrónica	
Acero inoxidable Fundición de aluminio	2
Acero inoxidable Fundición fina de acero inoxidable	3
Versión	
• Versión estándar (rotulación de placa en alemán, ajuste de la unidad de presión: bar)	1
• Versión internacional (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: bar)	2
• Versión china (rotulación de placa en inglés, ajuste de la unidad de presión: kPa)	3
Todas las versiones incl. DVD con instrucciones de servicio resumidas en diferentes idiomas europeos.	
Protección contra explosiones	
• sin	A
• con ATEX, modo de protección:	
- "Seguridad intrínseca (Ex ia)"	B
- "Envolvente antideflagrante (Ex d)" ¹⁾	D
- "Seguridad intrínseca y envolvente antideflagrante (Ex ia + Ex d)" ²⁾	P
- "Ex nA/ic (Zona 2)" ³⁾	E
- "Seguridad intrínseca, envolvente antideflagrante y protección contra explosiones de polvo (Ex ia + Ex d + Zona 1D/2D)" ^{2) 4)}	R
• FM + CSA intrinsic safe (is) ⁵⁾	F
• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) + Zona 1D/2D ^{2) 4) 5)}	S
• con FM + CSA, modo de protección:	
- "Intrinsic Safe y Explosion Proof (is + xp)" ^{1) 5)}	NC
Conexión eléctrica/entrada de cables	
• Pasacables M20x1,5	B
• Pasacables 1/2-14 NPT	C
• Conector fijo M12 (acero inoxidable) ^{6) 7)}	F
Indicador	
• sin display	0
• sin display visible (display tapado, ajuste: bar)	1
• con display visible (ajuste: bar)	6
• con display específico del cliente (ajuste según especificaciones, se requiere código "Y21")	7

Nota de pedido

1. Referencia del pedido: Transmisor de presión 7MF4634-...
2. Referencia de pedido: Brida de montaje 7MF4912...

Ejemplo de pedido

Línea de posición 1: 7MF4634-1EY20-1AA1

Línea de posición 2: 7MF4912-3GE01

El alcance del suministro del aparato incluye:

- Instrucciones abreviadas
- tapon(es) de cierre o tornillo(s) tapón para la(s) tapa(s) de presión

- 1) Sin pasacables, con tapón ciego.
- 2) Con pasacables adjunto Ex ia y tapón ciego.
- 3) En caso de configuración con conector fijo Han y M12, solo es posible el modo de protección Ex nL.
- 4) Solo posible en combinación con IP66.
- 5) Protección contra explosiones según FM/CSA: apto para instalación según NEC 500/505.
- 6) M12 se suministra sin conector aéreo.
- 7) Solo posible en combinación con una homologación Ex A, B, E o F.

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para nivel

1

Datos para selección y pedidos	Clave	HART	PA	FF	Datos para selección y pedidos	Clave	HART	PA	FF
Otras versiones					Otras versiones				
Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.					Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.				
Juntas anulares para tapas de presión en el lado "-" (en lugar de FPM (Viton))					Aplicación en la zona 1D/2D³⁾ (solo en combinación con el modo de protección con "Seguridad intrínseca (transmisores 7MF4...-...-B.. Ex ia)" y IP66)	E01	✓	✓	✓
• PTFE (Teflón)	A20	✓	✓	✓	Protección de sobrellenado para líquidos inflamables y no inflamables (máx. PN 32 (MAWP 464 psi), solo en combinación con el modo de protección "Seguridad intrínseca (Ex ia)" según WHG y VbF, no combinado con relleno de la célula de medida "líquido de relleno inerte")	E08	✓		
• FEP (con núcleo de silicona, para alimentos)	A21	✓	✓	✓	Acreditado para Corea	E11	✓	✓	✓
• FFPM (Kalrez, compound 4079) para temperaturas de fluido -15 ... 100 °C (5 ... 212 °F)	A22	✓	✓	✓	Doble junta	E24	✓	✓	✓
• NBR (Buna N)	A23	✓	✓	✓	Protección contra explosiones "seguridad intrínseca" (Ex ia) según INMETRO (Brasil) (solo para transmisores 7MF4...-...-B..)	E25⁴⁾	✓	✓	✓
Conector fijo¹⁾					Protección contra explosiones "Antideflagrante" según INMETRO (Brasil) (solo para transmisores 7MF4...-...-D..)	E26⁴⁾	✓	✓	✓
• Han 7D (metálico)	A30	✓			Protección contra explosiones "seguridad intrínseca" (Ex ia + Ex d) según INMETRO (Brasil) (solo para transmisores 7MF4...-...-P..)	E28⁴⁾	✓	✓	
• Han 8D (en lugar de Han 7D)	A31	✓			Homologación para explosiones IEC Ex (Ex ia) (solo para transmisores 7MF4...-...-B..)	E45⁴⁾	✓	✓	✓
• Acodado	A32	✓			Homologación para explosiones IEC Ex (Ex d) (solo para transmisores 7MF4...-...-D..)	E46⁴⁾	✓	✓	✓
• Han 8D (metálico)	A33	✓			Protección contra explosiones "seguridad intrínseca" según NEPSI (China) (solo para transmisores 7MF4...-...-B..)	E55⁴⁾	✓	✓	✓
tornillo tapón					Protección contra explosiones "envolvente antideflagrante" según NEPSI (China) (solo para transmisores 7MF4...-...-D..)	E56⁴⁾	✓	✓	✓
¼-18 NPT, con válvula de purga de aire, en el material de las tapas de presión	A40	✓	✓	✓	Protección Ex "Zona 2" según NEPSI (China) (solo para transmisores 7MF4...-...-E..)	E57⁴⁾	✓	✓	✓
Conector aéreo para conector fijo M12 (acero (CuZn))	A50	✓	✓	✓	Protección Ex "Ex ia", "Ex d" y "Zona 2" según NEPSI (China) (solo para transmisores 7MF4...-...-R..)	E58⁴⁾	✓	✓	✓
Rotulación de la placa de características (en lugar de alemán)					Protección contra explosiones "Seguridad intrínseca" y "Envolvente antideflagrante" según Kosha (Corea) (solo para transmisores 7MF4...-...-[B, D]..-Z + E11)	E70⁴⁾	✓	✓	✓
• inglés	B11	✓	✓	✓	Protección Ex, Ex ia según EAC Ex (Rusia)	E80	✓	✓	✓
• francés	B12	✓	✓	✓	Protección Ex, Ex d según EAC Ex (Rusia)	E81	✓	✓	✓
• español	B13	✓	✓	✓	Protección Ex, Ex nA/ic (Zone 2) según EAC Ex (Rusia)	E82	✓	✓	✓
• italiano	B14	✓	✓	✓	Protección Ex, Ex ia + Ex d + Zone 1D/2D según EAC Ex (Rusia)	E83	✓	✓	✓
• cirílico (ruso)	B16	✓	✓	✓	Pintura de doble capa de caja y tapa (PU sobre epoxi)	G10	✓	✓	✓
Placa de características en inglés unidades de presión en inH ₂ O o psi	B21	✓	✓	✓	Cambio del lado de conexión al proceso	H01	✓	✓	✓
Certificado de control de calidad (comprobación de características de 5 puntos) según IEC 60770-2	C11	✓	✓	✓					
Certificado de prueba y de recepción según EN 10204-3.1	C12	✓	✓	✓					
Certificado de fábrica según EN 10204-2.2	C14	✓	✓	✓					
Certificado de recepción (EN 10204-3.1) Test PMI de las partes en contacto con el medio	C15	✓	✓	✓					
Seguridad funcional (SIL2) Aparatos apropiados para el uso según IEC 61508 e IEC 61511, incl. declaración de conformidad SIL	C20	✓							
Seguridad funcional (PROFIsafe) Certificado y protocolo PROFIsafe	C21²⁾		✓						
Seguridad funcional (SIL2/3) Aparatos apropiados para el uso según IEC 61508 e IEC 61511, incl. declaración de conformidad SIL	C23	✓							
Ficha de aparato para Rusia con indicaciones de la primera calibración	C99	✓	✓	✓					
Ajuste del límite superior de saturación de la señal de salida en 22,0 mA	D05	✓							
Grado de protección IP66/IP68 (solo para M20x1,5 y ½-14 NPT)	D12	✓	✓	✓					
Con brida ovalada adjunta (1 unidad), junta de PTFE y tornillos de acero inoxidable en la rosca de la tapa de presión	D37	✓	✓	✓					
Pasacables Capri 4F CrNi y abrazadera (848699 + 810634) adjuntados	D59	✓	✓	✓					

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)
SITRANS P DS III

para nivel

1

Datos para selección y pedidos	Clave			
Otras versiones		HART	PA	FF
Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.				
Protector de transitorios 6 kV (protección contra rayos)	J01	✓	✓	✓
Válvula de purga de aire o tapón ciego de tapa de presión soldado (orientado mirando a la derecha del indicador)⁵⁾	J08	✓	✓	✓
Válvula de purga de aire o tapón ciego de tapa de presión soldado (orientado mirando a la izquierda del indicador)⁵⁾	J09	✓	✓	✓

1) Conector fijo Han IP65

2) Los transmisores PROFIsafe solo pueden ejecutarse con el software de configuración S7 F Systems V6.1 en combinación con S7-400H.

3) La opción no incluye protección contra explosión de gas; solo protección contra explosiones por polvo. Uso en zona 1D/2D.

4) Si se selecciona la opción EX adicional, se prescinde del marcado ATEX en el aparato. Solo se marca la opción Ex elegida mediante la Z-Option.

5) El tapón ciego es la configuración estándar. Si se desea válvula de purga de aire en lugar del tapón, entonces hay que pedir la opción A40.

Datos para selección y pedidos	Clave			
Otras informaciones		HART	PA	FF
Añada a la referencia la extensión "-Z", agregue la clave e indique la especificación en texto.				
Rango de medida a ajustar especificar en texto (máx. 5 caracteres): Y01: ... a ... mbar, bar, kPa, MPa, psi	Y01	✓	✓ ¹⁾	
Placa TAG de acero inoxidable y entrada en variable de aparato (identificación del punto de medida) máx. 16 caracteres, especificar en texto: Y15:	Y15	✓	✓	✓
Comentario (entrada en variable de aparato) máx. 27 caracteres, especificar en texto: Y16:	Y16	✓	✓	✓
Entrada de la dirección HART (TAG) máx. 8 caracteres, especificar en texto: Y17:	Y17	✓		
Ajuste del display en unidades de presión especificar en texto (ajuste estándar: bar): Y21: mbar, bar, kPa, MPa, psi, ... Nota: Están disponibles las siguientes unidades de presión: bar, mbar, mm H ₂ O [*] , inH ₂ O [*] , ftH ₂ O [*] , mmHG, inHG, psi, Pa, kPa, MPa, g/cm ² , kg/cm ² , Torr, ATM o % [*]) temperatura de referencia 20 °C	Y21	✓	✓	✓
Ajuste del indicador digital en otras unidades²⁾ especificar en texto: Y22: a l/min, m ³ /h, m, USgpm, ... (es imprescindible indicar el rango de medida en unidades de presión "Y01", máx. 5 caracteres por unidad)	Y22³⁾ + Y01	✓		
Dirección de bus preajustada posible entre 1 y 126 especificar en texto Y25:	Y25		✓	✓
Ajuste de atenuación en segundos (0 ... 100 s)	Y30	✓	✓	✓

De fábrica sólo son posibles los preajustes Y01, Y15, Y16, Y17, Y21, Y22, Y25 y D05.

✓ = disponible

1) Las precisiones de medida para los transmisores PROFIBUS PA con la opción Y01 se calculan de forma análoga a los aparatos HART.

2) Valores predefinidos modificables únicamente vía SIMATIC PDM.

3) No en combinación con protección de sobrellenado para líquidos inflamables y no inflamables (clave "E08").

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para nivel

1

Datos para selección y pedi-		Referencia	Clave	Datos para selección y pedi-		Referencia	Clave
Brida de montaje		7 MF 4 9 1 2 -		Brida de montaje		7 MF 4 9 1 2 -	
adossada directamente al transmisor de presión SITRANS P (parte del transmisor) para nivel para DSIII		3		adossada directamente al transmisor de presión SITRANS P (parte del transmisor) para nivel para DSIII		3	
↗ Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.				Longitud de tubo extensor específica de cliente			
Conexión según EN 1092-1				Especificar longitudes específicas de cliente con Y44, ver claves			
Diámetro nominal	Presión nominal			• Piezas en contacto con el fluido: Acero inox. sin película			
DN 25	PN 10/16/25/40	Z	J 0 A	Rango	Longitud estándar		
	PN 63/100/160	Z	J 0 B	20 ... 50 mm (0.79 ... 1.97")	50 mm (1.97")	A 1	
DN 40	PN 10/16/25/40	Z	J 0 C	51 ... 100 mm (2.01 ... 3.94")	100 mm (3.94")	A 2	
	PN 63/100	Z	J 0 D	101 ... 150 mm (3.98 ... 5.91")	150 mm (5.91")	A 3	
	PN 160	Z	J 0 E	151 ... 200 mm (5.94 ... 7.87")	200 mm (7.87")	A 4	
DN 50	PN 10/16/25/40	A		201 ... 250 mm (7.91 ... 9.84")	250 mm (9.84")	A 5	
	PN 100	B		• Piezas en contacto con el fluido: Acero inox. con película de ECTFE			
DN 80	PN 10/16/25/40	D		Rango	Longitud estándar		
DN 100	PN 10/16	G		20 ... 50 mm (0.79 ... 1.97")	50 mm (1.97")	F 1	
	PN 25/40	H		51 ... 100 mm (2.01 ... 3.94")	100 mm (3.94")	F 2	
				101 ... 150 mm (3.98 ... 5.91")	150 mm (5.91")	F 3	
Conexión según ASME B16.5				151 ... 200 mm (5.94 ... 7.87")	200 mm (7.87")	F 4	
Diámetro nominal	Presión nominal			201 ... 250 mm (7.91 ... 9.84")	250 mm (9.84")	F 5	
1 pulgada	class 150	Z	J 6 A	• Piezas en contacto con el fluido: Acero inox. con película de PFA			
	class 300	Z	J 6 B	Rango	Longitud estándar		
	class 400/600	Z	J 6 C	20 ... 50 mm (0.79 ... 1.97")	50 mm (1.97")	D 1	
	class 900/1500	Z	J 6 D	51 ... 100 mm (2.01 ... 3.94")	100 mm (3.94")	D 2	
1½ pulgadas	class 150	Z	J 6 E	101 ... 150 mm (3.98 ... 5.91")	150 mm (5.91")	D 3	
	class 300	Z	J 6 F	151 ... 200 mm (5.94 ... 7.87")	200 mm (7.87")	D 4	
	class 400/600	Z	J 6 G	201 ... 250 mm (7.91 ... 9.84")	250 mm (9.84")	D 5	
	class 900/1500	Z	J 6 H	• Piezas en contacto con el fluido: Monel 400			
2 pulgadas	class 150	L		Rango	Longitud estándar		
	class 300	M		20 ... 50 mm (0.79 ... 1.97")	50 mm (1.97")	G 1	
	class 400/600	N		51 ... 100 mm (2.01 ... 3.94")	100 mm (3.94")	G 2	
	class 900/1500	P		101 ... 150 mm (3.98 ... 5.91")	150 mm (5.91")	G 3	
3 pulgadas	clase 150	Q		151 ... 200 mm (5.94 ... 7.87")	200 mm (7.87")	G 4	
	clase 300	R		• Piezas en contacto con el fluido: Hastelloy C276			
4 pulgadas	clase 150	T		Rango	Longitud estándar		
	clase 300	U		20 ... 50 mm (0.79 ... 1.97")	50 mm (1.97")	J 1	
				51 ... 100 mm (2.01 ... 3.94")	100 mm (3.94")	J 2	
Bridas según JIS				101 ... 150 mm (3.98 ... 5.91")	150 mm (5.91")	J 3	
Diámetro nominal	Presión nominal			151 ... 200 mm (5.94 ... 7.87")	200 mm (7.87")	J 4	
JIS DN 50	10 K 316L	Z	J 7 A	• Piezas en contacto con el fluido: Tántalo			
	20 K 316L	Z	J 7 B	Rango	Longitud estándar		
JIS DN 80	10 K 316L	Z	J 7 A	20 ... 50 mm (0.79 ... 1.97")	50 mm (1.97")	K 1	
	20 K 316L	Z	J 7 B	51 ... 100 mm (2.01 ... 3.94")	100 mm (3.94")	K 2	
		Z	J 7 B	101 ... 150 mm (3.98 ... 5.91")	150 mm (5.91")	K 3	
		Z	J 1 Y	151 ... 200 mm (5.94 ... 7.87")	200 mm (7.87")	K 4	
Versión diferente, añadir clave y texto: diámetro nominal: ...; Presión nom.: ...				• Piezas en contacto con el fluido: Aceite de silicona M5			
Material de las piezas en contacto con el fluido				• Aceite de silicona M50			
• Acero inox. 316L		A		• Aceite para altas temperaturas			
- Revestido con PFA		D		• Aceite de halocarbono (para medida de O ₂) ²⁾			
- Revestido con PTFE		E		• Aceite alimentario (listado FDA)			
• Revestido con ECTFE ¹⁾		F		Versión diferente, Añadir clave y texto explícito: Líquido de relleno: ...			
• Monel 400, N° de mat. 2.4360		G				1	
• Hastelloy C276, N° de mat. 2.4819		J				2	
• Hastelloy C4, N° de mat. 2.4602		U				3	
• Hastelloy C22, N° de mat. 2.4602		V				4	
• Tántalo		K				7	
• Titanio, N° de mat. 3.7035 (máx. 150 °C (302 °F))		L				9	M 1 Y
• Níquel 201 (máx. 260 °C (500 °F))		M					
• Duplex 2205, n° de mat. 1.4462		Q					
• Duplex 2205, n° de mat. 1.4462, incl. cuerpo		R					
• Acero inoxidable 316L, dorado, Espesor aprox. 25 µm		S					
		0					
Longitud del tubo extensor							
• sin		0					
Versión diferente, añadir clave y texto: material de las piezas en contacto con el fluido: ... longitud del tubo extensor: ...		Z 8	K 1 Y				

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III


para nivel

1

Datos para selección y pedidos	Clave			Datos para selección y pedidos	Clave		
Otras versiones	HART	PA	FF	Otras versiones	HART	PA	FF
Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.				Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.			
Longitud de tubo extensor específica de cliente	Y44	✓	✓	Montaje en un extremo, superficie de estanqueidad abajo	H20		
Seleccionar rango, especificar en texto la longitud deseada (ninguna indicación = longitud estándar)				Superficie de obturación lisa, forma B2 o RFSF (membrana de acero inoxidable)	J11	✓	✓
Barrera cortallamas	A01	✓	✓	antes DIN 2501, Forma E			
para montar en la zona 0 (documentación incluida)				Superficie de obturación ranura, EN 1092-1, forma D	J14	✓	✓
Placa de características del separador	B20	✓	✓	en lugar de superficie de obturación B1 (solo para piezas de acero inoxidable 316L en contacto con el fluido)			
colgada, de acero inoxidable, incluye referencia y número de pedido del separador				Superficie de obturación con lengüeta según EN 1092-1, forma C, (antes DIN 2512, forma F) de acero CrNi 316L			
Versión limpia de aceite y grasa	C10	✓	✓	DN 25	J30	✓	✓
Versión limpia de aceite y grasa y empacada, no apta para aplicaciones con oxígeno, solo en combinación con relleno de aceite de halocarbono, constatado en certificado EN 10204-2.2				DN 40	J31	✓	✓
Certificado de control de calidad (comprobación de características de 5 puntos) según IEC 60770-2	C11	✓	✓	DN 50	J32	✓	✓
Certificado de prueba y de recepción	C12	✓	✓	DN 80	J33	✓	✓
según EN 10204-3.1				DN 100	J34	✓	✓
2.2-Certificado de homologación FDA del aceite de relleno	C17	✓	✓	DN 125	J35	✓	✓
Solo en combinación con líquido de relleno "aceite alimentario (según listado FDA)"				Superficie de obturación macho según EN 1092-1, forma E (antes DIN 2512, forma V13) de acero CrNi 316L			
Certificado "Seguridad funcional (SIL2)" según IEC 61508	C20	✓	✓	DN 25	J40	✓	✓
(solo en combinación con la clave "C20" en el transmisor SITRANS P DSIII)				DN 40	J41	✓	✓
Certificado "Seguridad funcional (SIL2/3)" según IEC 61508	C23	✓	✓	DN 50	J42	✓	✓
(solo en combinación con la clave "C23" en el transmisor SITRANS P DSIII)				DN 80	J43	✓	✓
Certificación según NACE MR-0175	D07	✓	✓	DN 100	J44	✓	✓
incl. certificado de ensayo de recepción 3.1 según EN 10204 (solo para piezas de acero inoxidable 1.4404/316L y Hastelloy C276 en contacto con el fluido)				DN 125	J45	✓	✓
Certificación según NACE MR-0103	D08	✓	✓	Superficie de obturación con receso según EN 1092-1, forma F (antes DIN 2512, forma R13) de acero CrNi 316L			
incl. certificado de ensayo de recepción 3.1 según EN 10204 (solo para piezas de acero inoxidable 1.4404/316L y Hastelloy C276 en contacto con el fluido)				DN 25	J50	✓	✓
Versión limpia de aceite y grasa	E10	✓	✓	DN 40	J51	✓	✓
Versión limpia de aceite y grasa y empacada, sólo apta para aplicaciones con oxígeno para las que solo deba usarse líquido de relleno inerte. Temperatura máx.: 60 °C (140 °F), presión máx. 50 bar (725 psi), solo en combinación con aceite de halocarbono, constatado en certificado EN 10204-2.2				DN 50	J52	✓	✓
Lacado con resina epoxi	E15	✓	✓	DN 80	J53	✓	✓
No es posible en el modelo resistente al vacío. Color: transparente, alcance: lado anterior y posterior del separador, capilar(es) y/o tubo de unión, conexión al proceso del transmisor. En los transmisores 7MF40.. y 7MF42.., solo es posible con conexión al proceso G½B conforme a EN 837-1.				DN 100	J54	✓	✓
				DN 125	J55	✓	✓
				Superficie de obturación B1 o ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA	J12	✓	✓
				en lugar de superficie de obturación B2 o RFSF (solo para piezas de Hastelloy C276 (2.4819), Tántalo y Duplex 2205 (1.4462) en contacto con el fluido y diámetros nominales 2", 3", DN 50 y DN 80)			
				Superficie de obturación RJF (con ranura, antes RTJ), ASME B16.5	J24	✓	✓
				en lugar de superficie de obturación ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA (solo para piezas de acero inoxidable 316L en contacto con el fluido)			
				Prolongación de tubo, 150 mm en lugar de 100 mm	R15	✓	✓
				Temperatura máx. del fluido 250 °C, observar temperaturas máx. admisibles del líquido de relleno.			
				Prolongación de tubo, 200 mm en lugar de 100 mm	R20	✓	✓
				Temperatura máx. del fluido 300 °C, observar temperaturas máx. admisibles del líquido de relleno.			
				Servicio con vacío			
				para montaje en zona en vacío, para transmisor de nivel	V04	✓	✓
				Nota: Para el transmisor de presión se requiere la clave "Y01"			
				Servicio con vacío extendida			
				para montaje en zona en vacío, para transmisor de nivel	V54	✓	✓
				Nota: Para el transmisor de presión se requiere la clave "Y01"			

✓ = disponible

Croquis acotados

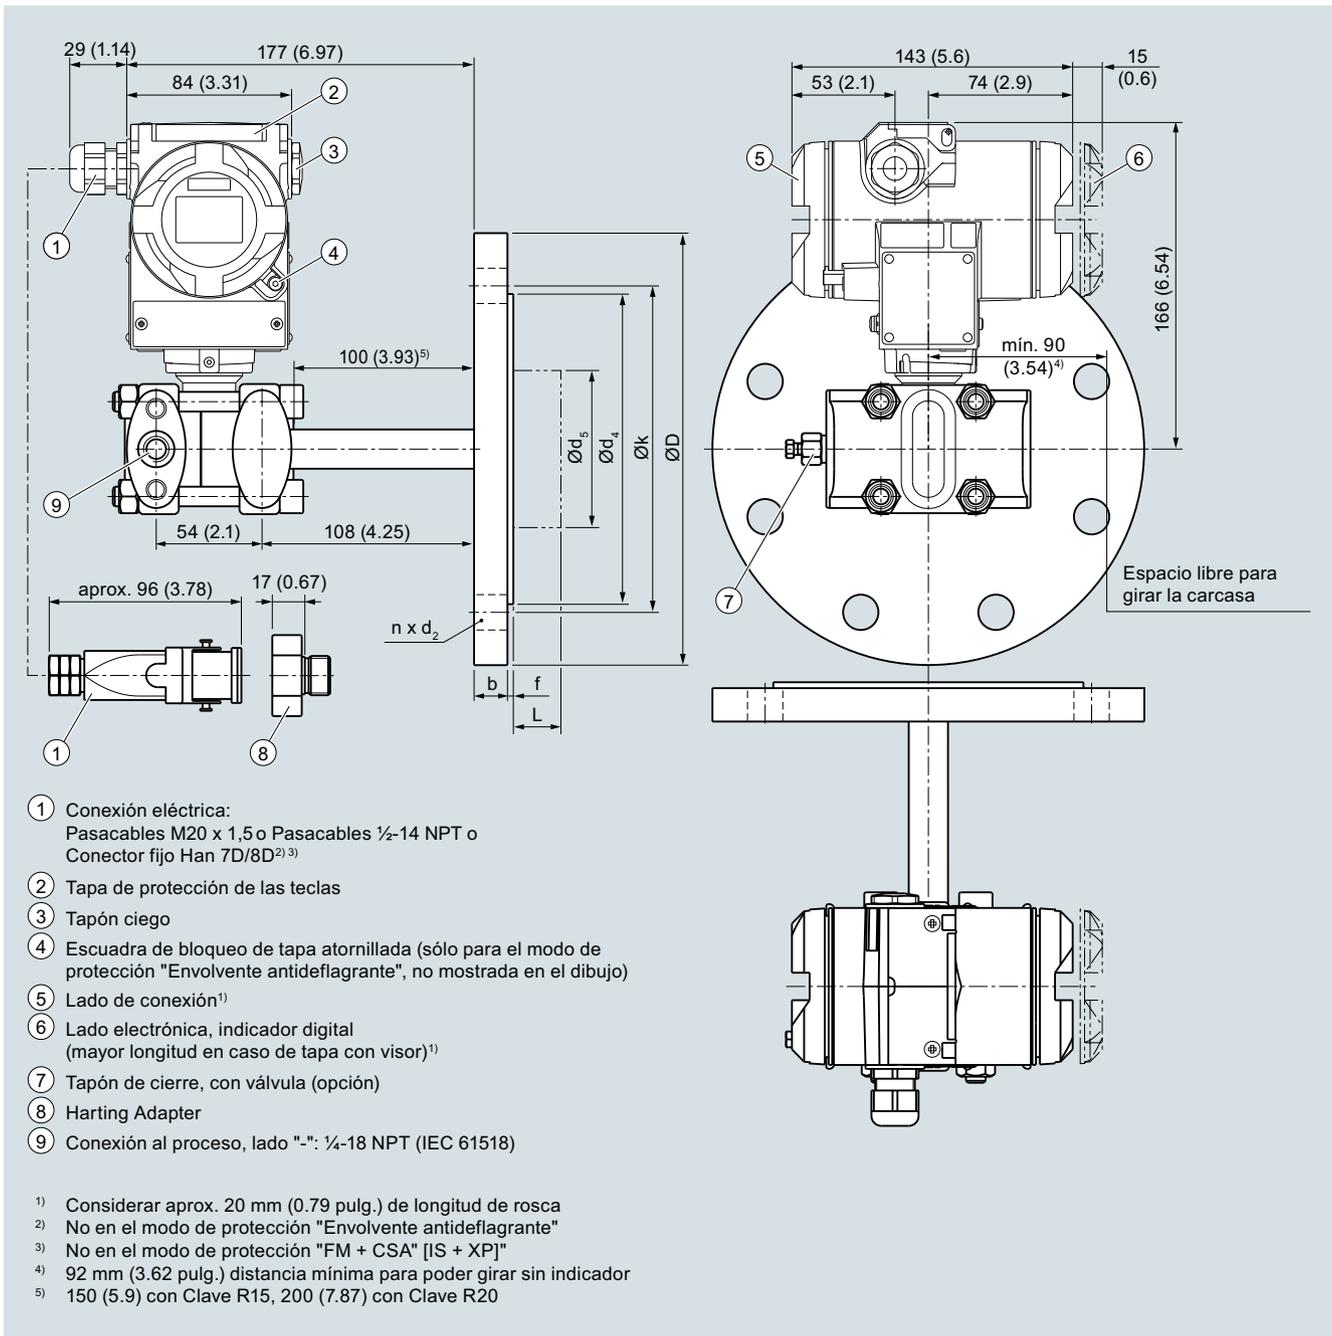


Transmisores de presión SITRANS P DS III con HART para nivel, incl. brida, medidas en mm (pulgadas)

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)
SITRANS P DS III

para nivel

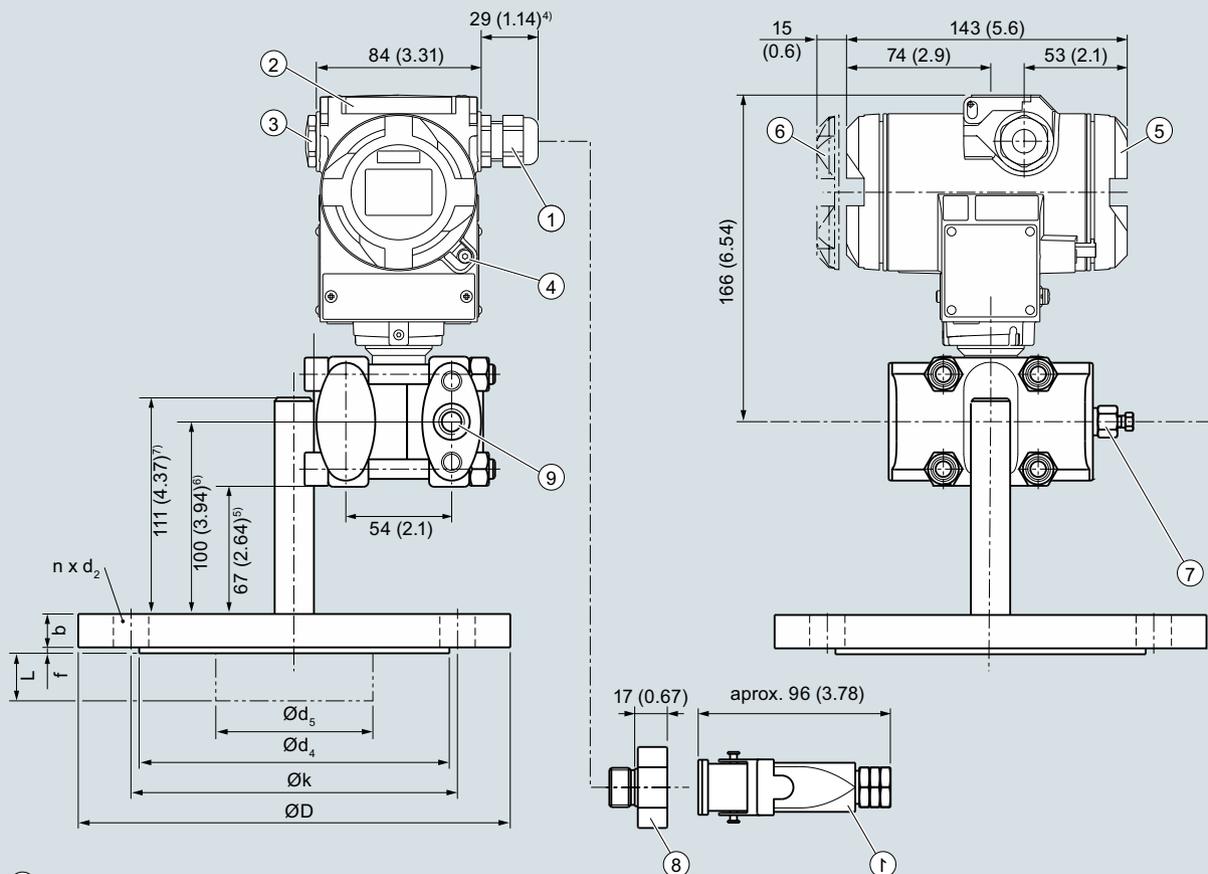

- 1) Conexión eléctrica:
Pasacables M20 x 1,5 o Pasacables 1/2-14 NPT o
Conector fijo Han 7D/8D^{2) 3)}
- 2) Tapa de protección de las teclas
- 3) Tapón ciego
- 4) Escuadra de bloqueo de tapa atornillada (sólo para el modo de
protección "Envoltorio antideflagrante", no mostrada en el dibujo)
- 5) Lado de conexión¹⁾
- 6) Lado electrónica, indicador digital
(mayor longitud en caso de tapa con visor)¹⁾
- 7) Tapón de cierre, con válvula (opción)
- 8) Harting Adapter
- 9) Conexión al proceso, lado "-": 1/4-18 NPT (IEC 61518)

- 1) Considerar aprox. 20 mm (0.79 pulg.) de longitud de rosca
- 2) No en el modo de protección "Envoltorio antideflagrante"
- 3) No en el modo de protección "FM + CSA" [IS + XPJ]
- 4) Para Pg 13,5 con adaptador aprox. 45 mm (1.77 pulg.)
- 5) 117 (4.61) con Clave R15, 167 (6.57) con Clave R20
- 6) 150 (5.91) con Clave R15, 200 (7.87) con Clave R20
- 7) 161 (6.34) con Clave R15, 211 (8.31) con Clave R20

Transmisores de presión SITRANS P DS III con HART para nivel, incl. brida, montaje unilateral, superficie de obturación debajo (clave H20), medidas en mm (pulgadas)

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

para nivel

1

Conexión según EN 1092-1

Diámetro nominal	Presión nominal	b	D	d	d ₂	d ₄	d ₅	d _M	f	k	n	L
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
DN 50	PN 10/16/25/40	20	165	90	18	102	48,3	45 ¹⁾	2	125	4	0, 50, 100, 150 o 200
	PN 100	28	195	90	26	102	48,3	45 ¹⁾	2	145	8	
DN 80	PN 10/16/25/40	24	200	90	18	138	76	72 ²⁾	2	160	8	
	PN 100	32	230	90	26	138	76	72 ²⁾	2	180	8	
DN 100	PN 10/16	20	220	115	18	158	94	89	2	180	8	
	PN 25/40	24	235	115	22	162	94	89	2	190	8	

Conexión según ASME B16.5

Diámetro nominal	Presión nominal	b	D	d ₂	d ₄	d ₅	d _M	f	k	n	L	
		lb./sq.in	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
2 pulgadas	150	0.77 (19,5)	5.91 (150)	0.79 (20)	3.62 (92)	1.9 (48,3)	1.77 ¹⁾ (45)	0.08 (2)	4.74 (120,5)	4	0, 2, 3.94, 5.94 o 7.87 (0, 50, 100, 150 o 200)	
	300	0.89 (22,7)	6.5 (165)	0.79 (20)	3.62 (92)	1.9 (48,3)	1.77 ¹⁾ (45)	0.08 (2)	5 (127)	8		
	400/600	1.28 (32,4)	6.5 (165)	0.79 (20)	3.62 (92)	1.9 (48,3)	1.77 ¹⁾ (45)	0.28 (7)	5 (127)	8		
	900/1500	1.78 (45,1)	8.46 (215)	1.02 (26)	5 (127)	1.9 (48,3)	1.77 ¹⁾ (45)	0.28 (7)	6.5 (165)	8		
3 pulgadas	150	0.96 (24,3)	7.48 (190)	0.79 (20)	5 (127)	3 (76)	2.83 ²⁾ (72)	0.08 (2)	6 (152,5)	4		
	300	1.14 (29)	8.27 (210)	0.87 (22)	5 (127)	3 (76)	2.83 ²⁾ (72)	0.08 (2)	6.63 (168,5)	8		
	600	1.53 (38,8)	8.27 (210)	0.87 (22)	5 (127)	3 (76)	2.83 ²⁾ (72)	0.28 (7)	6.63 (168,5)	8		
4 pulgadas	150	0.96 (24,3)	9.06 (230)	0.79 (20)	6.22 (158)	3.69 (94)	3.5 (89)	0.08 (2)	7.5 (190,5)	8		
	300	1.27 (32,2)	10.04 (255)	0.87 (22)	6.22 (158)	3.69 (94)	3.5 (89)	0.08 (2)	7.87 (200)	8		
	400	1.65 (42)	10.04 (255)	1.02 (26)	6.22 (158)	3.69 (94)	3.5 (89)	0.28 (7)	7.87 (200)	8		

d: Diámetro interior de la junta según DIN 2690

d_M: Diámetro efectivo de la membrana

1) 59 mm = 2,32 pulg. en caso de longitud de tubo L = 0.

2) 89 mm = 3½ pulg. en caso de longitud de tubo L = 0.

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

Accesorios/Piezas de recambio

Datos para selección y pedidos		Referencia	Datos para selección y pedidos		Referencia
Célula de medida de recambio para presión relativa		7MF4990 - 0 - 0 DB 0	Célula de medida de recambio para presión absoluta (de la serie presión relativa)		7MF4992 - 0 - 0 DB 0
para SITRANS P, serie DS III, DS III PA y DS III FF			para SITRANS P, serie DS III, DS III PA y DS III FF		
↗ Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.			↗ Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.		
Relleno de la célula de medida	Limpieza de la célula de medida		Relleno de la célula de medida	Limpieza de la célula de medida	
Aceite de silicona	normal	1	Aceite de silicona	normal	1
Líquido inerte	sin grasa según el nivel de limpieza 2	3	Líquido inerte	sin grasa según el nivel de limpieza 2	3
Alcance de medida (min. ... máx.)			Alcance de medida (min. ... máx.)		
8,3 ... 250 mbar	(0.12 ... 3.6 psi)	A	8,3 ... 250 mbar a	(0.12 ... 3.63 psi a)	D
0,01 ... 1 bar	(0.15 ... 14.5 psi)	B	43 ... 1300 mbar a	(0.62 ... 18.86 psi a)	F
0,04 ... 4 bar	(0.6 ... 58 psi)	C	0,16 ... 5 bar a	(2.32 ... 72.5 psi a)	G
0,16 ... 16 bar	(2.32 ... 232 psi)	D	1 ... 30 bar a	(14.5 ... 435 psi a)	H
0,63 ... 63 bar	(9.14 ... 914 psi)	E			
1,6 ... 160 bar	(23.2 ... 2320 psi)	F			
4,0 ... 400 bar	(58.0 ... 5802 psi)	G			
7,0 ... 700 bar	(102 ... 10153 psi)	J			
Material de las partes en contacto con el fluido			Material de las partes en contacto con el fluido		
Membrana separadora Conexión al proceso			Membrana separadora Conexión al proceso		
Acero inoxidable	Acero inoxidable	A	Acero inoxidable	Acero inoxidable	A
Hastelloy	Acero inoxidable	B	Hastelloy	Acero inoxidable	B
Hastelloy	Hastelloy	C	Hastelloy	Hastelloy	C
Conexión al proceso			Conexión al proceso		
<ul style="list-style-type: none"> Boquilla G$\frac{1}{2}$B según EN 837-1 		0	<ul style="list-style-type: none"> Boquilla G$\frac{1}{2}$B según EN 837-1 		0
<ul style="list-style-type: none"> Rosca interior $\frac{1}{2}$ -14 NPT 		1	<ul style="list-style-type: none"> Rosca interior $\frac{1}{2}$ -14 NPT 		1
<ul style="list-style-type: none"> Brida ovalada y boquilla de conexión de acero inox., alcance de medida máx. de 160 bar ó 2320 psi 			<ul style="list-style-type: none"> Brida ovalada y boquilla de conexión de acero inox., alcance de medida máx. de 160 bar ó 2320 psi 		
<ul style="list-style-type: none"> - Rosca de fijación $\frac{7}{16}$-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518 		2	<ul style="list-style-type: none"> - Rosca de fijación $\frac{7}{16}$-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518 		2
<ul style="list-style-type: none"> - Rosca de fijación M10 según DIN 19213 		3	<ul style="list-style-type: none"> - Rosca de fijación M10 según DIN 19213 		3
Otras versiones		Clave	Otras versiones		Clave
Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.			Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.		
Certificado de recepción		C12	Certificado de recepción		C12
según EN 10204-3.1			según EN 10204-3.1		

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

Accesorios/Piezas de recambio

1

Datos para selección y pedidos	Referencia	Datos para selección y pedidos	Referencia
Célula de medida de recambio para presión absoluta (de la serie presión diferencial) para SITRANS P DS III con HART, DS III con PROFIBUS PA y DS III con FOUNDATION Fieldbus ↗ Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.	7 MF 4 9 9 3 - - 0 DC 0	Célula de medida para presión diferencial y PN 32/160 (MAWP 464/2320 psi) para SITRANS P DS III con HART, DS III con PROFIBUS PA y DS III con FOUNDATION Fieldbus ↗ Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.	7 MF 4 9 9 4 - - 0 DC 0
Relleno de la célula de medida Aceite de silicona Líquido inerte	1 3	Relleno de la célula de medida Aceite de silicona Líquido inerte	1 3
Limpieza de la célula de medida normal sin grasa según el nivel de limpieza 2		Limpieza de la célula de medida normal sin grasa según el nivel de limpieza 2	
Alcance de medida (min. ... máx.) 8,3 ... 250 mbar (0.12 ... 3.63 psi a) 43 ... 1300 mbar (0.62 ... 18.86 psi a) 0,16 ... 5 bar (2.32 ... 72.5 psi a) 1 ... 30 bar (14.5 ... 435 psi a) 5,3 ... 100 bar (76.9 ... 1450 psi a)	D F G H K E	Alcance de medida PN 32 (MAWP 464 psi) 1 ... 20 mbar ¹⁾ (0.4 ... 8 inH ₂ O) PN 160 (MAWP 2320 psi) 1 ... 60 mbar (0.4 ... 24 inH ₂ O) 2,5 ... 250 mbar (1 ... 100 inH ₂ O) 6 ... 600 mbar (2.4 ... 240 inH ₂ O) 16 ... 1600 mbar (6.4 ... 642 inH ₂ O) 50 ... 5000 mbar (20 ... 2000 inH ₂ O) 0,3 ... 30 bar (4.35 ... 435 psi)	B C D E F G H
Material de las partes en contacto con el fluido Membrana separadora Componentes de la célula de medida Acero inoxidable Hastelloy Hastelloy Tántalo Monel Oro	A B C E H L	Material de las partes en contacto con el fluido Membrana separadora Componentes de la célula de medida Acero inoxidable Hastelloy Hastelloy Tántalo ²⁾ Monel ²⁾ Oro ²⁾	A B C E H L
Conexión al proceso Rosca interior ¼-18 NPT con conexión por brida • Purga de aire enfrente de la conexión al proceso - Rosca de fijación M10 según DIN 19213 - Rosca de fijación 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518 • Purga de aire lateral en tapa de presión ¹⁾ - Rosca de fijación M10 según DIN 19213 - Rosca de fijación 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518	0 2 4 6	Conexión al proceso Rosca interior ¼-18 NPT con conexión por brida • Purga de aire enfrente de la conexión al proceso - Rosca de fijación M10 según DIN 19213 - Rosca de fijación 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518 • Purgado lateral en tapa de presión - Rosca de fijación M10 según DIN 19213 - Rosca de fijación 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518	0 2 4 6
Material de las partes sin contacto con el fluido • Tornillos de la tapa de presión de acero inox.	2	Material de las partes sin contacto con el fluido Tornillos de la tapa de presión de acero inox.	2
Otras versiones Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.	Clave	Otras versiones Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.	Clave
Juntas anulares para tapas de presión (en lugar de FPM (Viton)) • PTFE (Teflón) • FEP (con núcleo de silicona, para alimentos) • FFPM (Kalrez, Compound 4079) para temperaturas de fluido -15 ... 100 °C (5 ... 212 °F) • NBR (Buna N)	A20 A21 A22 A23	Juntas anulares para tapas de presión (en lugar de FPM (Viton)) • PTFE (Teflón) • FEP (con núcleo de silicona, para alimentos) • FFPM (Kalrez, Compound 4079) para temperaturas de fluido -15 ... 100 °C (5 ... 212 °F) • NBR (Buna N)	A20 A21 A22 A23
Certificado de recepción según EN 10204-3.1	C12	Certificado de recepción según EN 10204-3.1	C12
Conexión al proceso G½A	D16	Tapas de sello separador (no asociado con K01, K02 y K04)	D20
Tapas de sello separador (no asociado con K01, K02 y K04)	D20	Tapas de sello separador (no asociado con K01, K02 y K04)	D20
Purgado de aire lateral para la medida de gas	H02	Purgado de aire lateral para la medida de gas	H02
Tapas de presión • sin • con tapa de presión de - Hastelloy - Monel • Acero inox. con inserto de PVDF máx. PN 10 (MAWP 145 psi), temperatura máx. del fluido 90 °C ó 194 °F Con conexión al proceso interior ½-14 NPT, dispuesta lateralmente en el centro de la tapa de presión, no es posible la válvula de purga	K00 K01 K02 K04	Tapas de presión de acero inox. para tuberías de presión diferencial verticales (no asociado con K01, K02 y K04)	H03

¹⁾ No para el alcance de medida de 5,3 ... 100 bar (76.9 ... 1450 psi)

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

Accesorios/Piezas de recambio

1

Datos para selección y pedidos	Referencia	Datos para selección y pedidos	Referencia								
Célula de medida para presión diferencial y PN 32/160 (MAWP 464/2320 psi) para SITRANS P DS III con HART, DS III con PROFIBUS PA y DS III con FOUNDATION Fieldbus	7MF4994 - - 0 DC 0	Célula de medida para presión diferencial y PN 420 (MAWP 6092 psi) para SITRANS P DS III con HART, DS III con PROFIBUS PA y DS III con FOUNDATION Fieldbus	7MF4995 - - 0 DC 0								
Tapas de presión <ul style="list-style-type: none"> • sin • con tapa de presión de <ul style="list-style-type: none"> - Hastelloy - Monel - Acero inox. con inserto de PVDF, máx. PN 10 (MAWP 145 psi), temperatura máx. del fluido 90 °C ó 194 °F. Con conexión al proceso interior 1/2-14 NPT, dispuesta lateralmente en el centro de la tapa de presión, no es posible la válvula de purga 	K00 K01 K02 K04	↗ Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.									
		Relleno de la célula de medida Aceite de silicona	Limpieza de la célula de medida normal								
		Alcance de medida (min. ... máx.)	1 D E F G H								
		2,5 ... 250 mbar (1 ... 100 inH ₂ O) 6 ... 600 mbar (2.4 ... 240 inH ₂ O) 16 ... 1600 mbar (6.4 ... 642 inH ₂ O) 50 ... 5000 mbar (20 ... 2000 inH ₂ O) 0,3 ... 30 bar (4.35 ... 435 psi)									
		Material de las partes en contacto con el fluido (tapas de presión de acero inoxidable)									
		<table border="1"> <tr> <td>Membrana separadora</td> <td>Componentes de la célula de medida</td> </tr> <tr> <td>Acero inoxidable</td> <td>Acero inoxidable</td> </tr> <tr> <td>Hastelloy</td> <td>Acero inoxidable</td> </tr> <tr> <td>Oro¹⁾</td> <td>Oro</td> </tr> </table>	Membrana separadora	Componentes de la célula de medida	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Hastelloy	Acero inoxidable	Oro ¹⁾	Oro	A B L
Membrana separadora	Componentes de la célula de medida										
Acero inoxidable	Acero inoxidable										
Hastelloy	Acero inoxidable										
Oro ¹⁾	Oro										
		Conexión al proceso Rosca interior 1/4-18 NPT con conexión por brida <ul style="list-style-type: none"> • Purga de aire enfrente de la conexión al proceso <ul style="list-style-type: none"> - Rosca de fijación M12 según DIN 19213 - Rosca de fijación 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518 • Purgado lateral en tapa de presión <ul style="list-style-type: none"> - Rosca de fijación M12 según DIN 19213 - Rosca de fijación 7/16-20 UNF según IEC 61518/DIN EN 61518 	1 3 5 7								
		Material de las partes sin contacto con el fluido <ul style="list-style-type: none"> • Tornillos de la tapa de presión de acero inox. 	2								
		Otras versiones Completar la referencia con la extensión "-Z" e incluir la clave.	Clave								
		Juntas anulares para tapas de presión (en lugar de FPM (Viton)) <ul style="list-style-type: none"> • PTFE (Teflón) • FEP (con núcleo de silicona, para alimentos) • FFPM (Kalrez, Compound 4079), para temperaturas de fluido -15 ... 100 °C (5 ... 212 °F) • NBR (Buna N) 	A20 A21 A22 A23								
		Certificado de recepción según EN 10204-3.1	C12								
		Tapas de presión de acero inox. para tuberías verticales de presión dif.	H03								
		Sin tapas de presión	K00								

- 1) No adecuado para montaje de sello separador.
 2) Sólo en combinación con el alcance de medida máx. 250, 1600, 5000 y 30 bar (100 inH₂O, 642 inH₂O, 2000 inH₂O y 435 psi)

- 1) No en combinación con el alcance de medida máx. de 600 mbar (240 inH₂O)

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

Accesorios/Piezas de recambio

1

Datos para selección y pedidos	Referencia	Datos para selección y pedidos	Referencia
Piezas de recambio/Accesorios			
Escuadra de montaje y elementos de fijación para transmisores de presión relativa SITRANS P DS III con HART, DS III con PROFIBUS PA y DS III con FOUNDATION Fieldbus (7MF403-.....-..C.) para transmisores de presión absoluta SITRANS P DS III con HART, DS III con PROFIBUS PA y DS III con FOUNDATION Fieldbus (7MF423-.....-..C.)	7MF4997-1AB 7MF4997-1AH 7MF4997-1AP	Display material de fijación incluido para SITRANS P DS III con HART, DS III con PROFIBUS PA y DS III con FOUNDATION Fieldbus	7MF4997-1BR
<ul style="list-style-type: none"> • de acero • de acero inoxidable 304/1.4301 • de acero inoxidable 316L/1.4404 		Placa para el punto de medida sin rotulación (5 unidades) con rotulación (1 unidad) datos según Y01 o Y02, Y15, Y16 y Y99 (ver transmisores SITRANS P)	7MF4997-1CA 7MF4997-1CB-Z Y...:
Escuadra de montaje y elementos de fijación para transmisores de presión relativa SITRANS P DS III con HART, DS III con PROFIBUS PA y DS III con FOUNDATION Fieldbus (7MF403-.....-1.A., -1.B. y -1.D.) para transmisores de presión absoluta SITRANS P DS III con HART, DS III con PROFIBUS PA y DS III con FOUNDATION Fieldbus (7MF423-.....-1.A., -1.B. y -1.D.)	7MF4997-1AC 7MF4997-1AJ 7MF4997-1AQ	Tornillos de fijación para placa de punto de medida, bornes de tierra y de conexión o para display (50 unidades)	7MF4997-1CD
<ul style="list-style-type: none"> • de acero • de acero inoxidable 304/1.4301 • de acero inoxidable 316L/1.4404 		Tornillos tapón (1 juego = 2 unidades) para tapa de presión	7MF4997-1CG 7MF4997-1CH
Escuadras de montaje y de fijación para transmisores de presión diferencial con rosca de brida M10 SITRANS P DS III con HART, DS III con PROFIBUS PA y DS III con FOUNDATION Fieldbus (7MF433-.... y 7MF443-....)	7MF4997-1AD 7MF4997-1AK 7MF4997-1AR	Tornillos tapón con válvula de purga de aire completos (1 juego = 2 unidades)	7MF4997-1CP 7MF4997-1CQ
<ul style="list-style-type: none"> • de acero • de acero inoxidable 304/1.4301 • de acero inoxidable 316L/1.4404 		<ul style="list-style-type: none"> • de acero inoxidable • de Hastelloy 	
Escuadras de montaje y de fijación para transmisores de presión diferencial con rosca de brida M12 SITRANS P DS III con HART, DS III con PROFIBUS PA y DS III con FOUNDATION Fieldbus (7MF453-....)	7MF4997-1AE 7MF4997-1AL 7MF4997-1AS	Electrónica de la aplicación	7MF4997-1DK 7MF4997-1DL 7MF4997-1DM
<ul style="list-style-type: none"> • de acero • de acero inoxidable 304/1.4301 • de acero inoxidable 316L/1.4404 		<ul style="list-style-type: none"> • para SITRANS P DS III con HART • para SITRANS P DS III con PROFIBUS PA • para SITRANS P DS III con FOUNDATION Fieldbus 	
Escuadras de montaje y de fijación para transmisores de presión diferencial y absoluta con rosca de brida 7/16 -20 UNF SITRANS P DS III con HART, DS III con PROFIBUS PA y DS III con FOUNDATION Fieldbus (7MF433-...., 7MF443-.... y 7MF453-....)	7MF4997-1AF 7MF4997-1AM 7MF4997-1AT	Placa de conexión	7MF4997-1DN 7MF4997-1DP
<ul style="list-style-type: none"> • de acero • de acero inoxidable 304/1.4301 • de acero inoxidable 316L/1.4404 		<ul style="list-style-type: none"> • para SITRANS P DS III con HART • para SITRANS P DS III con PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus 	
Tapa de fundición de aluminio, con junta, para SITRANS P DS III con HART, DS III con PROFIBUS PA y DS III con FOUNDATION Fieldbus. Compatible con transmisores Ex y no Ex.	7MF4997-1BB 7MF4997-1BE	Juntas anulares para tapas de presión de	7MF4997-2DA 7MF4997-2DB 7MF4997-2DC 7MF4997-2DD 7MF4997-2DE
<ul style="list-style-type: none"> • sin mirilla • con mirilla 		<ul style="list-style-type: none"> • FPM (Viton) • PTFE (Teflón) • FEP (con núcleo de silicona, para alimentos) • FFPM (Kalrez, compound 4079) • NBR (Buna N) 	
Tapa de acero inoxidable, con junta, para SITRANS P DS III con HART, DS III con PROFIBUS PA y DS III con FOUNDATION Fieldbus. Compatible con transmisores Ex y no Ex.	7MF4997-1BC 7MF4997-1BF	Juntas anulares para conclusión del proceso	ver "Valvulería" pag. 1/489
<ul style="list-style-type: none"> • sin mirilla • con mirilla 		Boquilla soldada para conexión PMC	7MF4997-2HA 7MF4997-2HB
		<ul style="list-style-type: none"> • PMC-Style Standard: Rosca 1½" • PMC-Style Minibolt: 1" rasante 	
		Juntas para conexión PMC (unidad de embalaje: 5 uds.)	7MF4997-2HC
		<ul style="list-style-type: none"> • Junta de PTFE para PMC-Style Standard: rosca 1½" • Junta de Viton para PMC-Style Minibolt: 1" rasante 	7MF4997-2HD
		Boquilla soldada para conexión TG52/50 y TG52/150	7MF4997-2HE 7MF4997-2HF
		<ul style="list-style-type: none"> • Conexión TG52/50 • Conexión TG52/150 	
		Juntas para TG 52/50 y TG 52/150 de silicona (Conforme a FDA)	7MF4997-2HG
		Juntas para conexión por brida con membrana rasante Material FKM (Viton); rango de temperatura: -20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F), 10 unidades	7MF4997-2HH 7MF4997-2HK
		<ul style="list-style-type: none"> • DN 25, PN 40 (M11) • 1", clase 150 (M40) 	

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)


SITRANS P DS III

Accesorios/Piezas de recambio


1

Datos para selección y pedidos	Referencia
Documentación Toda la documentación puede descargarse gratuitamente en diferentes idiomas en: http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation Instrucciones de servicio resumidas SITRANS P DS III/P410 <ul style="list-style-type: none"> • inglés, alemán, español, francés, italiano, holandés 	A5E03434626
Certificados (sólo se pueden pedir a través de SAP) en lugar de descarga en Internet <ul style="list-style-type: none"> • en formato papel (por encargo) • en DVD (por encargo) 	A5E03252406 A5E03252407
Módem HART <ul style="list-style-type: none"> • con interfaz USB 	7MF4997-1DB

Alimentadores: ver cap. 7 "Componentes adicionales"

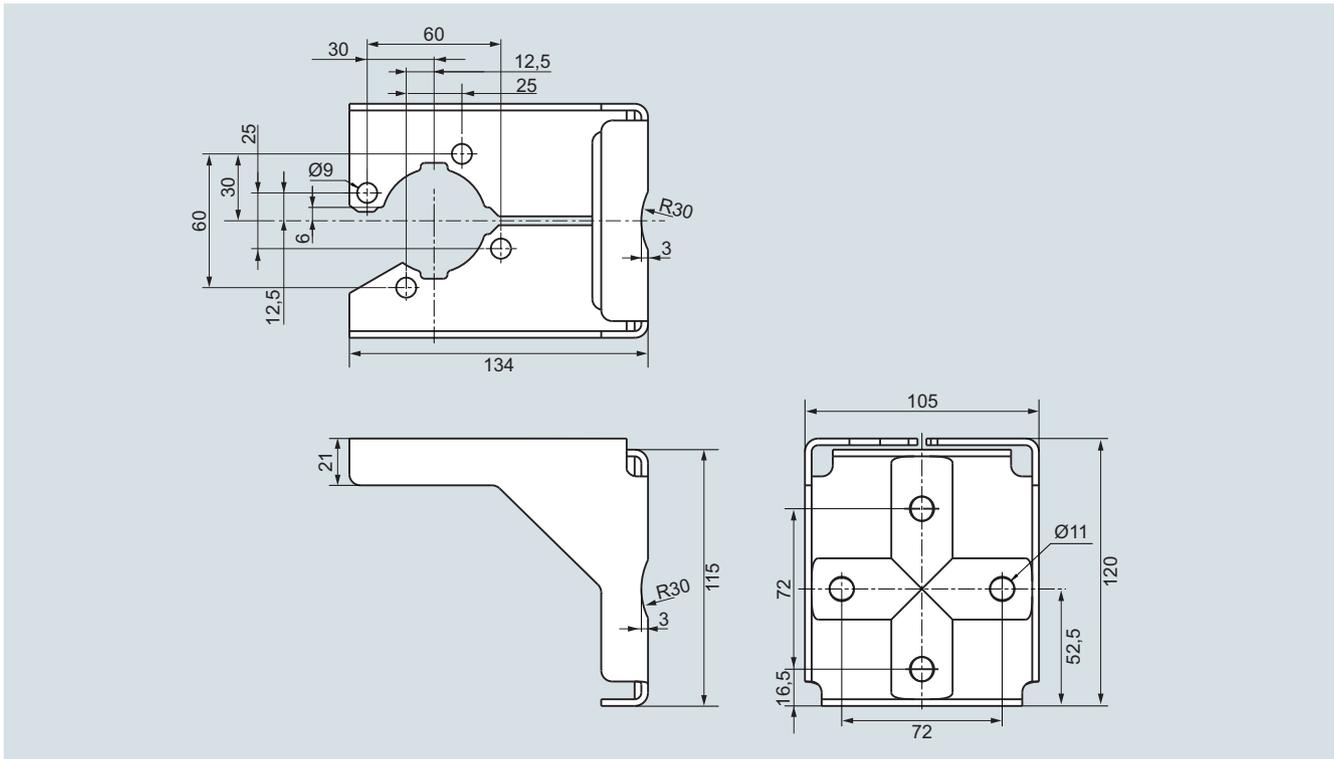Croquis acotados

Escuadra de montaje para transmisor de presión relativa y absoluta SITRANS P DS III, SITRANS P410 y SITRANS P280
 Material de la escuadra: chapa de acero, N° de mat. 1.0330, cromatizado amarillo, o acero inoxidable, N° de mat. 1.4301 (304)

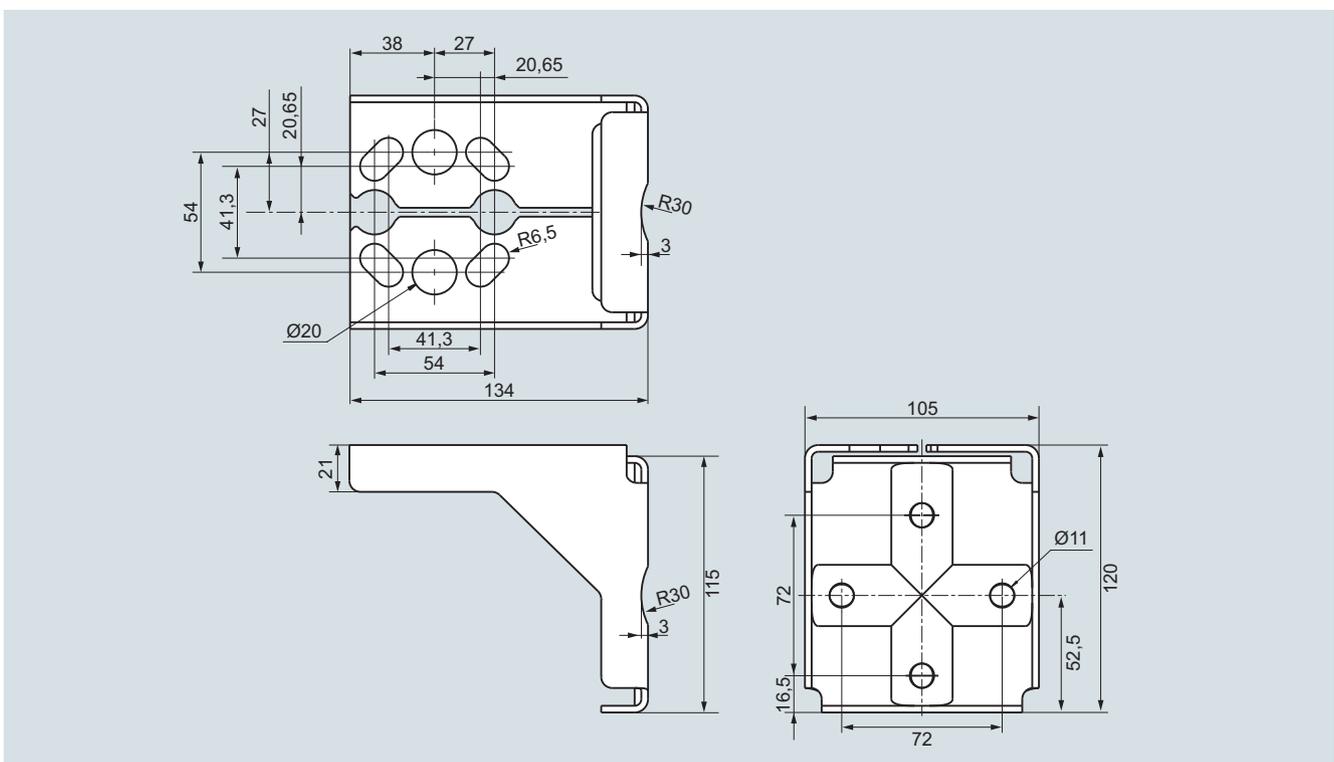

Escuadra de montaje para transmisor de presión diferencial SITRANS P DS III y SITRANS P410
 Material de la escuadra: chapa de acero, N° de mat. 1.0330, cromatizado amarillo, o acero inoxidable, N° de mat. 1.4301 (304)

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)

SITRANS P DS III

1

Montaje de manifolds por el fabricante en transmisores

Sinopsis

Los transmisores SITRANS P

- DS III para presión relativa y absoluta (ambas formas constructivas), así como
- DS III para presión diferencial

pueden suministrarse de fábrica con los siguientes manifolds premontados:

- Manifolds 7MF9011-4EA y 7MF9011-4FA para transmisores de presión relativa y absoluta
- Manifolds 7MF9411-5BA y 7MF9411-5CA para transmisores de presión absoluta y diferencial

Diseño

Los manifolds 7MF9011-4EA se hermetizan por estándar con juntas anulares de PTFE entre el transmisor y el manifold. También en este caso se puede elegir entre juntas anulares de hierro dulce, acero inoxidable y cobre para la estanqueización.

Los manifolds 7MF9011-4FA se hermetizan con cinta de obturación de PTFE entre el transmisor y el manifold.

Los manifolds 7MF9411-5BA y 7MF9411-5CA se hermetizan con juntas anulares de PTFE en la zona entre el transmisor y el manifold.

La estanqueidad de todo el conjunto se comprueba bajo presión (aire comprimido 6 bar (87 psi)) después del montaje y el conjunto recibe el correspondiente certificado de fábrica según EN 10204 - 2.2.

Todos los manifolds deberían fijarse en lo posible con las escuadras de montaje adecuadas. Los transmisores se montan en el manifold y por eso no es necesario fijarlos por separado.

Si usted pide una escuadra de montaje habiendo seleccionado la opción "Montaje de los manifolds en fábrica", en lugar de la escuadra para el transmisor se suministrará siempre una escuadra de montaje para fijar el manifold.

Si usted pide un certificado de prueba y de recepción 3.1 según EN10204 habiendo seleccionado la opción "Montaje de los manifolds en fábrica" recibirá dos certificados: uno para el transmisor y otro para el manifold.

Datos para selección y pedidos

Manifold 7MF9411-5AA en transmisores de presión relativa o absoluta



Añadir una **-Z** y las claves a la referencia del transmisor Clave

SITRANS P DSIII
7MF403-...2-..., 7MF423-...2-... ,
7MF403-...3-..., 7MF423-...3-... ,
7MF403-...4-..., 7MF423-...4-...

T05

Con conexión a proceso por brida ovalada con junta de PTFE y tornillos de fijación de **acero**.

Suministro con prueba de estanqueidad validada por el certificado de fábrica según EN 10204-2.2

Otras versiones:

Suministro con escuadra de montaje y estribos de montaje de acero inoxidable (en lugar de la escuadra de montaje que se suministra con el transmisor)

A02

Certificado de prueba y de recepción según EN 10204- 3.1 suministrado con el transmisor y el manifold montado

C12

Con declaración de fabricante según NACE, MR-0175

D07

Manifold 7MF9411-5AA en transmisores de presión relativa o absoluta



Añadir una **-Z** y las claves a la referencia del transmisor Clave

SITRANS P DSIII
7MF403-...2-..., 7MF423-...2-... ,
7MF403-...3-..., 7MF423-...3-... ,
7MF403-...4-..., 7MF423-...4-...

T06

Con conexión a proceso por brida ovalada con junta de PTFE y tornillos de fijación de **acero inoxidable**.

Suministro con prueba de estanqueidad validada por el certificado de fábrica según EN 10204-2.2

Otras versiones:

Suministro con escuadra de montaje y estribos de montaje de acero inoxidable (en lugar de la escuadra de montaje que se suministra con el transmisor)

A02

Certificado de prueba y de recepción según EN 10204- 3.1 suministrado con el transmisor y el manifold montado

C12

Con declaración de fabricante según NACE, MR-0175

D07

Montaje de manifolds por el fabricante en transmisores

**Manifold 7MF9011-4FA
en transmisores de presión relativa o absoluta**

Añadir una "-Z" y las claves a la referencia del transmisor

Clave

SITRANS P DSIII
7MF403.-...1.-... y 7MF423.-...1.-...
Con conexión al proceso
rosca interior 1/2-14 NPT
estanqueizada con cinta de PTFE
Suministro con prueba de estanqueidad certificada por el certificado de fábrica según EN10204-2.2

T03**Otras versiones:**

Suministro con escuadra de montaje y estribos de montaje de acero inoxidable (en lugar de la escuadra de montaje que se suministra con el transmisor)

A02

Certificado de prueba y de recepción según EN 10204-3.1 suministrado con el transmisor y el manifold montado

C12

Con declaración de fabricante según NACE, MR-0175

D07**Manifold 7MF9011-4EA
en transmisores de presión relativa o absoluta**

Añadir una "-Z" y las claves a la referencia del transmisor

Clave

SITRANS P DSIII
7MF403.-..0.-... y 7MF423.-..0.-...
con conexión al proceso
boquilla G1/2 A según EN837-1
con junta de PTFE entre manifold y transmisor

T02**Material opcional de la junta:**

- Hierro dulce
- Acero inoxidable, N° de mat. 14571
- Cobre

A70**A71****A72**

Suministro con prueba de estanqueidad certificada por el certificado de fábrica según EN10204-2.2

Otras versiones:

Suministro con escuadra de montaje y estribos de montaje de acero inoxidable (en lugar de la escuadra de montaje que se suministra con el transmisor)

A02

Certificado de prueba y de recepción según EN 10204-3.1 suministrado con el transmisor y el manifold montado

C12

Con declaración de fabricante según NACE, MR-0175

D07**Manifold 7MF9411-5BA
en transmisores de presión absoluta y diferencial**

Añadir una "-Z" y las claves a la referencia del transmisor

Clave

SITRANS P DSIII 7MF433.-...,
7MF443.-... y 7MF453.-...¹⁾
montado con juntas de PTFE y tornillos de

- Acero cromado
- Acero inoxidable

U01**U02**

Suministro con prueba de estanqueidad certificada por el certificado de fábrica según EN10204-2.2

Otras versiones:

Suministro con escuadra de montaje y con estribos de montaje de

- Acero
- Acero inoxidable

A01**A02**

(en lugar de la escuadra de montaje que se suministra con el transmisor)

incluido el certificado de prueba y de recepción según EN10204-3.1 para el transmisor y el manifold montado

C12

Con declaración de fabricante según NACE, MR-0175

D07**Manifold 7MF9411-5CA en transmisores de presión diferencial**

Añadir una "-Z" y las claves a la referencia del transmisor

Clave

SITRANS P DSIII
7MF443.-... y 7MF453.-...¹⁾
montado con juntas de PTFE y tornillos de

- Acero cromado
- Acero inoxidable

U03**U04**

Suministro con prueba de estanqueidad certificada por el certificado de fábrica según EN10204-2.2

Otras versiones:

Suministro con escuadra de montaje y con estribos de montaje de

- Acero
- Acero inoxidable

A01**A02**

(en lugar de la escuadra de montaje que se suministra con el transmisor)

incluido el certificado de prueba y de recepción según EN10204-3.1 para el transmisor y el manifold montado

C12

Con declaración de fabricante según NACE, MR-0175

D07

¹⁾ Para los transmisores 7MF453.-... se deberá elegir una rosca de conexión 7/16-20 UNF en las tapas de presión

Medida de presión

Transmisores para aplicaciones con requisitos avanzados (Advanced)
SITRANS P DS III

Montaje de manifolds por el fabricante en transmisores

Croquis acotados


Manifolds montados en SITRANS P DS III




Manifold 7MF9011-4EA con transmisor de presión relativa o absoluta montado



Manifold 7MF9011-4FA con transmisor de presión relativa o absoluta montado

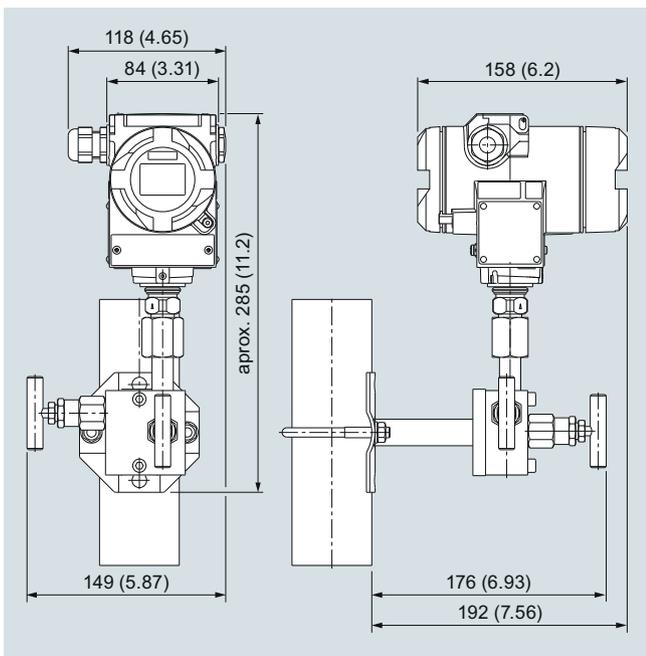

Manifold 7MF9011-4EA con transmisor de presión relativa o absoluta montado, dimensiones en mm (pulgadas)

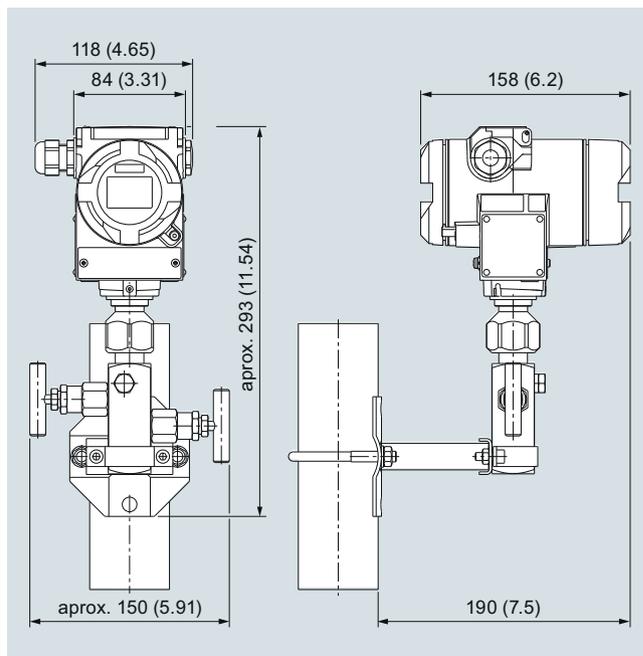


Manifold 7MF9011-4FA con transmisor de presión relativa o absoluta montado, dimensiones en mm (pulgadas)


Montaje de manifolds por el fabricante en transmisores




Manifold 7MF9411-5BA con transmisor de presión diferencial montado

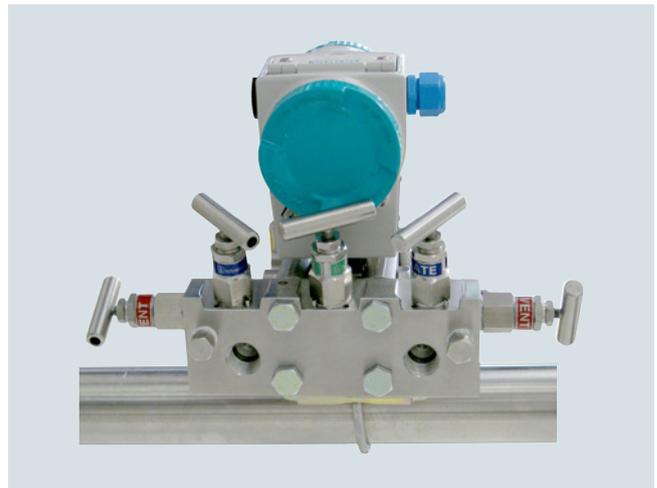

Manifold 7MF9411-5CA con transmisor de presión diferencial montado

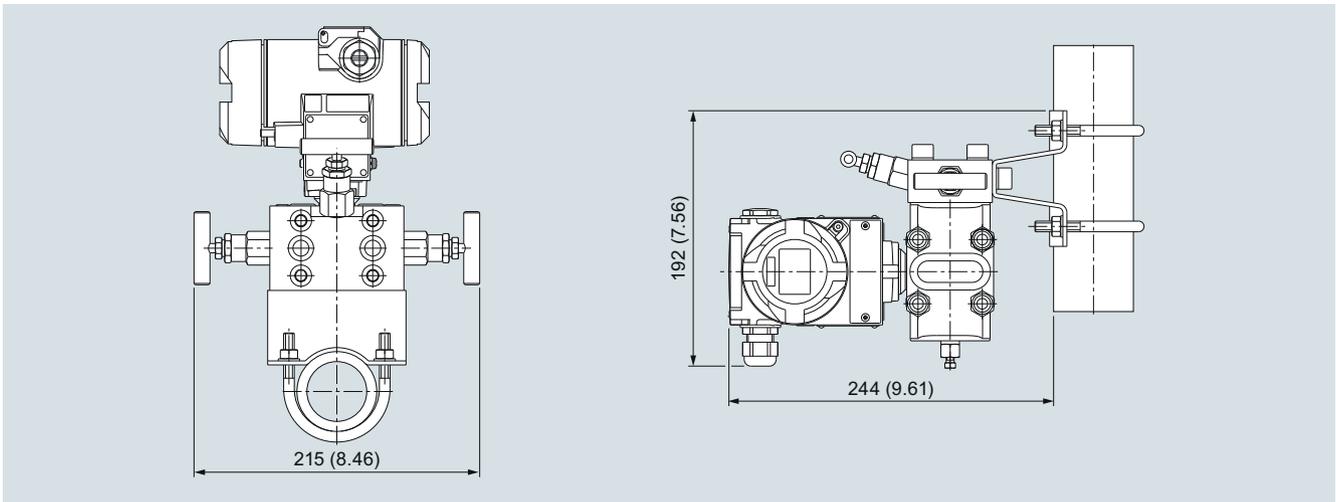

Manifold 7MF9411-5BA con transmisor de presión diferencial montado, dimensiones en mm (pulgadas)

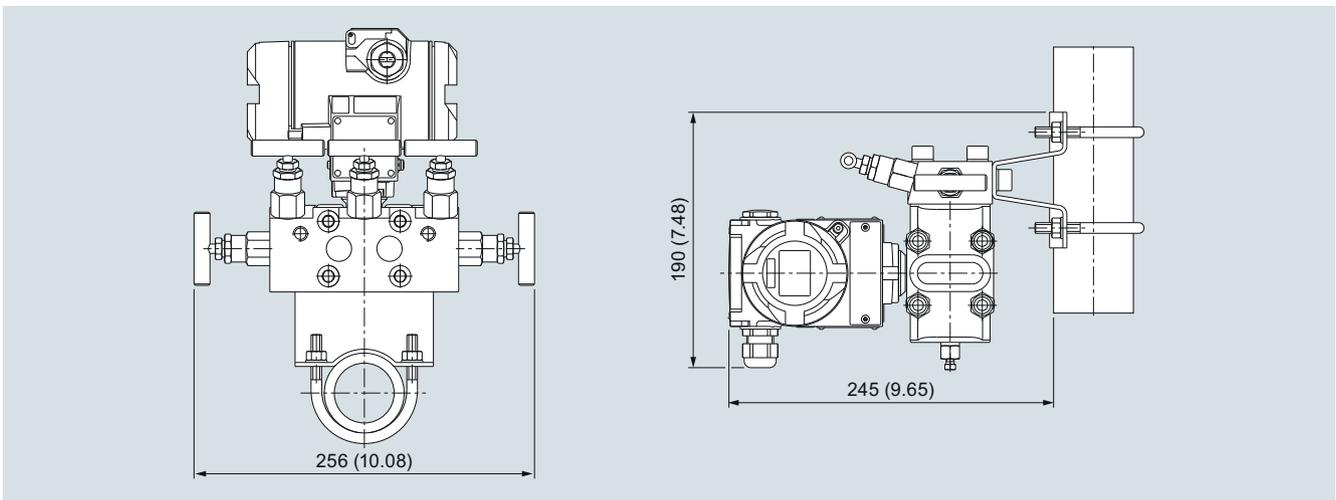

Manifold 7MF9411-5CA con transmisor de presión diferencial montado, dimensiones en mm (pulgadas)